

Projekt skladištenja duboko smrznutog mesa

Marinić, Robert

Undergraduate thesis / Završni rad

2015

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:235:092196>

Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-04-25**

Repository / Repozitorij:

[Repository of Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture University of Zagreb](#)



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

Z A V R Š N I R A D

Mentor:

Doc.dr.Marino Grozdek

Student:

Robert Marinić

Zagreb, 2015.



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE



Središnje povjerenstvo za završne i diplomske ispite

Povjerenstvo za završne ispite studija strojarstva za smjerove:
procesno-energetski, konstrukcijski, brodostrojarski i inženjersko modeliranje i računalne simulacije

Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje	
Datum	Prilog
Klasa:	
Ur.broj:	

ZAVRŠNI ZADATAK

Student:

Robert Marinić

Mat. br.: **0035198814**

Naslov rada na
hrvatskom jeziku:

Projekt skladištenja duboko smrznutog mesa

Naslov rada na
engleskom jeziku:

Design of a refrigeration system for storage of frozen meat

Opis zadatka:

Potrebno je projektirati rashladni uredaj za skladištenje duboko smrznutog mesa u dvije prostorije veličine 40 x 35 x 4 m. Skladišta su u sklopu složenog rashladnog postrojenja.

U radu je potrebno:

- Odabrati ekološki prihvatljivu radnu tvar.
- Izraditi potpuni termodinamički proračun sustava.
- Proračun aparata i uredaja.
- Načrtati shemu spajanja i regulacije.
- Načrtati dispozicijski načrt.
- Napraviti radionički načrt kondenzatora.
- Napraviti popis opreme (troškovnik).

Za hlađenje kondenzatora na raspolažanju stoji zrak temperature 35°C i relativne vlažnosti 60%.

U radu je potrebno navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.

Zadatak zadan:

25. studenog 2014.

Zadatak zadao:

Doc.dr.sc. Marino Grozdek

Rok predaje rada:

1. rok: 26. veljače 2015.
2. rok: 17. rujna 2015.

Predviđeni datumi obrane:

1. rok: 2., 3., i 4. ožujka 2015.
2. rok: 21., 22., i 23. rujna 2015.

Predsjednik Povjerenstva:

Prof. dr. sc. Igor Balen

Izjavljujem da sam ovaj rad izradio samostalno koristeći stećena znanja tijekom studija i navedenu literaturu.

Zahvaljujem se prof. dr. Vladimiru Soldi i doc. dr. Marinu Grozdeku na pomoći pri izradi rada.

Robert Marinić

SADRŽAJ:

SADRŽAJ.....	I
POPIS SLIKA.....	II
POPIS TABLICA.....	III
POPIS TEHNIČKE DOKUMENTACIJE.....	IV
POPIS OZNAKA.....	V
SAŽETAK.....	VI
SUMMARY.....	VII
1. UVOD.....	
2. PRORAČUN RASHLADNOG KAPACITETA HLADIONICA.....	
3. PRORAČUN KOMPONENTI SUSTAVA.....	
4. PRORAČUN KOMPONENTI SUSTAVA.....	
5. TEHNIČKI OPIS.....	
6. SPECIFIKACIJA MATERIJALA I OPREME.....	
7. ZAKLJUČAK.....	
LITERATURA.....	
PRILOZI.....	

POPIS SLIKA

Slika br. 1 Skica dimenzija hladionice i raspored vodilica

Slika br. 2 Skica rasporeda prostorija

Slika br. 3 Presjek poda hladionice

Slika br. 4.T,s-dijagram rashladnog procesa

Slika br. 5 h,logp-dijagram amonijaka NH_3

Slika br. 6 h,x-dijagram, stanja zraka na okolišnoj temperaturi

Slika br. 7. Slika isparivača

Slika br. 8. 9,A-dijagram isparivača

Slika br. 9 Izmjenjivačka površina isparivača

Slika br. 10 9,A-dijagram isparivača

Slika br. 11 9,A-dijagram kondenzatora

POPIS TABLICA

Tablica 1. Temperature prosotrija

Tablica 2. Toplinski tok kroz zidove i strop

Tablica 3. Koeficijent topl. vodljivosti materijala poda hladionice

Tablica 4. Stanje radne tvari u pojedinim točkama procesa

Tablica 5 Tablica iterativnih podataka za određivanje temp. stijenke cijevi kondenzatora na strani vode

POPIS TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

1. Shema spajanja i regulacije
2. Dispozicijski nacrt
3. Radionički nacrt kondenzatora
4. Popis opreme (troškovnik)

POPIS OZNAKA

Oznaka	Jedinicu	Opis
T	K	-apsolutna temperatura
ϑ	$^{\circ}\text{C}$	-Celsiusova relativna temperatura
p	Pa	-tlak
m	kg	-masa
Φ	W	-toplinski tok
A	m^2	-površina
c_p	J/kgK	-specifični toplinski kapacitet
λ	W/mK	-koeficijent provođenja topline
α	W/ m^2K	-koeficijent prijelaza topline
k	W/mK	-koeficijent prolaza topline
Q	J	-toplina
ρ	kg/ m^3	-gustoća
w	m/s	-brzina
s	kJ/kgK	-entropija
h	kJ/kgK	-entalpija
q	W/ m^2	-specifični toplinski tok
q_m	kg/s	-maseni protok radne tvari
q_v	m^3/s	-volumni protok radne tvari
P	W	-snaga

SAŽETAK

Rashladni sustav za skladištenje duboko smrznutog mesa važan je element u mesnoj industriji jer omogučava čuvanje hrane duži vremenski period, a da meso ne izgubi na kvaliteti. Meso se čuva na temperaturi od -18°C pomoću rashladnog uređaja koji koristi amonijak kao radnu tvar, te dvostupanjsku kompresiju i dvostupanjsko prigušenje.

Hladionica (skladište) je smještena u sklopu složenog rashladnog postrojenja i izrađena je od predfabriciranog poliuretanskih panela. Napravljen je proračun rashladnog učina hladionice i tehnički proračun komponenti sustava. Na kraju je prikazana shema spajanja i automatske regulacije te dispozicijski crtež sustava.

ključne riječi:

-skladištenje duboko smrznutog mesa, rashladni uređaj, amonijak

SUMMARY

Refrigeration system for deep-frozen meat storage is an important element in the meat processing industry because it allows food storage for a longer time period, that the meat does not lose quality. The meat is stored at -18 ° C by means of a cooling system with ammonia (R717) as a refrigerant, with two stage compression and two stage damping with intercooler (mixing tank).

A cooling storage is located within a complex cooling plant and is made of pre-cast polyurethane panels. This paper gives the calculation of the cooling capacity for cold storage and technical calculation of system components. Finally, there is the diagram of connection and automatic regulation with system disposition drawing.

Keywords: frozen meat storage, cooling device, ammonia

1. UVOD

Zamrzavanje služi za čuvanje hrane kroz duži vremenski period, no može pridonjeti i znatnom očuvanju nutritivne vrijednosti hrane. Zamrzavanje je anabiotički postupak konzerviranja hrane kod koje se voda u namirnici pretvara u led. Na taj način smanjuje se rast postojećih i eventualno novih mikroorganizama te onemogućavaju kemijske i enzimske reakcije unutar namirnice. Naglo sniženje temperature izaziva tzv. temperaturni šok kod mikroorganizama i određen broj mikroorganizama ugine, odnosno nakon odmrzavanja više nemaju sposobnost reprodukcije. Hlađenje i zamrzavanje ne može poboljšati kvalitetu robe. U najboljem slučaju moguće je ostvariti takvo čuvanje, da roba nakon hlađenja ima što sličnija svojstva svježoj robi prije hlađenja. Utjecajem niske temperature u toku zamrzavanja i kasnije skladištenja reducira se broj mikroorganizama. Kako bi se efikasno smanjio broj mikroorganizama, pošto sva mikroflora potječe iz namirnice, potrebno je smanjiti početni broj mikroorganizama pri hlađenju i zamrzavanju. To se postiže najkvalitetnijom robom, temeljitim pranjem, te npr. blanširnjem (kod voća). Niske temperature ne uništavaju eventualno stvorene toksine.

Značaj preživjelih mikroorganizama u toku skladištenja i zamrzavanja je u tome što, nakon odmrzavanja, preživjela mikroflora obnavlja aktivnost i nastavlja se destruktivnim djelovanjem. Zbog razlike u staničnom sastavu, različite namirnice zamrzavaju se različitom brzinom i pri različitim temperaturama, pa se tako primjerice neke vrste ribe zamrzavaju većpri 0.5°C , dok se neke vrste voća zamrzavaju tek pri -7°C . U stanici je više otopljene suhe tvari nego u međustaničnom prostoru, pa prvo kristalizira voda u međustaničnom prostoru.

Na ovaj način se povećava koncentracija otopljenih tvari u međustaničnom prosotoru (poslije određeneog vremena postaje već nego u stanici), pa dolazido difuzije vode iz stanice u međustanični prostor, tu se zamrzava, što doprinosi porastu kristala već formiranog leda. Pri zamrzavanju je cilj da se osmoza odvija u što manjoj mjeri. Brzina zamrzavanja namirnice je čimbenik koji može utjecati na kvalitetu namirnice, odnosno na njen nutritivni sastav. Naime, što se namirnice sporije zamrzavaju, to su kristalići leda koji nastaju pri zamrzavanju veći. Ti veći kristalići često uzrokuju stanična oštećenja te narušavaju teksturu mesa, ribe, voća ili povrća koje se zamrzava. Kako bi se rješio ovaj problem, razvijena je metoda brzog zamrzavanja. Metoda brzog zamrzavanja je fizička, najčešće industrijska metoda konzerviranja hrane, kod koje se namirnica zamrzne do temprature od -18°C , pa i niže. kako bi se to posiglo, namirnica se izlaže 3-40 minuta temepraturama koje mogu varirati od -30°C , pa sve do -190°C . Ako je brzina zamrzavanja veća, stvara se veći broj centara kristalizacije što znači da će kristali leda biti sitniji. Ovi sitni kristali leda su ravnomjerno raspoređeni kako u samoj stanici tako i u međustaničnom prostoru. Prilikom velike brizine zamrzavanja procesi difuzije nemaju vremena da se obave. Dakle, stvaraju se mikrokristalići leda, a oni ne narušavaju biološku strukturu hrane te u najvećoj mogućoj mjeri ostaju sačuvane originalne kvalitativne karakteristike svježe namirnice. Pokazano je da je i sadržaj vitamina u namirnicama podvrgnutim metodi brzog zamrzavanja zapravo veći nego kod svježih namirnica koje su odstajale više od 72 sata. Hrana koja se ne smije zamrzavati obrađuje se i sprema na temperaturi malo iznad točke zamrzavanja, dok se hrana koja se

zamrzava haldi znatno niže od točke zamrzavanja. Hoće li se roba samo hladiti ili potpuno zamrznuti ovisi o tipu robe i vremena skladištenja.

Amonijak se dugo koristi kao rashladno sredstvo. Para amonijaka ima jak miris, pa ga je moguće podnosići samo ako u zraku ima vrlo malo amonijakove pare. Ako zrak sadrži više od 0.025% amonijakove pare, ona se lako otkriva po mirisu. Ukoliko je sadržaj amonijakove pare u zraku 0.5%, boravak u takvoj prostoriji duži od pola sata je opasan.

Karakteristike amonijaka su slijedeće: prirodno rashladno sredstvo; otrovan, ali se lako detektira; zapaljiv; lako nabavljen; niska cijena, ne miješa se sa uljem za podmazivanje; koristi se više od sto godina u industrijskom hlađenju.

Problem sa amonijakom se očituje u velikim količinama ovog rashladnog fluida u velikim rashladnim sistemima. Male količine amonijaka su bezopasne i dozvoljene po propisima o kemijski opasnim tvarima.

2. PRORAČUN RASHLADNOG KAPACITETA SKLADIŠTA ZA SKLADIŠTENJE DUBOKO SMRZNUTOG MESA

Zadatak:

Potrebno je projektirati rashladni uređaj za skladištenje duboko smrznutog mesa u prostoriji $2 \times (40 \times 35 \times 4\text{m})$.

Skladišta su u sklopu složenog rashladnog postrojenja.

Odabirem sljedeće vrijednosti koje su u preporučenim granicama.

Razmak između polovica je 500 mm.


Razmak između vodilica je 1000 mm.

Prosječna težina: 1. Goveđa četvrtina je 80 kg/kom
2. Svinjska polovica je 40 kg/kom

Potreban prostor za pristup posluživanju vodilica je duljine 1000 mm.

Razmak zadnje vodilice od zida je 750 mm.

Skica položaja vodilica:

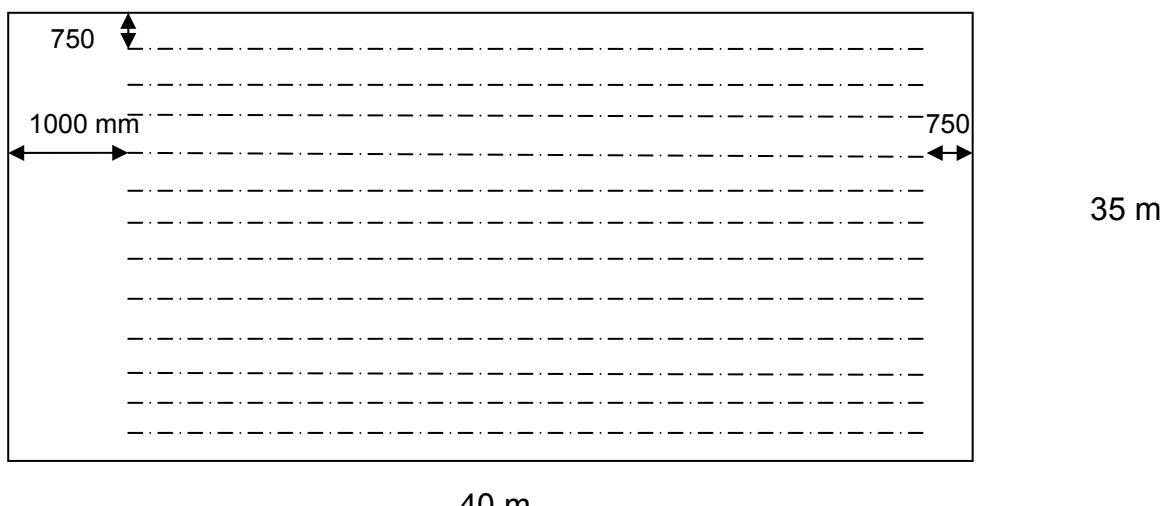

Slika br. 1

Određivanje broja komada četvrtina (polovica):

Duljina hladnjače je 40 m.

$$(40m - 1m - 0.75m) : 0.5m + 1 = 77.5 \text{ kom} \longrightarrow \text{Odabirem prvi manji cijeli broj: } 77 \text{ kom/redu vodilica}$$

Širina hladnjače je 35 m.

$$(35m - 2 \times 0.75) : 1 + 1 = 34.5 \text{ kom} \longrightarrow \text{Odabirem prvi manji cijeli broj: } 34 \text{ reda vodilica}$$

Broj komada četvrtina (polovica) u jednoj prostoriji je: $77 \times 34 = 2618$ komada

$$\underline{\text{Razmak između vodilica je sada: }} 1m + 0.5 : (35m - 2 \times 0.75) = 1m + 0.5 : 33.5m = 1 + 0.015 = 1.015m$$

Dobivena vrijednost razmaka od 1.015 m je u preporučenim granicama od 0.9-1.2 m.

Ukupna masa koja može biti u jednoj hladnjači je:

1. $m_{GČ} = 2618 \text{ kom} \times 80 \text{ kg/kom} = 209440 \text{ kg goveđih četvrtina, ili}$
2. $m_{SP} = 2618 \text{ kom} \times 40 \text{ kg/kom} = 104720 \text{ kg svinjskih polovica}$

2.1 Toplinsko opterećenje

2.1. Određivanje rashladnog učina hladionice

$$\Phi_0 = \Phi_{tr} + \Phi_p + \Phi_r + \Phi_{vr} + \Phi_{vent} + \Phi_d + \Phi_{lat} + \Phi_{rasvj} + \Phi_{EM} + \Phi_{lj}$$

Φ_{tr} -transmisijski dobici, toplinski tok kroz zidove hladionice

Φ_p -transmisijski dobici, toplinski tok kroz pod hladionice

Φ_r -hlađenje robe (hlađenje, zamrzavanje, pothlađivanje)

Φ_{vr} -toplinski dobitak uslijed otvaranja vrata

Φ_{vent} -hlađenje zraka za ventilaciju hladionice

Φ_{lat} -latentna toplina kondenzacije i zaleđivanja vode iz zraka u hladionici (voda iz zraka, difuzija vodene pare kroz zidove i pod)

Φ_{rasvj} -toplina razvijena rasvjjetom

Φ_{EM} -toplina razvijena radom elektromotora ventilatora ili drugih ugrađenih električnih uređaja
 Φ_{lj} -odavanje topline ljudi koji rade u hladionici

Transmisijski dobici- $\Phi_{tr} = k \times A \times \Delta \vartheta$

Osjetna toplina, odnosno toplinski tok dobiven kroz zidove, pod i strop.

2.2. Toplinski tok kroz zidove, strop i pod hladionice hladionice

$$\varphi_{tr} = k \times A \times \Delta T$$

-površina izolacijskog panela (vanjska površina zida): $A = A_{zid} + A_{strop} + A_{pod}$

Srednja godišnja temperatura za grad Daruvar je 30.9°C . (*Tehnički propisi o racionalnoj uporabi energije-Prilog E. NN97/14*)


Usvajam $\vartheta_{ok}=35^{\circ}\text{C}$.

-vanjska temperatuta: $\vartheta_{ok}=35^{\circ}\text{C}$, $T_{ok}=35+273.15=308.15\text{ K}$

-unutarnja temperatuta u rashladnoj komori: $\vartheta_{hi}=-18^{\circ}\text{C}$,

$$T_{hi}=-18+273.15=255.15\text{ K}$$

-raspored susjednih prostorija uz rashladnu komoru:

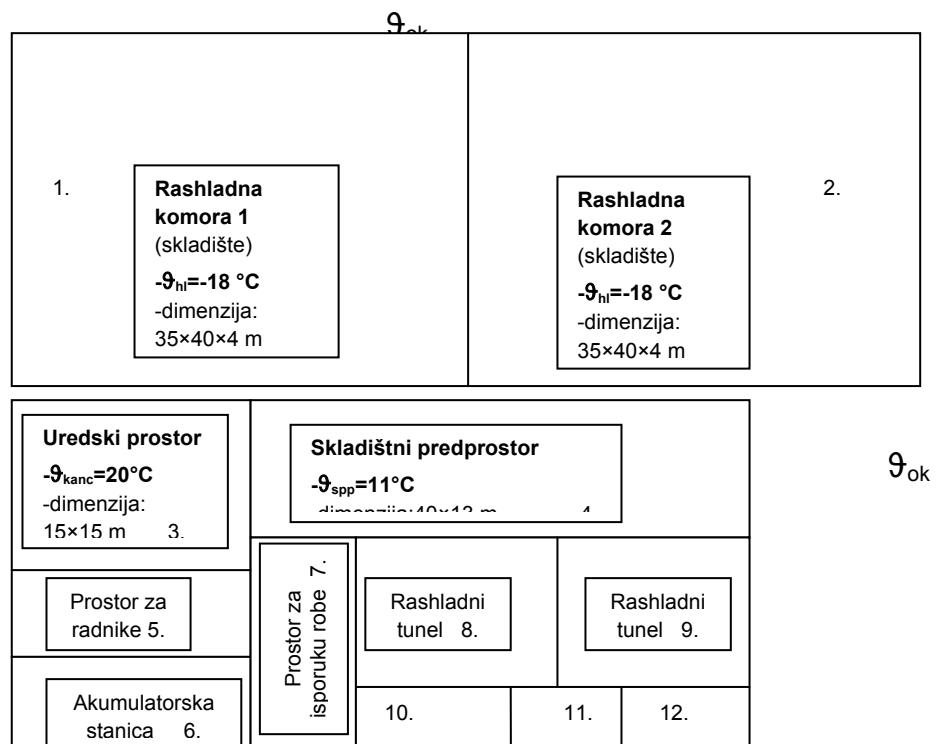

Slika br.2

Br.	Vrsta prostorije	Temp. $^{\circ}\text{C}$
1.	Skladište	-18
2.	Skladište	-18
3.	Uredski prostor	20
4.	Skladištni predprostor	13
5.	Prostor za radnike	18
6.	Akumulatorska stanica	18
7.	Prostor za isporuku robe	15
8.	Rashladni tunel	-35
9.	Rashladni tunel	-35
10.	Utovarni predprostor	16
11.	Nadzor robe	18
12.	Utovarni predprostor	16

Tablica br. 1

Strojarnica se nalazi na krovu prostorija ispred hladionica.

2.2.1. Koeficijent prolaza topline zida napravljenog od izolacijskog panela

$$k = \frac{1}{\frac{1}{a_u} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{a_v}}$$

-debljina panela: $\delta = 170$ mm

-unutarnji koeficijent prijelaza topline: $a_u = 20$ W/m²K

-vanjski koeficijent prijelaza topline: $a_v = 18$ W/m²K

-koeficijent toplinske vodljivosti izolacijskog panela: $\lambda = 0.025$ W/mK, prema DIN4108

$$k_{panel} = \frac{1}{\frac{1}{20} + \frac{0.170}{0.025} + \frac{1}{18}} = \frac{1}{0.05 + 6.8 + 0.055} = \frac{1}{6.9055} = 0.1448 \text{ W/m}^2\text{K}$$


2.2.2. Toplinski tok kroz zidove i strop

Red. br.	Zid razdvaja:	Dimenzije zida, m	Površine, m ²	Temp. °C prostora s druge strane zida skladišta	Razlika temp., °C	Φ_{tr_panel} $= A_i \times k_{panel} \times \Delta \vartheta$ W
1.	Uredski prostor	15.170×4	60.68	20	38	334
2.	Skladištni predprostor	40.340×4	161.36	13	31	725
3.	Okolina	(14.830+2×40.34+7.0.34)×4	664	35	53	5096
4.	Strop	40.340×70.340	2838	35	53	21780
				Toplinski tok kroz zidove i strop:		27 935

Tablica 2.

2.2.3. Toplinski tok kroz pod hladionice (oba skladišta) $\Phi_{tr_pod} = k_{pod} \times A_{pod} \times (\vartheta_{tla} - \vartheta_{hl})$

-površina poda skladišta: $2 \times (35 \times 40) = 2 \times 1400 = 2800 \text{ m}^2$

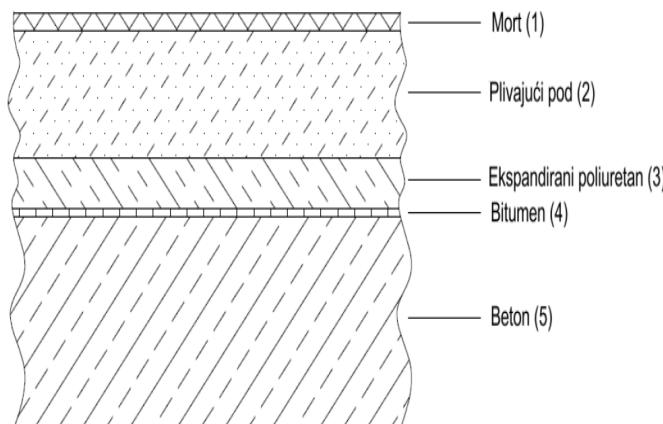

Slika br. 3

SLOJ PODA	DEBLJINA SLOJA <i>x(m)</i>	KOEFICIJENT TOPLINSKE VODLJIVOSTI <i>λ(W/mK)</i>
1. Mort	0,02	0,72
2. Plivajući pod	0,12	1,396
3. Ekspandirani poliuretan	0,08	0,025
4. Bitumen	0,01	0,71
5. Beton	0,25	1,29

Tablica 3.

-temperatura tla ispod hladionice: $\vartheta_{tla}=5\text{ }^{\circ}\text{C}$

-koeficijent prijelaza topline za dinamičko hlađenje u prostoriji: $a_{pt}=20\text{ W/m}^2\text{K}$

$$k_{pod} = \frac{1}{\frac{1}{a_{pt}} + \frac{x_1}{\lambda_1} + \frac{x_2}{\lambda_2} + \frac{x_3}{\lambda_3} + \frac{x_4}{\lambda_4} + \frac{x_5}{\lambda_5}} = \frac{1}{\frac{1}{20} + \frac{0.02}{0.72} + \frac{0.12}{1.396} + \frac{0.08}{0.025} + \frac{0.01}{0.71} + \frac{0.25}{1.29}}$$

$$k_{pod}=0.280\text{ W/m}^2\text{K}$$

$$\Phi_{tr_{pod}} = A_{pod} \cdot k_{pod} \cdot \vartheta_{pod} = 2800 \cdot 0.280 \cdot (5 - (-18)) = 18032\text{ W}$$

Ukupni toplinski tok kroz zidove, strop i pod hladionice:

$$\Phi_{tr} = \Phi_{tr_panel} + \Phi_{tr_pod} = 27935 + 915.52 = \underline{36951\text{ W}}$$

2.3. Toplinsko opterećenje uslijed pothlađivanja robe

$\Phi_{r_GČ}, \text{W}$topl. opterećenje uslijed pothlađivanja goveđih četvrtina

Φ_{r_SP}, Wtopl. opterećenje uslijed pothlađivanja svinjskih polovica

-ulazna temperature robe: $\vartheta_p = -16^\circ\text{C}$; $T_p=273.15+(-16)=257.15\text{ K}$
 -konačna temp. hlađenja: $\vartheta_k = -18^\circ\text{C}$; $T_k=273.15+(-18)=255.15\text{ K}$

2.3.1. Pothlađivanje goveđih četvrtina

$$Q_{r_{GC}} = m_{GT} \cdot c_{p2} \cdot (\vartheta_k - \vartheta_p) = 209440 \cdot 1590 \cdot [-18 - (-16)] = |-666019200| \text{ W}$$

-prosječno vrijeme pothlađivanja na potrebnu temperaturu:

- $t_{k_GC}=4\text{ h}.....\text{za goveđe četvrtine}$

$$\Phi_{r_{GC}} = \left(\frac{Q_{r_{GC}}}{t_{k_{GC}} \cdot 3600} \right) = \frac{666019200}{4 \cdot 3600} = 11562.83 \text{ W}$$

2.3.2. Pothlađivanje svinjskih polovica

$$Q_{r_{SP}} = m_{SP} \cdot c_{p2} \cdot (\vartheta_k - \vartheta_p) = 104720 \cdot 1590 \cdot [-18 - (-16)] = |-333009600| \text{ W}$$

-prosječno vrijeme pothlađivanja na potrebnu temperaturu:

- $t_{k_SP}=2\text{ h}.....\text{za svinjske polovice}$

$$\Phi_{r_{SP}} = \left(\frac{Q_{r_{SP}}}{t_{k_{SP}} \cdot 3600} \right) = \frac{333009600}{2 \cdot 3600} = 11562.83 \text{ W}$$

Ukupan rashladni učinak potreban za pothlađivanje mesa:

$$\Phi_r = \Phi_{r_{GT}} + \Phi_{r_{SP}} = 11562.83 + 11562.83 = 23125.67 \text{ W}$$

2.4. Rashladno opterećenje zbog infiltracije zraka

Za proračun rashladnog opterećenja zbog izmjene infiltracije zraka korišteni su izrazi prema ASHRAE Handbook, Refrigiration

Infiltracija se najčešće pojavljuje zbog razlike u gustoći zraka između prostorija, pri tome je masa zraka koji ulazi jednaka masi zraka koji izlazi iz prostorije.

Ako hlađena prostorija nije propisno hermetički zatvorena dolazi do izmjene zraka kroz vrata. Za dobivenu toplinu izmjene zraka kroz vrata, q_t , potrebno je izračunati sljedeće veličine:

-senzibilno i latentno rashladno opterećenje za potpuno postignut protok (q):

Potrebni podaci:

- $c_{p2}=1007.5 \text{ J/kgK}$...specifični toplinski kapacitet zraka za srednju temperaturu između okoline i temp. hladionice

Faktor gustoće:

$$F_m = \left[\frac{2}{1 + \left(\frac{\rho_o}{\rho_{nk}} \right)} \right]^{1.8} = 0.807$$

$\rho_o = 1.4495 \text{ kg/m}^3$ gustoća zraka u skladištu

$\rho_{ok} = 1.11095 \text{ kg/m}^3$ gustoća zraka izvan prostorije

$A_v = 7 \text{ m}^2$ površina vrata

Izraz za izmjenjenu toplinu za potpuni postignuti protok prema Gosney i Olama:

$$\Phi_{IGO} = 0.221 \cdot [(A_v) \cdot \rho_o \cdot [c_{pz} \cdot (T_v - T_h)] \cdot \left(1 - \frac{\rho_{ok}}{\rho_o}\right)^0 \cdot 5 \cdot (g_o \cdot H_v)^0 \cdot 5 \cdot F_m] = 0.221 \cdot 7 \cdot [1010 \cdot (13 - (1010 \cdot 10))^{0.5} \cdot 5 \cdot 0.807] = 245379 \text{ W}$$

Faktor otvaranja/zatvaranja vrata (D_t):

Broj prolaza na vratima: $P=10$

Vrijeme otvaranja/zatvaranja vrata: $\Theta_p = 10 \text{ s}$

Vrijeme otvorenosti vrata: $\Theta_{otvor} = 30 \times 60 = 1800 \text{ s}$

Dnevni vremenski period: $\Theta_d = 24 \times 3600 = 86400 \text{ s}$

Za periodičko, nepravilno i konstantno ovanjanje, samo ili u kombinaciji, faktor otvaranja vrata se može izračunati pomoću izraza:

$$D_t = \left(\frac{P \cdot \Theta_p + \Theta_{otvor}}{\Theta_d} \right) = 0.07$$

Faktor protoka kroz vrata D_f je udio stvarnog protoka zraka u odnosu na potpuno postignut protok. Za veće temperaturne razlike preporučljiv faktor protoka je 0.8.

$$D_f = 0.8$$

Učinkovitost zaštitnog sustava na vratima (E), vrijednosti za vrata hladionice se kreću od 0.95-0.85.

Odabранo je: $E=0.9$

Izraz za dobivenu toplinu izmjenom zraka kroz vrata je:

$$\Phi_t = \Phi_{IGO} \times D_t \times D_f \times (1-E) = 245379 \times 0.07 \times 0.8 \times (1-0.9) = 1363.2 \text{ W}$$

Infiltracija zbog direktnog strujanja kroz vrata

Razlika tlaka u prostorijama uzrokuje maseni protok zraka.

Potrebni podaci:

Prosječna brzina zraka (tipična brzina zraka kroz vrata je od 0.3-1.5 m/s.

$v=1 \text{ m/s}$

Otvorena površina: - $A_o=0.02 \text{ m}^2$

Izraz za dobivenu toplinu infiltracije zraka zbog direktnog pritjecanja:

$$\Phi_{td}=v \times A_{o_uk} \times [c_{pz} \times (T_v - T_{hl})] \times \rho_o \times D_t = 1 \times 0.02 \times [31232.5] \times 1.4495 \times 0.07 = \underline{94.32 \text{ W}}$$

Komponente osjetne i latentne topline

Potrebni podaci:

Udio osjetne topline zraka (ASHRAE Handbook): $R_s=0.58$

Osjetna toplina:

$$\begin{aligned} \text{Latentna toplina: } q_t &= (\Phi_t + \Phi_{td}) \cdot (1 - R_s) = (1363.2 + 94.32) \cdot (1 - 0.58) = \\ &= 1457.52 \cdot 0.42 = \underline{612.16 \text{ W}} \end{aligned}$$

Ukupno opterećenje zbog infiltracije zraka:

$$\Phi_{inf} = (\Phi_t + \Phi_{td}) = 1363.62 + 94.32 = \underline{1457.53 \text{ W}}$$

Ukupno opterećenje zbog infiltracije zraka na troje vrata:

$$\Phi_{inf_3vrata} = 3 \times \Phi_{inf} = 3 \times 1457.53 = \underline{4372.60 \text{ W}}$$

2.5. Unutrašnje toplinsko opterećenje

Svi gubici električne energije oslobođeni u obliku topline u hlađeni prostor (od rasvjete, motora, grijača i druge opreme) uzimaju se u obzir pri proračunu unutrašnjeg toplinskog opterećenja.

2.5.1. Toplinsko opterećenje od rasvjete

$$\Phi_{rasvj} = \frac{A \cdot q_A \cdot \tau}{24 \cdot 1000} = \frac{2800 \cdot 10 \cdot 6}{24000} = \frac{168000}{24000} = \underline{7 \text{ kW}}$$

$A=2800 \text{ m}^2$ površina poda

$q_A=10 \text{ W/m}^2$ intezitet rasvjete $q_A=5-15 \text{ W/m}^2$ (snaga električne rasvjete po 1 m² površine poda)

$\tau = 6 \text{ h}$ broj sati uključenosti rasvjete po danu

2.5.2. Toplinsko opterećenje od ljudi

$$q_p = 272 - 6 \cdot 0_o = 272 - 6 \cdot (-18) = 380 \quad \text{W/osobi}$$

Ukupno toplinsko opterećenje od ljudi: $\Phi_{lj} = \frac{q_p \cdot n_p \cdot t}{24 \cdot 1000} = \frac{380 \cdot 6 \cdot 5}{24000} = 0.475 \quad \text{kW}$

q_p , W/osobi.....toplinski dobitak po osobi

$n_p=5$broj ljudi

$t = 6 \text{ h}$vrijeme provedeno u hlađenom prostoru

Kada ljudi uđu u hlađeni prostor donesu dodatnu površinsku toplinu. Kao rezultat toga, kada puno ljudi ulazi i izlazi svakih nekoliko minuta opterećenje q_p je veće nego što je prikazano u tablici i mora se korigirati (vrijednosti q_p se pomnoži s faktorom 1.25).

$$\Phi_{lj_kor} = 1.25 \times \Phi_{lj} = 1.25 \times 0.475 = 0.594 \text{ kW}$$

2.5.3. Latentno opterećenje

Komponenta latentne topline unutrašnjeg opterećenja je jako mala u usporedbi sa ukupnim rashladnim opterećenjem pa se ne uzima u obzir.

2.5.4. Toplinsko opterećenje uslijed rada ventilatora:

Za skladištenje u hladnom. $a=0.05$

$$\Phi_{EM_GC} = a \times (\Phi_{tr} + \Phi_{r_GC} + \Phi_{ras} + \Phi_{inf_3vrata} + \Phi_{lj_kor}) = 0.05 \times (36950.52 + 11562.83 + 7000 + 4372.60 + 594) = 0.05 \times 53100.21 = 2528.58 \text{ W}$$

$$\Phi_{EM_SP} = a \times (\Phi_{tr} + \Phi_{r_SP} + \Phi_{ras} + \Phi_{inf_3vrata} + \Phi_{lj_kor}) = 0.05 \times (36950.52 + 11562.83 + 7000 + 4372.60 + 594) = 0.05 \times 53100.21 = 2528.58 \text{ W}$$

2.6. UKUPNO TOPLINSKO OPTEREĆENJE

Faktor sigurnosti

Faktor sigurnosti (f_s), se primjenjuje u proračunu kako bi se uskladile nejednolikosti između projektiranih i radnih uvjeta. Kreće se u rasponu $f_s=1.1-1.12$.

Odabранo: $f_s=1.1$

Proračun vršnog opterećenja:

Kod proračuna se prepostavlja da će se maksimalno opterećenje svih pojedinih opterećenja pojaviti u jednom trenutku što predstavlja najgori slučaj.

Izraz za ukupno korigirano rashladno opterećenje:

SKLADIŠTE GOVEĐIH ČETVRTINA

$$\begin{aligned}\Phi_{i_GC} &= \Phi_{tr} + \Phi_{r_GC} + \Phi_{inf_3vreata} + \Phi_{ras} + \Phi_{lj_kor} + \Phi_{EM_GC} = 36950.52 + 11562.83 + 4372.60 + 7000 + 594 + \\ &+ 2498.54 = \\ &= 53100.21 \text{ W}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Phi_{es_GC} &= f_s \times \Phi_{i_GC} = f_s \times (\Phi_{tr} + \Phi_{r_GC} + \Phi_{inf_3vrata} + \Phi_{ras} + \Phi_{lj_kor} + \Phi_{EM_GC}) = \\ &= 1.1 \times (36950.52 + 11562.83 + 4372.60 + 7000 + 594) = 58410.23 \text{ W}\end{aligned}$$

Utjecaj intermitirajućeg rada kompresora uzima se u obzir pomoću izraza:

- $T_u = 22$ -kreće se u granicama od 16-22

$$\Phi_{eGC} = \Phi_{es_GC} \times 24 / T_u = 58410.23 \times (24/22) = 63720.26 \text{ W}$$

SKLADIŠTE SVINJSKIH POLOVICA

$$\begin{aligned}\Phi_{i_SP} &= \Phi_{tr} + \Phi_{r_SP} + \Phi_{inf} + \Phi_{ras} + \Phi_{lj_kor} + \Phi_{EM_SP} = 36903.52 + 11562.83 + 463.47 + 7000 + 594 + 2446.49 = \\ &= 53100.21 \text{ W}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Phi_{es_SP} &= f_s \times \Phi_{i_SP} = f_s \times (\Phi_{tr} + \Phi_{r_SP} + \Phi_{inf} + \Phi_{ras} + \Phi_{lj_kor} + \Phi_{EM_SP}) = \\ &= 1.1 \times (36950.52 + 11562.83 + 4372.60 + 7000 + 475 + 2522.64) = 58410.23 \text{ W}\end{aligned}$$

Utjecaj intermitirajućeg rada kompresora uzima se u obzir pomoću izraza:

- $T_u = 22$ -kreće se u granicama od 16-22

$$\Phi_{eGC} = \Phi_{es_GC} \times 24 / T_u = 58410.23 \times (24/22) = 63720.26 \text{ W}$$

$$\Phi_{eSP} = \Phi_{es_GC} \times 24 / T_u = 58410.23 \times (24/22) = 63720.26 \text{ W}$$

Ukupno vršno opterećenje za obe hladionice:

$$\Phi_e = \Phi_{eGC} + \Phi_{eSP} = 63720.26 + 63720.26 = 127440.52 \text{ W} = 127.44 \text{ kW}$$

Ukupno potrebna odvedena toplina:

2.1. Ukupni toplinski tok kroz zidove, strop i pod hladionice:

$$\Phi_{tr} = \Phi_{tr_panel} + \Phi_{tr_pod} = 27935 + 915.52 = 36951 \text{ W}$$

2.2. Ukupan rashladni učinak potreban za pothalđivanje mesa:

$$\Phi_r = \Phi_{rgc} + \Phi_{rsp} = 11562.83 + 11562.83 = 23125.67 \text{ W}$$

2.3. Ukupno opterećenje zbog infiltracije zraka na troje vrata:

$$\Phi_{inf_3vrata} = 3 \times \Phi_{inf} = 3 \times 1457.53 = 4372.60 \text{ W}$$

2.4.1. Toplinsko opterećenje od rasvjete:

$$\Phi_{rasv} = \frac{A \cdot q_A \cdot \tau}{24 \cdot 1000} = \frac{2800 \cdot 10 \cdot 6}{24000} = \frac{160000}{24000} = 7 \text{ kW}$$

2.4.2. Toplinsko opterećenje od ljudi:

$$\Phi_{lj_kor} = 1.25 \times \Phi_{lj} = 1.25 \times 0.475 = 0.594 \text{ kW}$$

2.4.3. Latentno opterećenje:

$$\Phi_L = 0 \dots \text{zanemaruje se.}$$

2.4.4. Toplinsko opterećenje uslijed rada ventilatora:

$$\Phi_{EM} = 2528.58 \text{ W}$$

2.5. Ukupno toplinsko opterečenje:

$$\Phi_{i_GC} = \Phi_{tr} + \Phi_{r_GC} + \Phi_{inf_3vreata} + \Phi_{ras} + \Phi_{lj_kor} + \Phi_{EM_GC} = 36950.52 + 11562.83 + 4372.60 + 7000 + 594 + 2498.54 = \underline{53100.21 \text{ W}}$$

$$\Phi_{i_SP} = \Phi_{tr} + \Phi_{r_SP} + \Phi_{inf_3vreata} + \Phi_{ras} + \Phi_{lj_kor} + \Phi_{EM_SP} = 36950.52 + 11562.83 + 4372.60 + 7000 + 594 + 2498.54 = \underline{53100.21 \text{ W}}$$

2.5.1. Proračun vršnog opterečenja:

$$\Phi_{es_GC} = f_s \times \Phi_{i_GC} = f_s \times (\Phi_{tr} + \Phi_{r_GC} + \Phi_{inf_3vrata} + \Phi_{ras} + \Phi_{lj_kor} + \Phi_{EM_GC}) = 1.1 \times (36950.52 + 11562.83 + 4372.60 + 7000 + 594) = \underline{58410.23 \text{ W}}$$

$$\Phi_{es_SP} = f_s \times \Phi_{i_SP} = f_s \times (\Phi_{tr} + \Phi_{r_SP} + \Phi_{inf} + \Phi_{ras} + \Phi_{lj_kor} + \Phi_{EM_SP}) = 1.1 \times (36950.52 + 11562.83 + 4372.60 + 7000 + 475 + 2522.64) = \underline{58410.23 \text{ W}}$$


2.5.2. Ukupno topl. opterečenje s intermitirajućim radom kompresora:

$$\Phi_{eGC} = \Phi_{es_GC} \times 24 / \tau_u = 58410.23 \times (24/22) = \underline{63720.26 \text{ W}}$$


$$\Phi_{eSP} = \Phi_{es_SP} \times 24 / \tau_u = 58410.23 \times (24/22) = \underline{63720.26 \text{ W}}$$

Ukupno vršno opterečenje za obe hladionice:

$$\Phi_e = \Phi_{eGC} + \Phi_{eSP} = 63720.26 + 63720.26 = 127\ 440.52 \text{ W} = \underline{127.44 \text{ kW}}$$

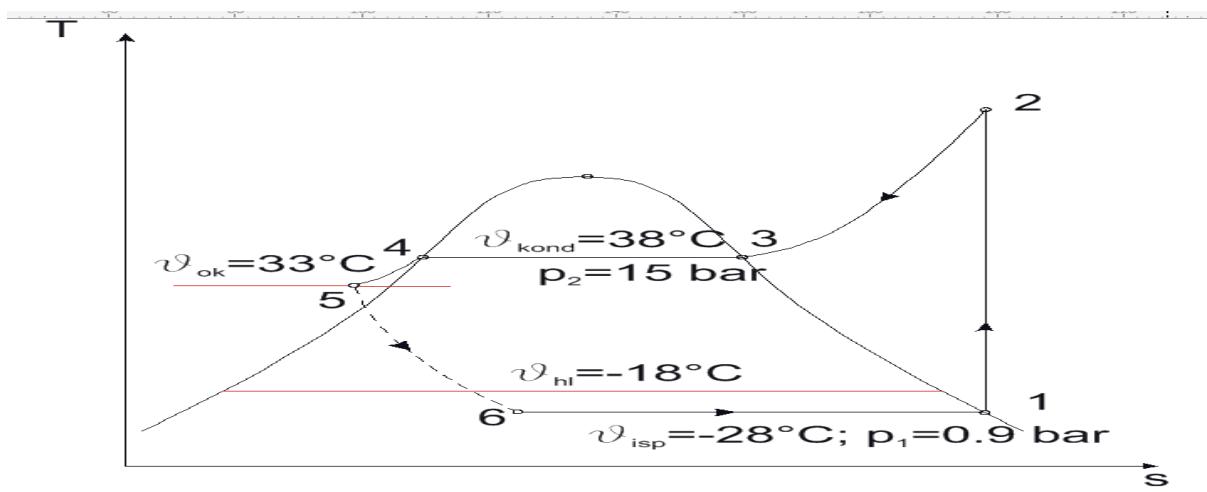3. Proračun rashladnog procesa

Slika br. 4

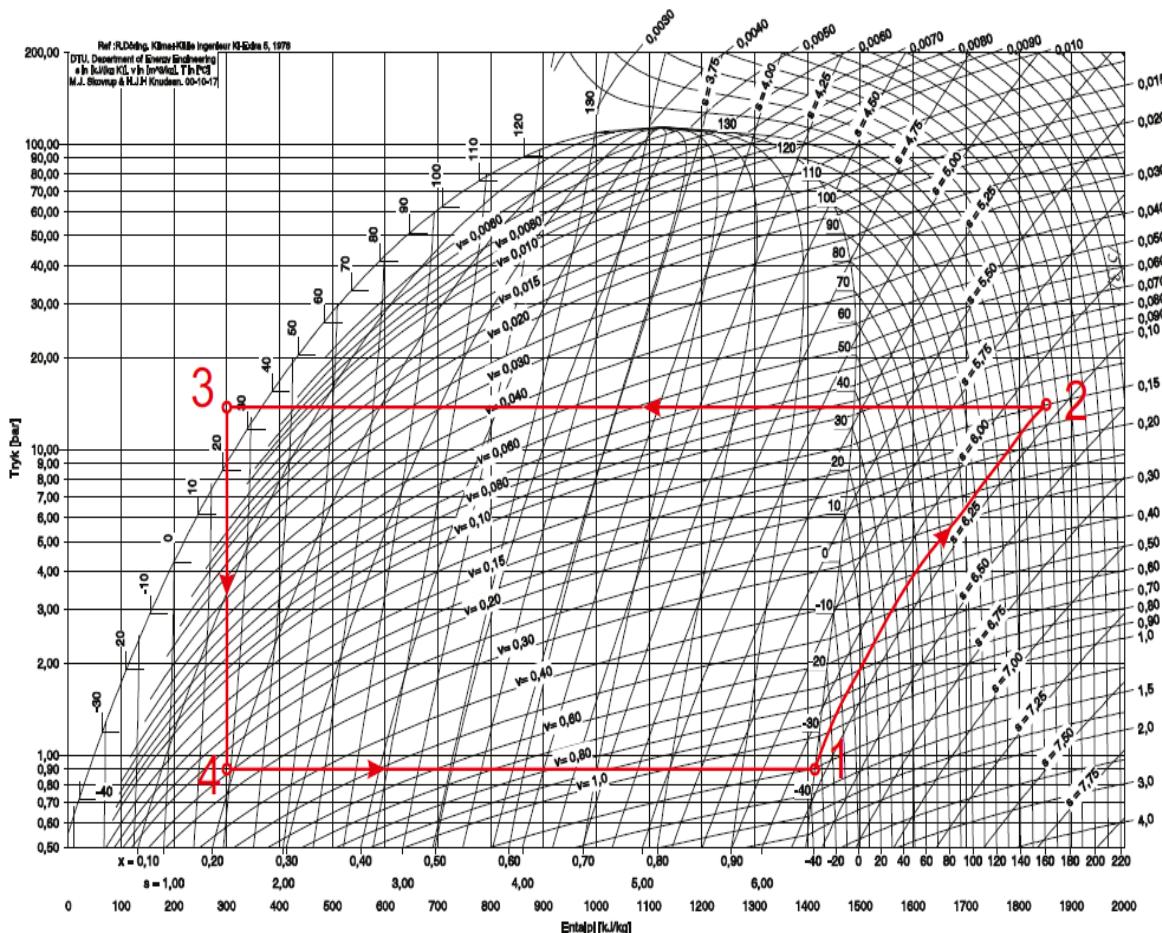

Slika br.5

Stanje radne tvari: **AMONIJA R-717**

U točki 1: $\vartheta_1 = -35^\circ\text{C}$ i $p_1 = 0.90 \text{ bar}$

U točki 2: $\vartheta_2 = 173^\circ\text{C}$ i $p_2 = 15 \text{ bar}$

Stupanj kompresije je: $\frac{p_{t2}}{p_1} = \frac{p_2}{p_1} = \frac{15}{0.9} = 16.66$

-potrebna je višestepena kompresija


(-ako je $p_2/p_1 > 9$ potrebna je višestepena kompresija, „*Brodske rashladne uređaji*“ D. Martinović, 1994)

DVOSTEPENA KOMPRESIJA:


Tlak: $p_m = \sqrt{p_1 \cdot p_2} = \sqrt{0.9 \cdot 15} = \sqrt{13.5} = 3.67 \text{ bar}$

Izentropski stupanj djelovanja kompresora: $\eta_{is} = \frac{h_{2s1} - h_1}{h_{2r1} - h_1} = \frac{1600 - 1420}{h_{2r1} - 1420} = 0.75$

$$\eta_{is} = \frac{h_{2s2} - h_{2s1}}{h_{2r2} - h_{2s1}} = \frac{1670 - 1450}{h_{2r2} - 1450} = 0.75$$

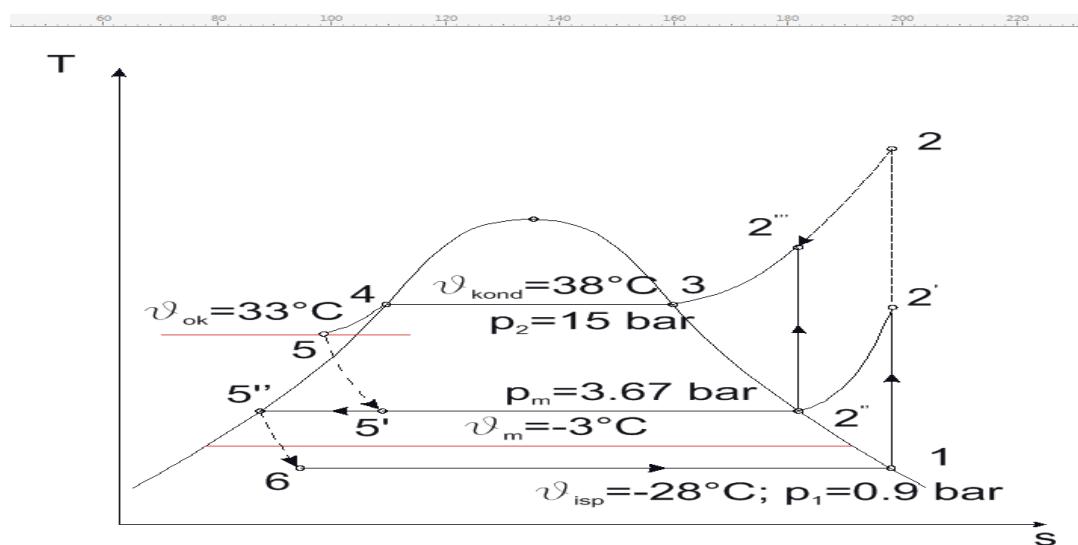

Slika br. 6.

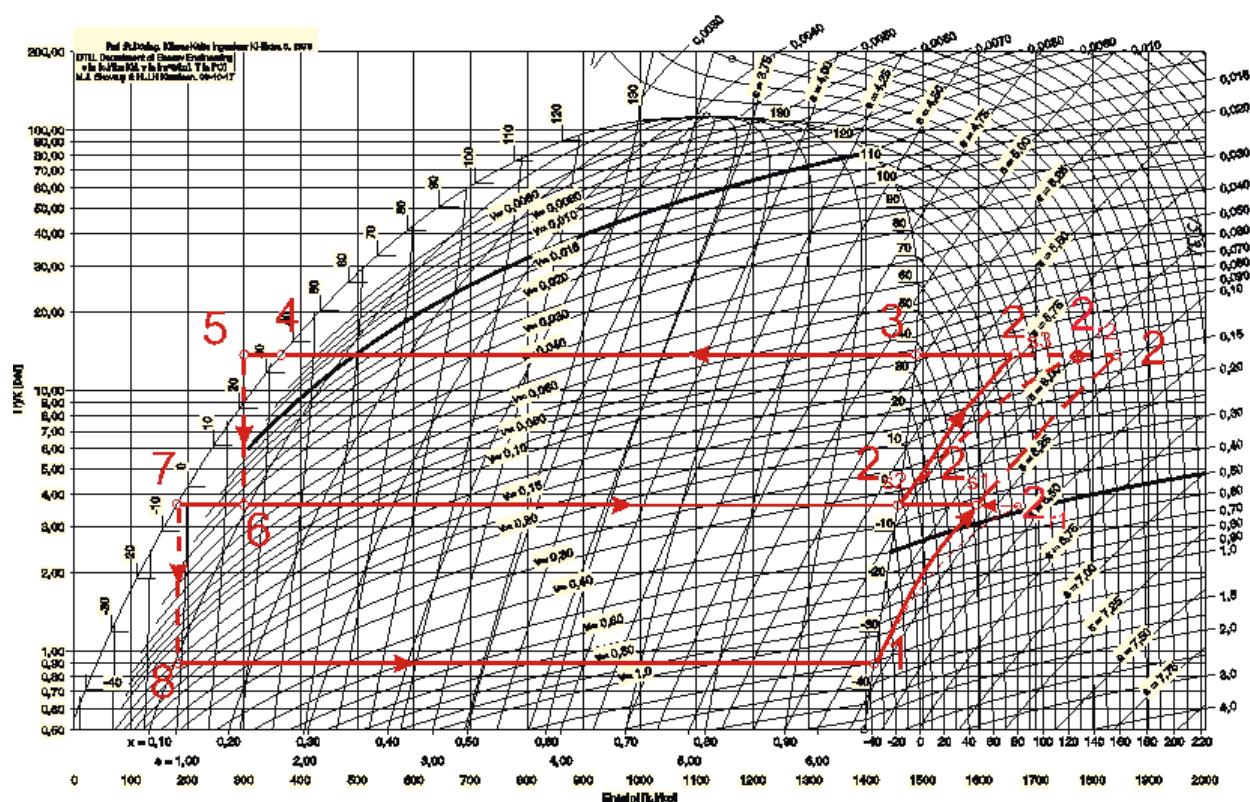

Slika br. 7

Stanje radne tvari u pojedinim točkama procesa očitana su iz monografije za amonijak (R-717) „Radne tvari u tehnici hlađenja“, Zagreb 1981.

Stanje	Temperatura (°C)	Tlak (bar)	Entalpija h (kJ/kgK)
1	-28	0,9	1420
2 _{s1}	-3	3,67	1600
2 _{s2}	-3	3,67	1450
2 _{s3}	75	15	1670
3	50	15	1490
4	50	15	370
5	35	15	300
6	-3	3,67	300
7	-3	3,67	180
8	-28	0,9	180
2 _{r1}	45	3,67	1660
2 _{r2}	140	15	1744

Maseni protok radne tvari u usisnom vodu niskotlačnog kompresora:

$$q_{mI} = \Phi_{OI}/(h_1 - h_6) = 127.44/(1420 - 180) = 127.44/1240 = 0.11 \text{ kg/s}$$

Specifični rad i snaga niskotlačnog kompresora:

$$w_{kI} = h_2 - h_1 = 1600 - 1420 = 180 \text{ kJ/kg}$$

$$P_{kI} = q_{mI} \times w_{kI} = 0.04972 \times 180 = 8.949 \text{ kW}$$

Maseni protok radne tvari kroz drugi stupanj kompresora:

$$\begin{aligned} q_{mII} &= q_{mI} \times [(h_{2r1} - h_7)/(h_{2s2} - h_6)] = 0.15 \times [(1600 - 180)/(1450 - 300)] = \\ &= 0.04972 \times (1420/1150) = 0.06139 \text{ kg/s} \end{aligned}$$

Specifični rad i snaga visokotlačnog kompresora:

$$w_{kII} = h_2''' - h_2'' = 1670 - 1450 = 220 \text{ kJ/kg}$$

$$P_{kII} = q_{mII} \times w_{kII} = 0.06139 \times 220 = 13.506 \text{ kW}$$

Toplinsko opterećenje kondenzatora:


$$\Phi_K = \Phi_{OI} + P_{kI} + P_{kII} = 127.44 + 8.949 + 13.506 = 149.89 \text{ kW}$$

Rashladni učin (faktor hlađenja) kod rada punim kapacitetom:

$$\varepsilon = \Phi_e / (P_{kI} + P_{kII}) = 61.65157 / (8.949 + 13.506) = 61.65157 / 22.455 = 2.75$$

Kondenzator s cijevima u plaštu (Schell&tube) hlađen je optočnom vodom koja se rashlađuje na rashladnom tornju. Za stanje zraka s relativnom vlažnosti od 55%, temperaturom od 33°C slijedi da je temperatura točke rose ~25°C.

Temperatura rosišta vanjskog zraka predstavlja ujedno i teoretsku temperaturu hlađenja optočne vode u rashladnom tornju. Prema tome slijede podaci:

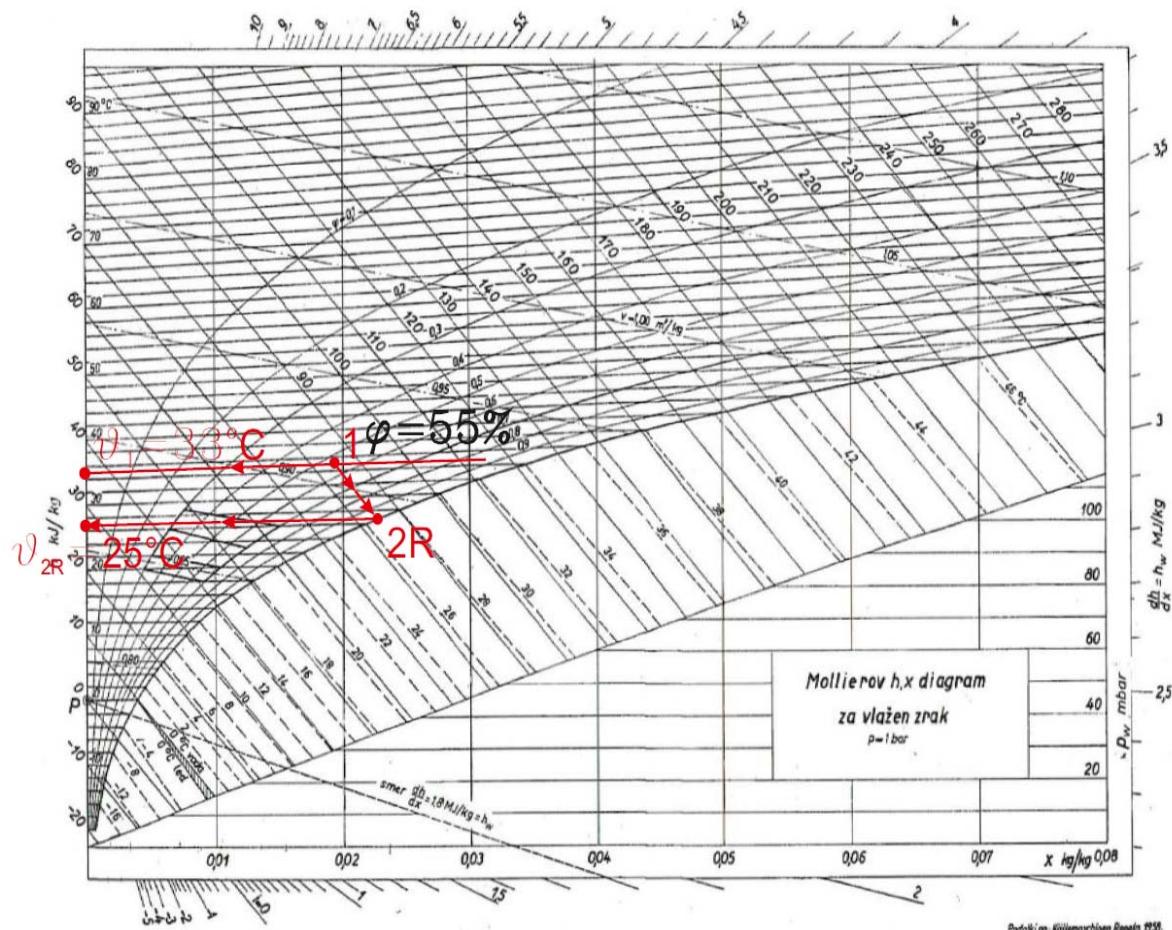

Slika br. 6

4. PRORAČUN KOMPONENTI SUSTAVA

4.1. ISPARIVAČ


Ulagani podaci za proračun:

$$\Phi_{ekW} = 127.44 \quad \text{kW} \dots \text{rashladni učin}$$

$$\Phi_{ekW_I} := \frac{\Phi_{ekW}}{8} = 15.93 \quad \text{kW} \dots \text{rashladni učin jednog isparivača}$$




Slika br. 7

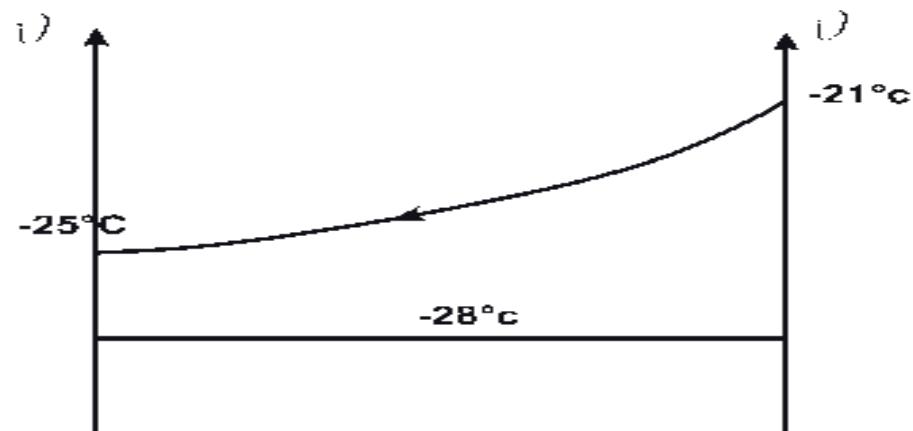

Slika br. 8

Slika br. 9

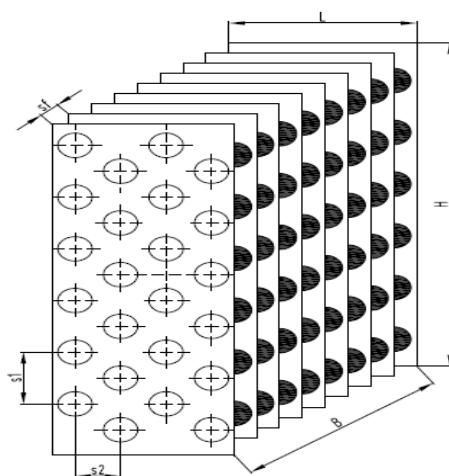

Maseni protok RT u usisnom vodu niskotlačnog kompresora:

$$q_{mI} := \frac{\Phi_{ekW}}{h_1 - h_6} \quad \Phi_{ekW} := 127.44 \text{ kW} \quad q_{mI} = 1.14 \times 10^{-1} \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

Specifični rad i snaga niskotlačnog kompresora:

$$w_{kI} := h_{2r1} - h_1 = 2.40 \times 10^2 \text{ kJ/kg}$$

$$P_{kI} := q_{mI} w_{kI} = 2.73 \times 10^1 \text{ kW}$$

Maseni protok RT kroz drugi stupanj kompresora:

$$q_{mII} := q_{mI} \left(\frac{h_{2r1} - h_7}{h_{2s2} - h_6} \right) + q_m = 2.57 \times 10^{-1} \text{ kg/s} \quad q_{mII} = 2.57 \times 10^{-1} \text{ kg/s}$$

Specifični rad i snaga niskotlačnog kompresora:

$$w_{kII} := h_{2r2} - h_{2s2} = 2.94 \times 10^2 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$P_{kII} := q_{mII} w_{kII} = 7.56 \times 10^1 \text{ kW}$$

Toplinsko opterećenje kondenzatora:

$$\Phi_k := \Phi_{i_uk} + P_{kI} + P_{kII} = 3.58 \times 10^2 \text{ kW}$$

Rashladni učin


$$\xi := \frac{\Phi_{i_uk}}{P_{kI} + P_{kII}} = 2.48 \times 10^0$$

4.1.1. ISPARIVAČ

Ulagani podaci za proračun:

$$\Phi_{ekW} = 127.44 \text{ kW} \dots \text{rashladni učin}$$

$$\Phi_i = \Phi_{ekW}/8 = 127.44/8 = 15.93 \text{ kW} \dots \text{rashladni učin jednog isparivača}$$

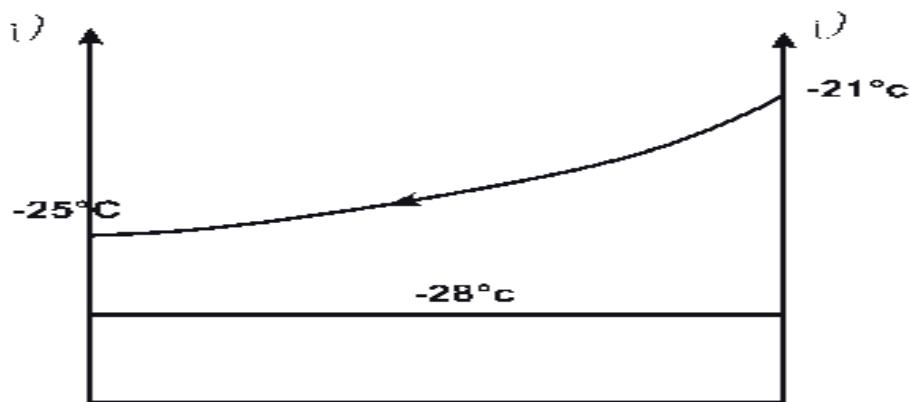

Slika br. 10

$T_{a1}=252.15 \text{ K}$, $\vartheta_{a1}=T_{a1}-273.15=-21^\circ\text{C}$temp. zraka na usisu u isparivač

$T_{a2}=248.15 \text{ K}$, $\vartheta_{a2}=T_{a2}-273.15=-25^\circ\text{C}$izlazna temperatura zraka iz isparivača

$T_i=245.15 \text{ K}$, $\vartheta_i=T_i-273.15=245.15-273.15=-28^\circ\text{C}$

Konstrukcijski podaci:

-dimenzije čeličnih cijevi: DN 20

-vanjski promjer: $d_e=16 \text{ mm}=0.016 \text{ m}$

-unutarnji promjer: $d_i=d_e-2\times 0.0018=12.4 \text{ mm}=0.0124 \text{ m}$

-debljina stijenke cijevi: $s=1.8 \text{ mm}=0.0018 \text{ m}$

-korak cijevi u vertikalnom smjeru: $s_1=50 \text{ mm}=0.050 \text{ m}$

-korak cijevi u horizontalnom smjeru: $s_2=30 \text{ mm}=0.030 \text{ m}$

Trokulni raspored cijevi, rebara izrađena od čelika:

-korak između rebara: $s_f=15 \text{ mm}=0.015 \text{ m}$

-debljina rebara: $f=0.5 \text{ mm}=0.0005 \text{ m}$

-broj redova cijevi: $i_r=4$

-broj cijevi u redu: $i_t=28$

-broj ulaza radne tvari u cijev: $i_{in}=14$

Proračun površine za 1 m otrebene cijevi:

-vanjska površina cijevi između rebara:

-površina rebra:

-vanjska površina za izmjenu topline na 1m duljine cijevi:

-unutarnja površina za izmjenu topline na 1m duljine cijevi:

$$\text{Omjer između vanjske i unutarnje površine: } \beta = \frac{A_{e1}}{A_{i1}} = 0. \frac{2218}{0} \cdot 0.0390 = 5.6932$$

Visina izmjenjivača topline: $H = i_t \times s_1 = 28 \times 0.050 = 1.69 \text{ m}$

Dubina izmjenjivača topline: $L = i_r \times s_2 = 4 \times 0.030 = 0.120 \text{ m}$

Srednja logaritamska temperaturna razlika:

$$\Delta T_m = \frac{(T_{a1} - T_{a2})}{\ln\left(\frac{T_{a1} - T_i}{T_{a2} - T_i}\right)} = \frac{252.15 - 248.15}{\ln\left(\frac{252.15 - 245.15}{248.15 - 245.15}\right)} = 4.879 \text{ K}$$

Srednja temperatura zraka: $T_{am} = T_i + \Delta T_m = 245.15 + 4.879 = 249.87 \text{ K}$

$$\vartheta_{am} = T_{am} - 273.15 = -23.27 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Svojstva suhog zraka pri srednjoj temperaturi $\vartheta_{am} = -23.27 \text{ }^{\circ}\text{C}$:

$$\rho_a = 1.365 \text{ kg/m}^3$$

$$\eta_a = 16.3 \times 10^{-6} \text{ Ns/m}^2$$

$$\lambda_a = 0.00226 \text{ W/mK}$$

$$v_a = \eta_a / \rho_a = (16.3 \times 10^{-6}) / 1.365 = 11.914 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$$

Stanje zraka na ulazu u isparivač uz relativnu vlažnost 90%:

-ukupni tlak vlažnog zraka: $p=100\ 000\ \text{Pa}$

-temperatura zraka na ulazu u isparivač: $\vartheta_{a1}=-21\ ^\circ\text{C}$

-tlak zasićenja: $p_{s1}=1.25\times10^{-3}\ \text{bar}=120\ \text{Pa}$

-parcijalni tlak vodene pare: $p_{d1}=0.9\times p_{s1}=0.9\times 125=108\ \text{Pa}$

-sadržaj vlage: $x_1=0.622\times(p_{d1}/p-p_{d1})=0.622\times(108/100000-108)=0.0007\ \text{kg/kg}$

-entalpija zraka na ulazu u isparivač:

$$h_1=1005\times\vartheta_{a1}+x_1\times(2500\times10^3+1930\times\vartheta_{a1})=1005\times(-21)+(2500\times10^3+1930\times(-21))=-19451.04\ \text{J/kg}$$

Koeficijent prijelaza topline (unutar cijevi isparivača) na strani radne tvari

Maseni protok koji isparava: $r=1735.7\ \text{kJ/kg}$, $q_{mR1}=(\Phi_{e1/4})/r=15930/1735.7=0.0092\ \text{kg/s}$

Za sustav s amonijakom uzimamo u obzir veći protok radne tvari kroz isparivač od one količine koja ispari.

Odabirem 4 puta veći protok radne tvari, 2010 ASHRAE HANDBOOK „REFRIGERATION“ STR. 4.4, table 1.

$$q_{mR}=8\times q_{mR1}=4\times 0.0092=0.0941\ \text{kg/s}$$

Svojstva radne tvari pri temp. isparavanja $-28\ ^\circ\text{C}$ ($245.15\ \text{K}$)

$$\rho_R := 671.4\ \text{kg/m}^3 \quad c_R := 4490\ \text{J/kgK} \quad \lambda_R := 0.548\ \text{W/mK}$$

$$v_R := 0.3575\cdot10^{-6}\ \text{m}^2/\text{s} \quad \eta_R := \rho_R \cdot v_R = 0.0002\ \text{Pa s}$$

Volumni protok radne tvari (NH_3 -amonijaka): $q_{vR}=q_{mR}/\rho_R=0.0367/671.4=0.0000547\ \text{m}^3/\text{s}$

Brzina radne tvari (NH_3) u cijevima:

Potrebne veličine i bezdimenzijske značajke za proračun koeficijenta prijelaza topline:

$$R\alpha_R = w_R \cdot \frac{d_t}{v_R} = 0.0157 \cdot \frac{0.0160}{0.3575 \cdot 10^{-6}} = 2874$$

$$B_R = 0.023 \cdot \rho_R^{0.8} \cdot c_R^{0.4} \cdot \lambda_R^{0.6} \cdot \eta_R^{-0.4} = 0.023 \cdot 182.65 \cdot 28.9 \cdot 0.697 \cdot 30.17 = 2373.43$$

$$\alpha_{R1} = B_R \cdot \frac{w_R^{0.8}}{d_t^{0.2}} = 2373.43 \cdot 0.3281 = 778 \frac{W}{m^2 K}$$

Pretpostavka: $q_i=620 \text{ W/m}^2$

Tlak isparavanja: $p_e=1.35 \text{ bar}$

$$\alpha_{R2} = 2.2 \cdot (p_e)^{0.21} \cdot q_i^{0.7} = 2.2 \cdot 1.35^{0.21} \cdot 620^{0.7} = 211 \frac{W}{m^2 K}$$

Izraz za koeficijent prijelaza topline u cijevima za amonijak (NH_3):

$$\alpha_R = \alpha_{R1} \cdot \left[1 + \left(\frac{\alpha_{R2}}{\alpha_{R1}} \right)^{1/2} \cdot 5 \right]^{2/3} = 246 \cdot \left[1 + \left(\frac{211}{778} \right)^{1/2} \cdot 5 \right]^{2/3} = 850 \frac{W}{m^2 K}$$

Faktor onečišćenja na strani zraka: $R_0=0.001 \text{ m}^2 \text{K/W}$

Toplinski otpor čelične stijenke: $\lambda_t=45 \text{ W/mK}$, $\delta_t=2 \text{ mm}=0.002 \text{ m}$

$R_t = \delta_t / \lambda_t = 0.002 / 45 = 0.0000044 \text{ m}^2 \text{K/W}$, $d_m=(d_e+d_i)/2=(0.020+0.016)/2=0.0180 \text{ m}$

Prosječna temperatura na vanjskoj površini isparivača:

$$T_s = T_i + (1/\alpha_R + R_t \times d_m + R_0 \times 1/\beta) \times q_i = 245 + (1/359.7 + 0.0000044 \times 0.0160 / 0.0180 + 0.001 \times 1/9.19) \times 600 = 246.01 \text{ K}$$

$$\theta_s = T_s - 273.15 = -27.13 \text{ }^\circ\text{C}$$

Temperatura vanjske površine isparivača je temepratura zasićenog zraka.

$\theta_s=-26.39 \text{ }^\circ\text{C}$. temperatura zasićenog zraka

$p_{s2}=0.63 \text{ bar}$. tlak zasićenja zraka („Nauka o toplini II“, 1993 god. str.226, tabl.10)

$$x_s=0.622 \times (p_s/p-p_s)=0.622 \times (0.63 \times 10^{-3} / 1 - 0.63 \times 10^{-3})=0.0005 \text{ kg/kg}$$

Stanje zraka na izlazu iz isparivača:

$$\theta_{a2}=-25 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$T_{a2}=\theta_{a2}+273.15=245.15 \text{ K}$$

$$\text{-sadržaj vlage: } x_{2isp}=x_{w1}-(x_{w1}-x_s) \times (T_{a1}-T_{a2})/(T_{a1}-T_s)=0.0007-(0.0007-0.0004) \times (252.15-248.15)/(252.15-246.75)=0.0005 \text{ kg/kg}$$

$$x_{2isp}=0.0005 \text{ kg/kg}$$

entalpija zraka na izlazu iz isparivača: („Nauka o toplini II“, 1993 god. str.231, formula 525)

$$h_2 = 1005 \times \vartheta_{a2} + x_{2isp} \times (2500 \times 10^3 + 1930 \times \vartheta_{a2}) = 105 \times (-25) + 0.0005 \times [2500 \times 10^3 + 1930 \times (-25)] \\ = -23972 \text{ J/kg}$$

Izmjenjivačka površina isparivača: $A_i = \Phi_i / A_{i1} = 15930 / 0.0390 = 25.69 \text{ m}^2$

Ukupna duljina cijevi: $L_{ov} = A_i / A_{i1} = 25.69 / 0.0390 = 659 \text{ m}$

Duljina cijevi isparivača u jednom redu: $L_1 = L_{ov} / i_t = 659 / 4 = 164 \text{ m}$

Širina izmjenjivača topline: $B = L_1 / i_t = 164 / 28 = 5.89 \text{ m}$

KOEFICIJENT PRIJELAZA TOPLINE ISPARIVAČA NA STRANI ZRAKA

-potrebni volumni protok zraka: $q_{Va} = 60 \text{ m}^3/\text{s}$

-maseni protok zraka: $q_{ma} = \rho_a \times q_{Va} = 1.365 \times 50 = 81.9 \text{ kg/s}$

-najmanji poprečni presjek između cijevi i rebra na koji nastrujava zrak:

$$A_z = L_1 \times (s_1 - d_e) \times (1 - f_t / s_f) = 132 \times (0.050 - 0.016) \times (1 - 0.0005 / 0.0150) = 5.419 \text{ m}^2$$

-brzina zraka u najmanjem poprečnom presjeku između cijevi i rebra:

$$w = q_{Va} / A_z = 50 / 5.419 = 11.07 \text{ m/s}$$

Potrebne veličine i bezdimenzijske značajke za proračun koeficijenta prijelaza topline:

$$Re = (w \times s_f) / v_a = 8.75 \times 0.0130 / 0.0000119 = 13907$$

Za trokutni raspored cijevi: $C=0.23 \quad n=0.65 \quad C_r=0.99$

-visina rebra: $h = (s_1 - d_e) / 2 = (0.050 - 0.016) / 2 = 0.0170 \text{ m}$

Iraz za prijelaz topline prisilnom konvekcijom kod nastrujavanja zraka na otrebene cijevi:

$$Nu = C \cdot C_r \cdot C_s \cdot \left(\frac{d_e}{s_f} \right)^{-0.54} \cdot \left(\frac{h}{s_f} \right)^{-0.14} \cdot Re^{0.65} = 0.23 \cdot 0.99 \cdot 1.05 \cdot \left(0. \frac{0.16}{0} \cdot 0.15 \right)^{-0.54} \cdot \left(0. \frac{0.170}{0} \cdot 0.15 \right)^{-0.14} \cdot 10^{0.65}$$

Koeficijent prijelaza topline na strani zraka:
 $\alpha_a = Nu \times \lambda_a / s_f = 299 \times 0.0226 / 0.0150 = 450 \text{ W/m}^2\text{K}$

Zbog rošenja izmjenjivačke površine, utjecaj intenzivnijeg prijelaza topline uzimamo u obzir preko koeficijenata:

$$\xi_w = 1 + 2500 \times (x_{w1} - x_s) / (\vartheta_{a1} - \vartheta_s) = 1 + 2500 \times (0.0007 - 0.0004) / (-21 - (-26.39)) = 1.1216$$

$$\alpha_{aw} = \xi_w \times \alpha_a = 1.1216 \times 450 = 505.45 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Potrebne veličine za izračun koeficijenta prijelaza topline svedenog na unutarnji promjer cijevi:

- kontaktni otpor između cijevi i rebra uzima se u obzir preko koeficijenta $C_k = 0.98$.
- iskoristivost rebra, (E):

$\lambda_r = 50 \text{ W/mK}$koeficijent toplinske vodljivosti rebra

-za trokutasti raspored cijevi i $s_1/2 < s_2$:

$$A_r = s_1 = 0.050$$

$$\rho_f = 1.27 \cdot \left(\frac{B_f}{d_g} \right) \cdot \sqrt{\frac{A_f}{B_f} - 0.3} = 1.27 \cdot \left(\frac{0.0391}{0.016} \right) \cdot \sqrt{\frac{0.050}{0.0391} - 0.3} = 6.3031$$

$$E = \frac{e^{m_f h_f} - e^{m_f h_f}}{e^{m_f h_f} + e^{-m_f h_f}} = 0.0713$$

$$h_f = 0.5 \cdot d_a \cdot (\rho_f - 1) \cdot (1 + 0.35 \cdot \ln(\rho_f)) = 0.5 \cdot 0.020 \cdot (3.45 - 1) \cdot (1 + 0.35 \cdot \ln(3.45)) = 0.1725$$

Koeficijent prijelaza topline sveden na unutrašnji promjer isparivača:

$$\alpha_{al} = \frac{(\alpha_{aw} \cdot A_f \cdot E \cdot C_k + A_{mt})}{A_{l1}} = \frac{505.44 \cdot 0.05 \cdot 0.0713 \cdot 0.98 + 0.0486}{0.0390} = 158.23 \frac{W}{m^2 K}$$

$$\alpha_{al} = 158 \frac{W}{m^2 K}$$

Provjera pretpostavke gustoće toplinskog toka: ($q_i=620 \text{ W/m}^2$)

$$q_{i,test} = k_i \times \Delta T_m = 5129.69 \times 4.7209 = 612.29 \text{ W/m}^2 \text{K}$$

Koeficijent prolaza topline sveden na vanjsku izmjenjivačku površinu:

$$k_e = k_i / \beta = 44.28 / 5.6932 = 22.78 \text{ W/m}^2 \text{K}$$

Vanjska izmjenjivačka površina: $A_e = A_i \times \beta = 25.69 \times 5.6932 = 146.27 \text{ m}^2$

Nastrujna brzina na izmjenjivač: $w_f = q_{Va} / (B \times H) = 60 / (5.889 \times 1.40) = 7.276 \text{ m/s}$

Pad tlaka zraka uslijed prolaska kroz izmjenjivač:

$$\Delta p = 0.233 \cdot i_r \cdot \left(\frac{s_2}{s_f - f_t} \right)^0 \cdot 42 \cdot (\rho_a \cdot 11.07114)^1 \cdot 8 = 167.81 \text{ Pa}$$


Dimenzije isparivača:

- visina: 1400 mm
- širina: 5889 mm
- dubina: 200mm+prostor za smještaj motora i ventilatora

4.2.KONDENZATOR HLAĐEN OPTOČNOM VODOM

Toplinsko opterećenje kondenzatora: $\Phi_c=149.89 \text{ kW}$

- temperatura kondenzacije: $\vartheta_c=38^\circ\text{C}$, $T_c=311^\circ\text{C}$
- ulazna temperatura vode u kondenzator: $\vartheta_{w1}=25^\circ\text{C}$, $T_{w1}=298.15 \text{ K}$
- izlazna temperatura vode iz kondenzatora: $\vartheta_{w2}=33^\circ\text{C}$, $T_{w2}=306.15 \text{ K}$

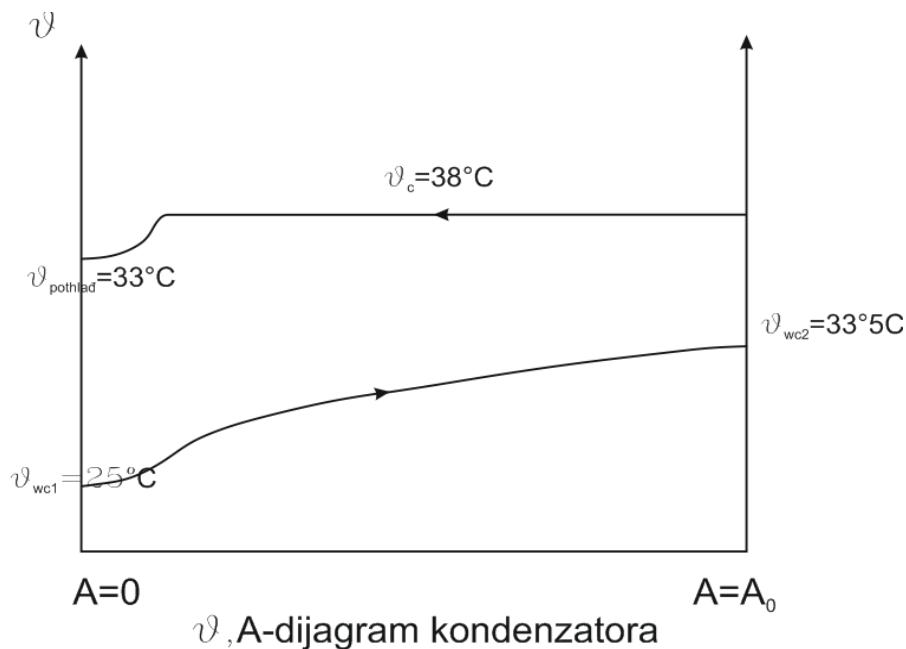

Slika br. 11

Pretpostavljena gustoća toplinskog toka svedena na vanjsku izmjenjivačku površinu:

$$q_e = 8 \text{ kW/m}^2$$

$$\text{Vanjska izmjenjivačka površina: } A_e = \Phi_c / q_e = 149.89 / 8 = 18.74 \text{ m}^2$$

Pretpostavljene dimenzije kondenzatora:

$$D_c = 200 \text{ mm} = 0.200 \text{ m} \dots \text{promjer plašta}$$

$$d_{ec} = 16 \text{ mm} = 0.016 \text{ m} \dots \text{vanjski promjer cijevi}$$

$$d_{ic} = 12.4 \text{ mm} = 0.0124 \text{ m} \dots \text{unutarnji promjer cijevi}$$

$$s_c = 20 \text{ mm} = 0.020 \text{ m} \dots \text{razmak između cijevi}$$

Mogući broj cijevi:

$$n_t = 0.75 \times [(D/s)^2 - 1] + 1 = 0.75 \times [(200/20)^2 - 1] + 1 = 75.2, \quad \text{Odabрано: } n_t = 76$$

$$\text{Ukupna duljina cijevi: } L_{OV} = A_e / \pi \times d_e = 18.74 / \pi \times 0.016 = 221.7 \text{ m}$$

$$\text{Aktivna duljina kondenzatora: } L = L_{OV} / n_t = 221.7 / 76 = 3.24 \text{ m}$$

$$\text{Maseni protok vode: } c_w = 4175 \text{ J/kgK}, \quad \rho_w = 995 \text{ kg/m}^3$$

$$q_{mw} = \Phi_c / c_w \times (T_{w2} - T_{w1}) = 149890 / 4175 \times (306.15 - 298.15) = 4.487 \text{ kg/s}$$

$$\text{Broj prolaza vode: } n_p = 2$$

Broj cijevi u jednom prolazu: $n_{t1}=n_t/n_p=76/2=38$

Brzina strujanja vode kroz cijevi:

$$w=q_{mw}/\pi \times (d_i^2/4) \times n_{t1} \times \rho_w = 4.487/3.14 \times (0.0124^2/4) \times 38 \times 995 = 0.9828 \text{ m/s}$$

Preporuka je da brzine u cijevi budu od $0.5 \times 1.5 \text{ m/s}$. (Kolegij „GRADNJA APARATA“, predavanja).

Srednja logaritamska temperatura:

$$\Delta T_m = \frac{T_{w2} - T_{w1}}{\ln\left(\frac{T_c - T_{w1}}{T_c - T_{w2}}\right)} = \frac{306.15 - 298.15}{\ln\left(\frac{311.15 - 298.15}{311.15 - 306.15}\right)} = 8.415 \text{ K}$$

Svojstva vode za srednju temperaturu: $T_{wm}=T_c-\Delta T_m=311.15-8.415=302.73 \text{ K}$

$$\vartheta_{wm}=T_{wm}-273.15=302.73-273.15=29.58 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$\rho_{wm}=995 \text{ kg/m}^3$$

$$c_{wm}=4176 \text{ J/kgK}$$

$$\lambda_{wm}=0.616 \text{ W/mK}$$

$$\eta_{wm}=792 \times 10^{-6} \text{ Ns/m}^2$$

$$v_{wm}=\eta_{wm}/\rho_{wm}=792 \times 10^{-6}/995=8 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$$

Bezdimenzijske značajke:

$$Re_{ct}=w \times d_i/v_{wm}=0.98 \times 0.0124/8 \times 10^{-7}=15311$$

$$B_{cw}=0.023 \times (\rho_{wm})^{0.8} \times (c_{wm})^{0.4} \times (\lambda_{wm})^{0.6} \times (\eta_{wm})^{-0.4}=0.023 \times (995)^{0.8} \times (4176)^{0.4} \times (0.616)^{0.6} \times (8 \times 10^{-7})^{-0.4}=0.023 \times 250.18 \times 0.747 \times 274.64=2101$$

$$Re_{ct}>10000, \text{ pa je } f_w=1$$

Izraz za koef. prijelaza topline u cijevima (na unutarnjoj strani cijevi) kondenzatora:

$$a_{cw}=f_w \times B_{cw} \times (w^{0.8}/d_i^{0.2})=1 \times 2101 \times (0.98^{0.8}/0.0124^{0.2})=4987 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Onečišćenje na strani vode:

-onečišćenje od cijevne stijenke u odnosu na vanjsku cijev:

$$d_m=d_i+(d_e-d_i)/2=0.0124+(0.016-0.0124)/2=0.0142 \text{ m} \dots \text{ srednji promjer cijevi}$$

$$\delta_{ct}=0.0018 \text{ m} \dots \text{ debljina cijevne stijenke}$$

$$\lambda_{ct}=50 \text{ W/mK} \dots \text{ toplinska vodljivost čelika}$$

$$R_1=(\delta_{ct}/\lambda_{ct}) \times (d_i/d_m)=(0.0018/50) \times (0.0124/0.0142)=0.0000314 \text{ m}^2\text{K/W}$$

Onečišćenje od sloja vapnenca:

$$\delta_2=0.5 \text{ mm}=0.0005 \text{ m} \dots \text{ debljina vapnenca}$$

$$\lambda_2=2.2 \text{ W/mK} \dots \text{ toplinska vodljivost vapnenca}$$

$$R_2=\delta_2/\lambda_2=0.0005/2.2=0.0002 \text{ m}^2\text{K/W}$$

-od hrđe i ostalog onečišćenja:

$$R_3=0.00025 \text{ m}^2\text{K/W}$$

Ukupni faktor onečišćenja: $R=R_1+R_2+R_3=0.0000314+0.0002+0.00025=0.0005 \text{ m}^2\text{K/W}$

Gustoća toplinskog toka na strani vode:

T_z -srednja temperatura cijevne stijenke na strani vode dobivena je iteracijskim postupkom pomoću računala iz uvjeta jednakosti gustoće toplinskog toka na strani vode i na strani amonijaka:

$$T_z=311.95 \text{ K}, \quad \vartheta_z=T_z-273.15=310.89-273.15=37.04 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$q_i=(T_z-T_{wm})/[(1/\alpha_{cw})+R]=(T_z-302.73)/[(1/4987)+0.0005]=(T_z-302.73)/0.0007$$

	$T_z, \text{ K}$	$(T_z-302.73)/0.0007$	$10953 * [(311-T_z)^{0.75}]$	Δq
1.	311	11.814,286	2639,985442	9.174,300
2.	310,9	11.671,429	3872,470287	7.798,958
3.	310,8	11.528,571	4984,069859	6.544,502
4.	310,7	11.385,714	6017,865445	5.367,849
5.	310,6	11.242,857	6995,280034	4.247,577
6.	310,5	11.100,000	7928,994291	3.171,006
7.	310,4	10.957,143	8827,323347	2.129,820
8.	310,3	10.814,286	9696,104377	1.118,181
9.	310,2	10.671,429	10539,64035	131,788
10.	310,19	10.657,143	10622,73903	34,404
11.	310,191	10.658,571	10614,43894	44,132
12.	310,189	10.655,714	10631,03697	24,677
13.	310,188	10.654,286	10639,33275	14,953
14.	310,187	10.652,857	10647,62637	5,231
15.	310,186	10.651,429	10655,91783	-4,489

$$q_i=10510 \text{ W/m}^2$$

Tablica br. 5

Gustoća toplinskog toka svedena na vanjsku izmjenjivačku površinu:

$$q_{e1}=(d_i/d_e) \times q_i = (0.0124/0.0160) \times 10510 = 8145 \text{ W/m}^2$$

Koeficijent prijelaza topline na vanjskoj stijenci cijevi (amonijak)

Svojstva kapljivine amonijaka na liniji zasićenja:

$$\rho_c=579.16 \text{ kg/m}^3, \quad r_c=1085546 \text{ J/kgK}, \quad \lambda_c=0.49 \text{ W/mK}, \quad \eta_c=0.000126 \text{ Pas}$$

$$v_c=\eta_c/\rho_c=0.0000002 \text{ m}^2/\text{s}$$

Potrebne veličine za proračun koeficijenta prijelaza topline:

$\psi_c=1$ -za jednostavne cijevi

$$-srednji broj cijevi u vrtiklanom redu: f_{izr}=(0.9 \times D_c)/1.732 \times s_c = 0.9 \times 0.200/1.732 \times 0.020 = 5.19$$

-f=8-usvojeno iz konstruktivnih razloga

$$B = (g \times r_c \times \rho_c^2 \times \lambda_c^3 / \eta_c)^{0.25} = (9.80665 \times 1085546 \times 579.16^2 \times 0.49^3 / 0.000126)^{0.25} = 7598$$

Izraz za koeficijent prijelaza topline na vanjskoj stijenci cijevi (amonijak):

$$\alpha_R = 0.725 \times B \times d_e^{-0.25} \times f^{1/6} \times \psi_c \times (T_c - T_z)^{-0.25} = 0.725 \times 7598 \times 0.016^{-0.25} \times 8^{1/6} \times (311.15 - T_z)^{-0.25} = 10953.14 \times (311.15 - T_z)^{-0.25}$$

$$\alpha_R = 8459 \text{ kW/m}^2\text{K}$$

Gustoća toplinskog toka svedena na vanjsku izmjeđivačku površinu kondenzatora:

$$q_{e2} = \alpha_R \times (T_c - T_z) = 10953.15 \times (T_c - T_z)^{-0.25} \times (T_c - T_z) = 10953.15 \times (T_c - T_z)^{0.75} = \underline{10953 \times (311.15 - T_z)^{0.75}}$$

$$q_{e1} = q_{e2} \dots \text{iz jednakosti se dobije iteracijom } T_z = 310.18 \text{ K, } \alpha_R = 8459 \text{ kW/m}^2\text{K}$$

Ukupni koeficijent prolaza topline sveden na vanjsku površinu cijevi:

Usvojene dimenzije aparata:

$$D = 219 \text{ mm, } L = 1450 \text{ mm, } L/D = 6.6$$

Pad tlaka uslijed strujanja vode:

$$\zeta = 0.3164 / Re^{0.25} = 0.3164 / 9526.7 = 0.1007 \text{-faktor trenja}$$

$\zeta_{in} = 0.5$ -faktor lokalnog gubitka na ulazu vode u cijev

$$\Delta p = \left(\zeta \cdot \frac{L}{d_l} + \zeta_{in} + 1 + \frac{\zeta_{in} + 1}{n_p} \right) \cdot n_p \cdot \frac{\rho \cdot w^2}{2} = \left(0.1007 \cdot \frac{1450}{0} \cdot 0.124 + 0.5 + 1 + \frac{0.5 + 1}{2} \right) \cdot 2 \cdot \frac{9810}{2} = 326 \text{ bar}$$

$$\Delta p = 0.326 \text{ bar}$$

4.3. PRORAČUN CJEVOVODA RASHLADNOG SUSTAVA

Podaci za proračun:

Maseni protok RT u usisnom vodu niskotlačnog kompresora:

$$q_{mi} = \varphi_{ek} / h_1 - h_6 = 127.44 / (1420 - 300) = 0.114 \text{ kg/s}$$

Maseni protok RT kroz drugi stupanj kompresora:

$$q_{mii} = q_{mi} \times (h_{2r1} - h_7) / (h_{2s2} - h_6) + q_{mi} = 0.114 \times (1660 - 180) / (1450 - 300) + 0.114 = 0.26 \text{ kg/s}$$

Maseni protok optočne vode za hlađenje kondenzatora:

$$q_{mw} = \varphi_c / c_w \times (T_{wc2} - T_{wc1}) = 149890 / 4175 \times (306.15 - 298.15) = 4.487 \text{ kg/s}$$

Dimenzioniranje cjevovoda usisnog voda niskotlačnog kompresora:

-preporučene brzine strujanja u usisnom vodu za R717 jesu od 10-20 m/s.

-odabrano: $w_{uv} = 15 \text{ m/s}$

Usisni vod niskotlačnog kompresora:

-gustoća radne tvari: $\rho_{uv1} = 0.8215 \text{ kg/m}^3$

-volumni protok RT: $q_{Vuv1} = q_{ml} / \rho_{uv1} = 0.114 / 0.8215 = 0.1385 \text{ m}^3/\text{s}$

-unutarnji promjer cijevi: $d_{uv1} = [4 \times (q_{Vuv1} / \pi \times w_{uv})]^{1/2} = 0.1084 \text{ m}$

-odabrana čelična cijev: **DN100**

Dimenzioniranje cjevovoda usisnog voda visokotlačnog kompresora:

-gustoća RT: $\rho_{uv2} = 3.7361 \text{ kg/m}^3$

-volumni protok RT: $q_{Vuv2} = q_{ml} / \rho_{uv2} = 0.26 / 3.7361 = 0.0697 \text{ m}^3/\text{s}$

-unutarnji promjer: $d_{uv2} = [4 \times (q_{Vuv2} / \pi \times w_{uv})]^{1/2} = 0.0769 \text{ m}$

-odabrana čelična cijev: **DN 80**

DIMENZIONIRANJE CJEVOVODA TLAČNOG VODA

Preporučene brzine strujanja u tlačnom vodu za R717 jesu od 15-25 m/s.

-odabrano: $w_{tv} = 20 \text{ m/s}$

Tlačni vod niskotlačnog kompresora:

-gustoća RT: $\rho_{tv1} = 2.889 \text{ kg/m}^3$

-volumni protok RT: $q_{Vtv1} = q_{ml} / \rho_{tv1} = 0.0394 \text{ m}^3/\text{s}$

-unutarnji promjer cijevi: $d_{tv1} = [4 \times (q_{Vtv1} / \pi \times w_{tv})]^{1/2} = 0.0501 \text{ m}$

-odabrana čelična cijev: **DN 50**

Tlačni vod visokotlačnog kompresora:

-gustoća RT: $\rho_{tv2}=9.83 \text{ kg/m}^3$

-volumni protok RT: $q_{Vtv2}=q_{mii}/\rho_{tv2}=0.0265 \text{ m}^3/\text{s}$

-unutarnji promjer cijevi: $d_{tv2}=[4\times(q_{Vtv2}/\pi\times w_{tv})]^{1/2}=0.0411 \text{ m}$

-odabrana čelična cijev: **DN 40**

DIMENZIONIRANJE CJEVOVODA KAPLJEVINSKOG VODA

Preporučene brzine strujanja u kapljevisnkom vodu za R717 jesu od 0.5-1.2 m/s.

-odabрано: $w_{kv}=1 \text{ m/s}$

Kapljevinski vod niskotlačnog dijela sustava:

-gustoća RT: $\rho_{kv1}=635.83 \text{ kg/m}^3$

-volumni protok RT: $q_{Vkv1}=q_{mii}/\rho_{kv1}=0.0002 \text{ m}^3/\text{s}$

-unutarnji promjer cijevi: $d_{kv1}=[4\times(q_{Vkv1}/\pi\times w_{kv})]^{1/2}=0.0151 \text{ m}$

-odabrana čelična cijev: **DN 15**

Kapljevinski vod visokotlačnog dijela sustava:

-gustoća RT: $\rho_{kv2}=587.17 \text{ kg/m}^3$

-volumni protok RT: $q_{Vkv2}=q_{mii}/\rho_{kv2}=0.0004 \text{ m}^3/\text{s}$

-unutarnji promjer cijevi: $d_{kv2}=[4\times(q_{Vkv2}/\pi\times w_{kv})]^{1/2}=0.0238 \text{ m}$

-odabrana čelična cijev: **DN 25**

5. TEHNIČKI OPIS

Rashladni uređaj služi za skladištenje duboko smrznutog mesa, koje dolazi sa pretpostavljenom temperaturom od -16°C i treba se pothladiti i čuvati na temperaturi od -18°C .

Rashladni uređaj je izведен sa dvostupanjskom kompresijom i dvostupanjskim prigušenjem. Sastavljen je od osam isparivača (temp. isparavanja je -28°C) ,kapaciteta 15.93 kW, dva vijčana kompresora i kondenzatora kapaciteta 149.89 kW, hlađenog optočnom vodom pomoću rashladnog tornja. Prigušenje je izvedeno elektronički upravljanim elektromagnetskim ventilima preko indikatora razine kapljevine u spremniku.

Kao radna tvar koristi se amonijak R717. Temperatura kondenzacije je 38°C pri vanjskoj temperaturi od 33°C i relativnoj vlažnosti $\varphi=55\%$. Pri tome se rashladna voda ugrije sa 25°C na 33°C , zatim se ponovo hlađe u rashladnom tornju na temperaturu od 25°C te se vraća u kondenzator. Radna tvar se u kondenzatoru pothlađuje na temperaturu od 33°C . Nakon kondenzacije u kondenzatoru, radna tvar se prigušuje na tlak koji odgovara temperaturi zasićenja -3°C , a zatim se dio radne tvari prigušuje na tlak koji odgovara temperaturi zasićenja od -28°C . Iz spremnika radne tvari pri -28°C , kapljivita radna tvar se pumpa u isparivače te se para vraća nazad u spremnik.

Para iz niskotemperaturnog spremnika biva usisana kompresorima prvog stupnja, u spremnik drugog stupnja, a para visokotemperaturnog spremnika biva usisana kompresorima drugog stupnja, tlači se u kondenzator te se ciklus ponavlja.

6. SPECIFIKACIJA MATERIJALA I OPREME

1. KOMPRESOR: otvoreni vijčani kompresor za R717
 - rashladnog učina 282.4 kW; temperaturni režim -28°C/-3 °C
 - proizvod: Bitzer tip: OSNA 5351-K.....1 kom

 - rashladnog učina 136.4 kW; temperaturni režim -3°C/38°C
 - proizvod: Biitzer tip: OSKA 5341-K.....1 kom
2. KONDENZATOR:
 - učinak $Q_k=84.1$ kW; temperatura kondenzacije 38°C; tipa SHELL&TUBE hlađen optočnom vodom u temperaturnom režimu 25°C/33°C
 - proizvod: BITZER tip: K4803T.....1 kom
3. SAKUPLJAČ RADNE TVARI
 - volumena: 700 dm³
 - proizvod: BITZER tip: F7202N.....1 kom
4. ISPARIVAČ
 - orebreni isparivač s prisilnim strujanjem zraka (za R717), rashladnog učina 15.93 kW; temperatura isparavanja -28 °C
 - proizvod: ALFA LAVAL tip:TYR-T8 kom
5. ODVAJAČ RADNE TVARI
 - volumena 550 dm³
 - proizvod: BITZER tip:FS 5502.....2 kom
6. ODVAJAČ ULJA ZA VIJČANI KOMPRESOR
 - volumena: 40 dm³
 - proizvod: BITZER tip: OA1854A.....2 kom
7. ELEKTROMOTOR
 - snage 15 kW; 2900 min⁻¹; 50Hz; 3 PH
 - Odabran je proizvod: SIEMENS tip:1LA9164.....1kom
 - snage 30 kW; 2900 min⁻¹; 50 Hz; 3 PH
 - proizvod: SIEMENS tip: 1LA9206.....1 kom
8. PRIGUŠNI VENTIL
 - proizvod: DANFOSS tip: REG 25.....2 kom

9. RASHLADNI TORANJ	
-rashladnog učina: 149.89 kW	
-proizvod: EVAPCO tip: AT M439B.....	1 kom
10. PUMPA	
-za R717: Odabran je proizvod: GRUNDFOSS tip: NKE-15.....	1 kom
-za vodu: Odabran je proizvod : GRUNDFOSS tip: CH 12.....	1 kom
11. NEPOVRATNI VENTIL	
-proizvod: DANFOSS tip: NRVA 15.....	1 kom
DANFOSS tip: NRVA 25.....	1 kom
12. ELEKTROMAGNETNI VENTIL	
-proizvod: DANFOSS tip: EVRA 15.....	8 kom
DANFOSS tip: EVRA 25.....	2 kom
13. FILTER NEČISTOĆA	
-proizvod: DANFOSS tip: FA 15.....	1 kom
tip: FA 25.....	1 kom
tip: FA 80.....	1 kom
tip: FA 100.....	1 kom
14. SIGURNOSNI VENTIL	
-proizvod: DANFOSS tip: SFV 15-25T.....	4 kom
15. REGULATOR RAZINE S PLOVKOM	
-prozvod: DANFOSS tip: AKS 38.....	2 kom
16. POKAZIVAČ RAZINE TEKUĆINE	
-proizvod: DANFOSS tip: LLG.....	1 kom
17. TERMOSTAT	
-proizvod: DANFOSS tip: RT 17.....	8 kom
18. PRESOSTAT VISOKOG TLAKA	
-proizvod: DANFOSS tip: RT5A.....	1 kom
DANFOSS tip: RT6AB.....	1 kom
19. PRESOSTAT NISKOG TLAKA	
-proizvod: DANFOSS tip: RT1A.....	1 kom
20. PRETVARAČ TLAKA	
-proizvod: DANFOSS tip AKS32.....	2 kom

21. UPRAVLJAČKI SKLOP

-proizvod: DANFOSS tip: AKA 244.....	1 kom
EKC347.....	8 kom
AK-PC530.....	2 kom

22. ZAPORNI VENTIL

-proizvod: DANFOSS tip:	
SV-ST 15D.....	10 kom
SV-ST 25D.....	6 kom
SV-ST 40 D.....	2 kom
SV-ST 80 D.....	2 kom
SV-ST 100 D.....	2 kom

23. IZOLACIJA

-proizvod: ARMAFLEX tip:	
AF-10-022.....	230 m
AF-10-028.....	9 m
AF-10-050.....	8 m
AF-10-090.....	8 m
AF-10-112.....	6 m

24. OBUJMICE S GUMOM za ovjes

- proizvod: ROMOS za cijevi promjera:	
DN 15.....	75 kom
DN 25.....	8 kom
DN 40.....	6 kom
DN 80.....	5 kom
DN 100.....	4 kom

25. C-PROFIL ZA OVJES

-proizvod: MUPRO DIMENZIJA 28x30 mm.....	250 m
--	-------

7. ZAKLJUČAK

Cilj ovog rada je izraditi projekt rashladnog sustava za skladištenje duboko smrznutog mesa na bazi idejnog rješenja. Meso, svinjske polovice i goveđe četvrtine, se unose u skladište sa temperaturom od -16°C , a pothlađuju se i čuvaju na temperaturi od -18°C .


Rashladni uređaj koji koristi radnu tvar amonijak obuhvaćen je ovim proračunom za postizanje potrebne temperature u skladištu.

LITERATURA

1. ASHRE, Systems and Equipment, American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Atlanta, 2000.
2. Ciciconkov R., Refrigeration solved examples, Faculty of Mechanical Engineering
3. Ćurko T., Tehnika hlađenja, radni udžbenik FSB, Zagreb
4. Kraut B., Strojarski priručnik, Tehnička knjiga, Zagreb
5. Kancir, Švaić, Uhlik, RADNE TVARI U TEHNICI HLAĐENJA, Amonijak R717, Zagreb, 1981.
6. Pavković B. Tehnika hlađenja, udžbenik


PRILOZI

1. CD-R disc
2. Tehnička dokumentacija

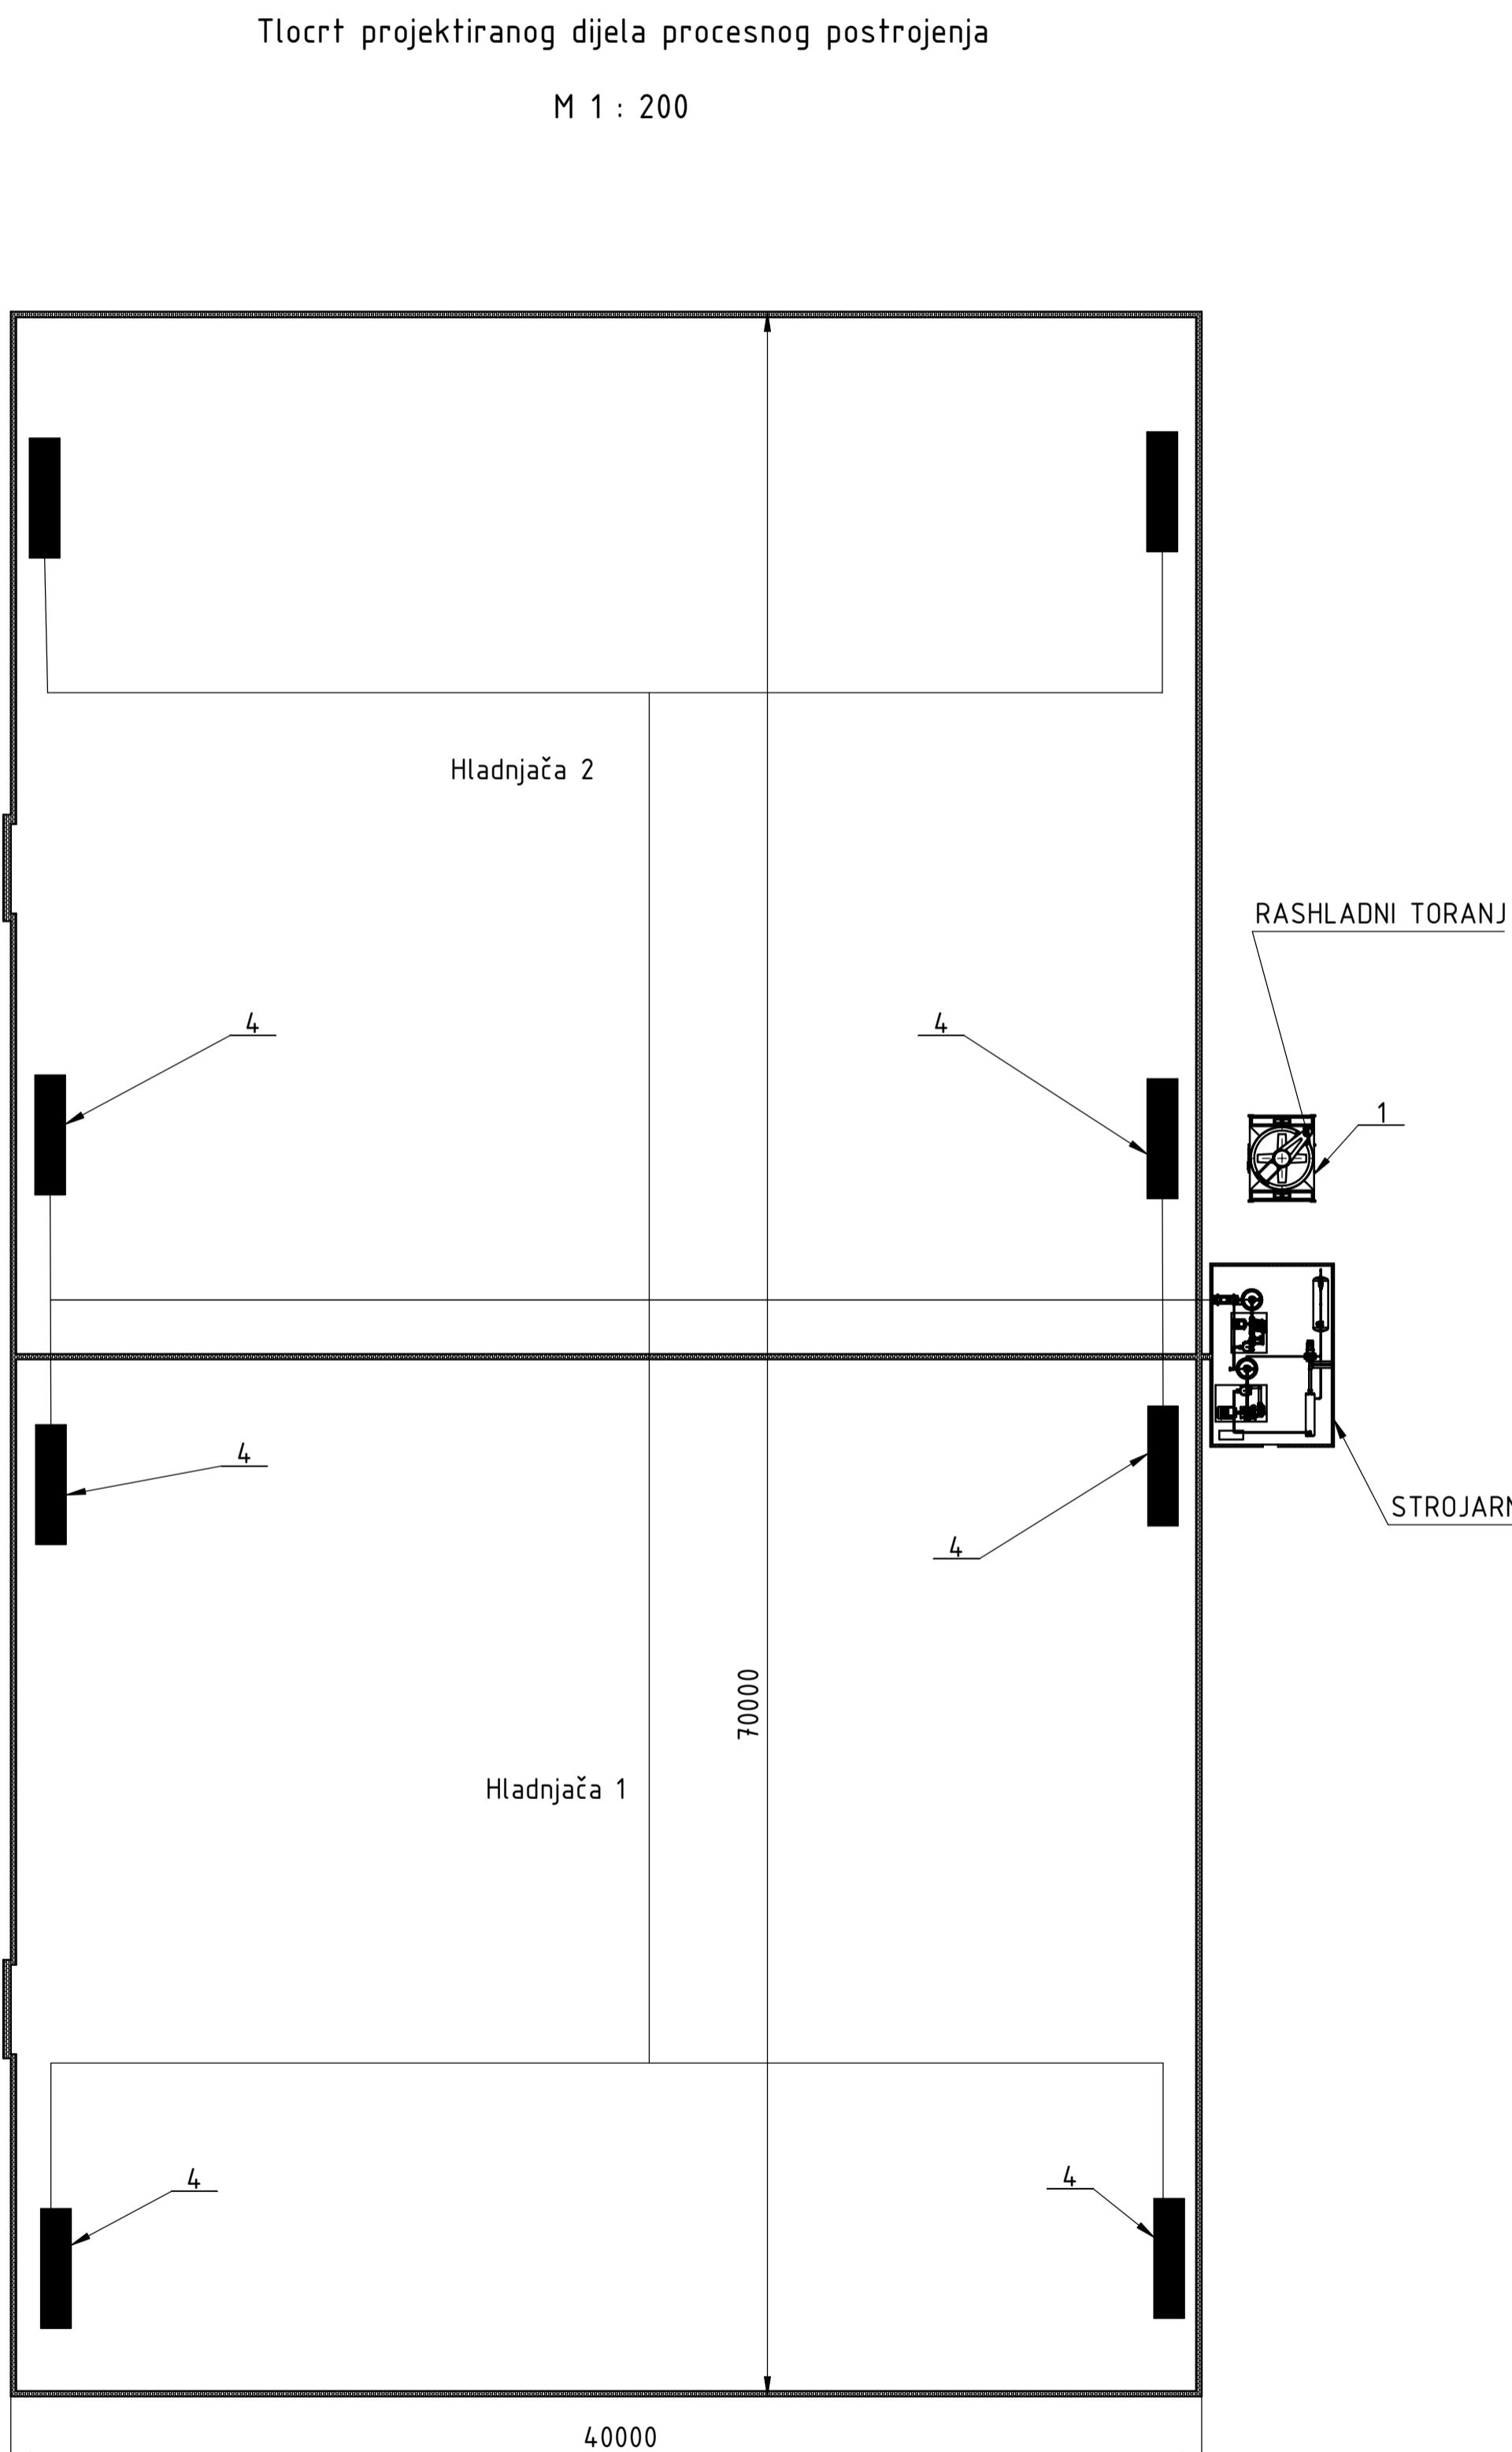


Tlocrt projektiranog dijela procesnog postrojenja

M 1 : 20

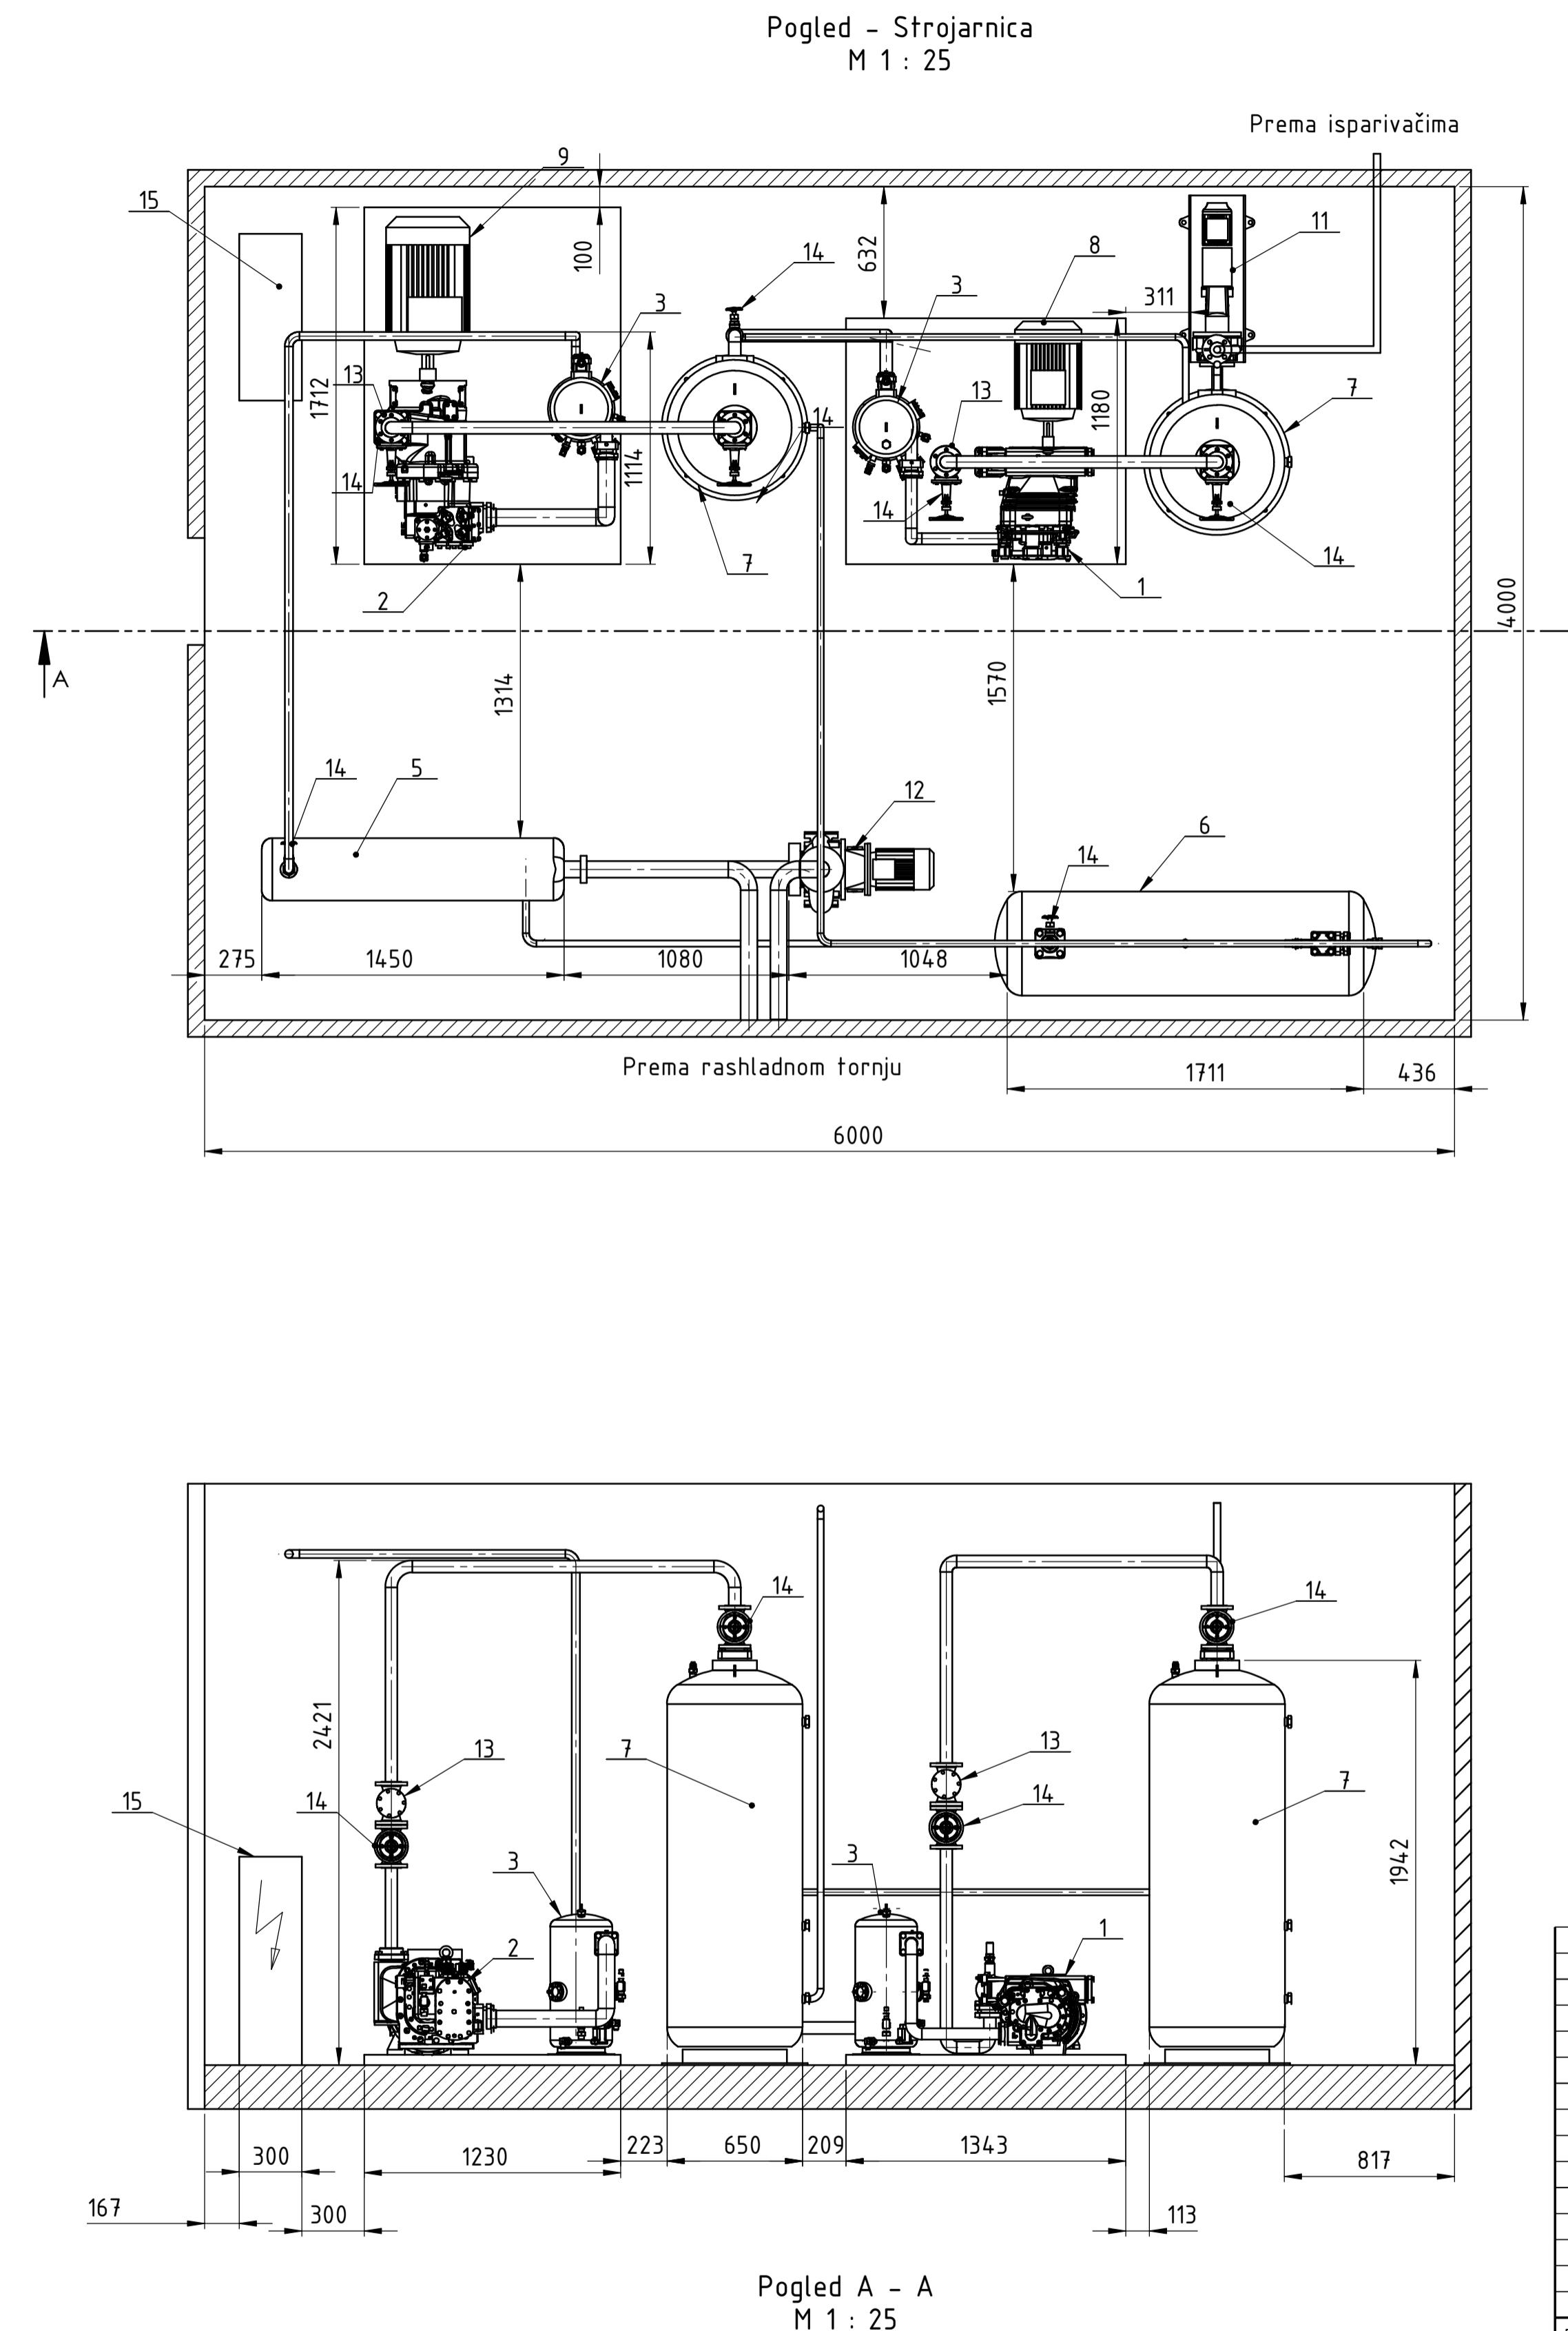

Pogled A -
M 1 : 25


15	Elektro ormar	1				
14	Zaporni ventil NO (DN)	8	SVA-ST		Danfoss	
13	Filter nečistoća	2	FIA 100 D STR		Danfoss	
12	Pumpa za vodu	1	CH 12		Grundfoss	
11	Pumpa za amonijak	1	NKE		Grundfoss	
10	Rashladni toranj	1	AT		Evapco	
9	Elektromotor 30 kW	1	1LA9206		Siemens	
8	Elektromotor 15 kW	1	1LA 9164		Siemens	
7	Odvajač radne tvari	2	FS5502		Bitzer	
6	Sakupljač radne tvari	1	F7202N		Bitzer	
5	Kondenzator	1	K4803T		Bitzer	
4	Isparivač	8			Alfa Laval	
3	Odvajač ulja	2	0A1854A		Bitzer	
2	Vijčani kompresor	1	OSKA 5341-K		Bitzer	
1	Vijčani kompresor	1	OSNA 5351-K		Bitzer	
			Crtič broj		Sirove dimenzije	




Proizvod ac

FSB Zagreb


Crtao	Rober特 Martinic	Studij strojarstva	
Pregledao			
Mentor			
ISO - tolerancije	Objekt:	Objekt broj:	
		R. N. broj:	
	Napomena: Radna tvar R-717	Smjer: PE	Kopija
	Materijal:	Masa:	Završni rad
		Naziv: Dispozicijski crtež sustava	Pozicija: Format: A1
	Mjerilo originala		Listova: 2
		Crtež broj:	List: 2

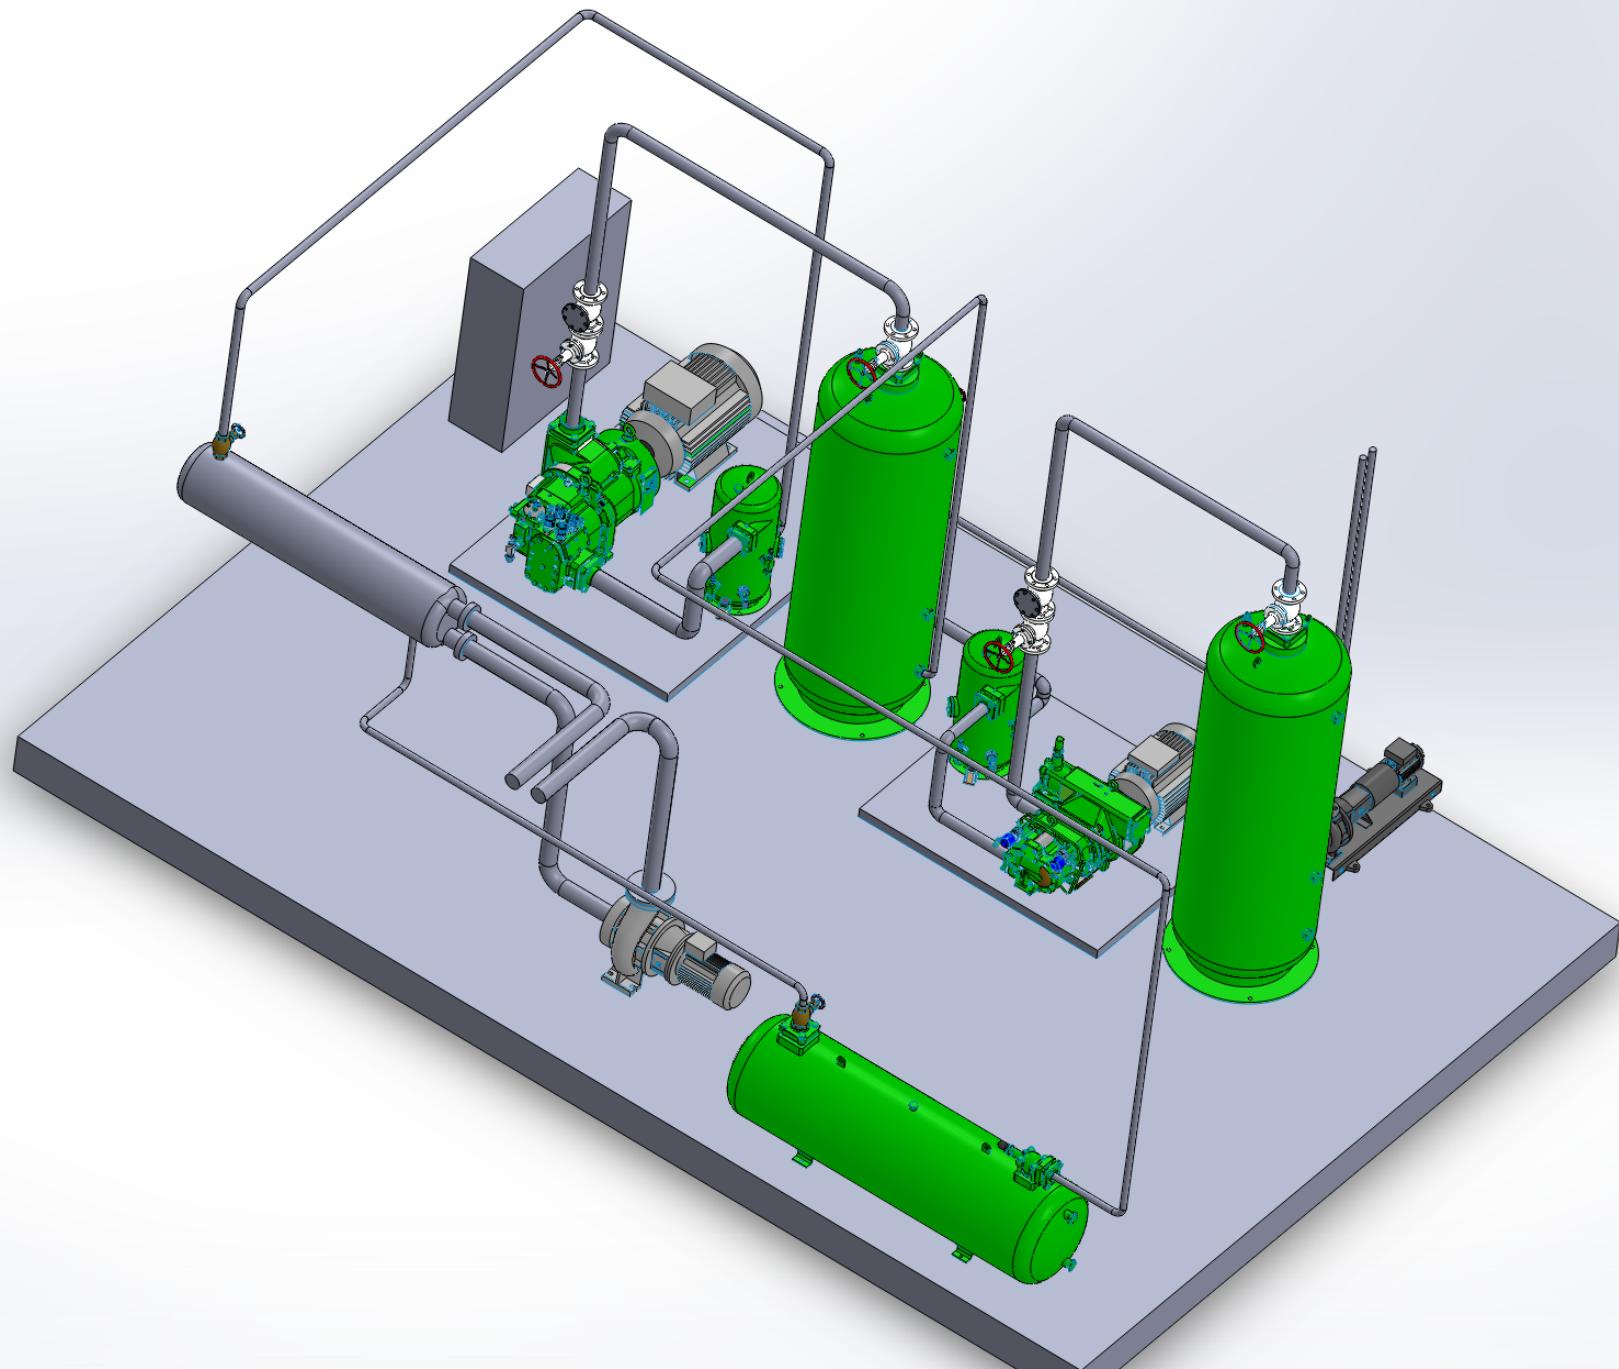

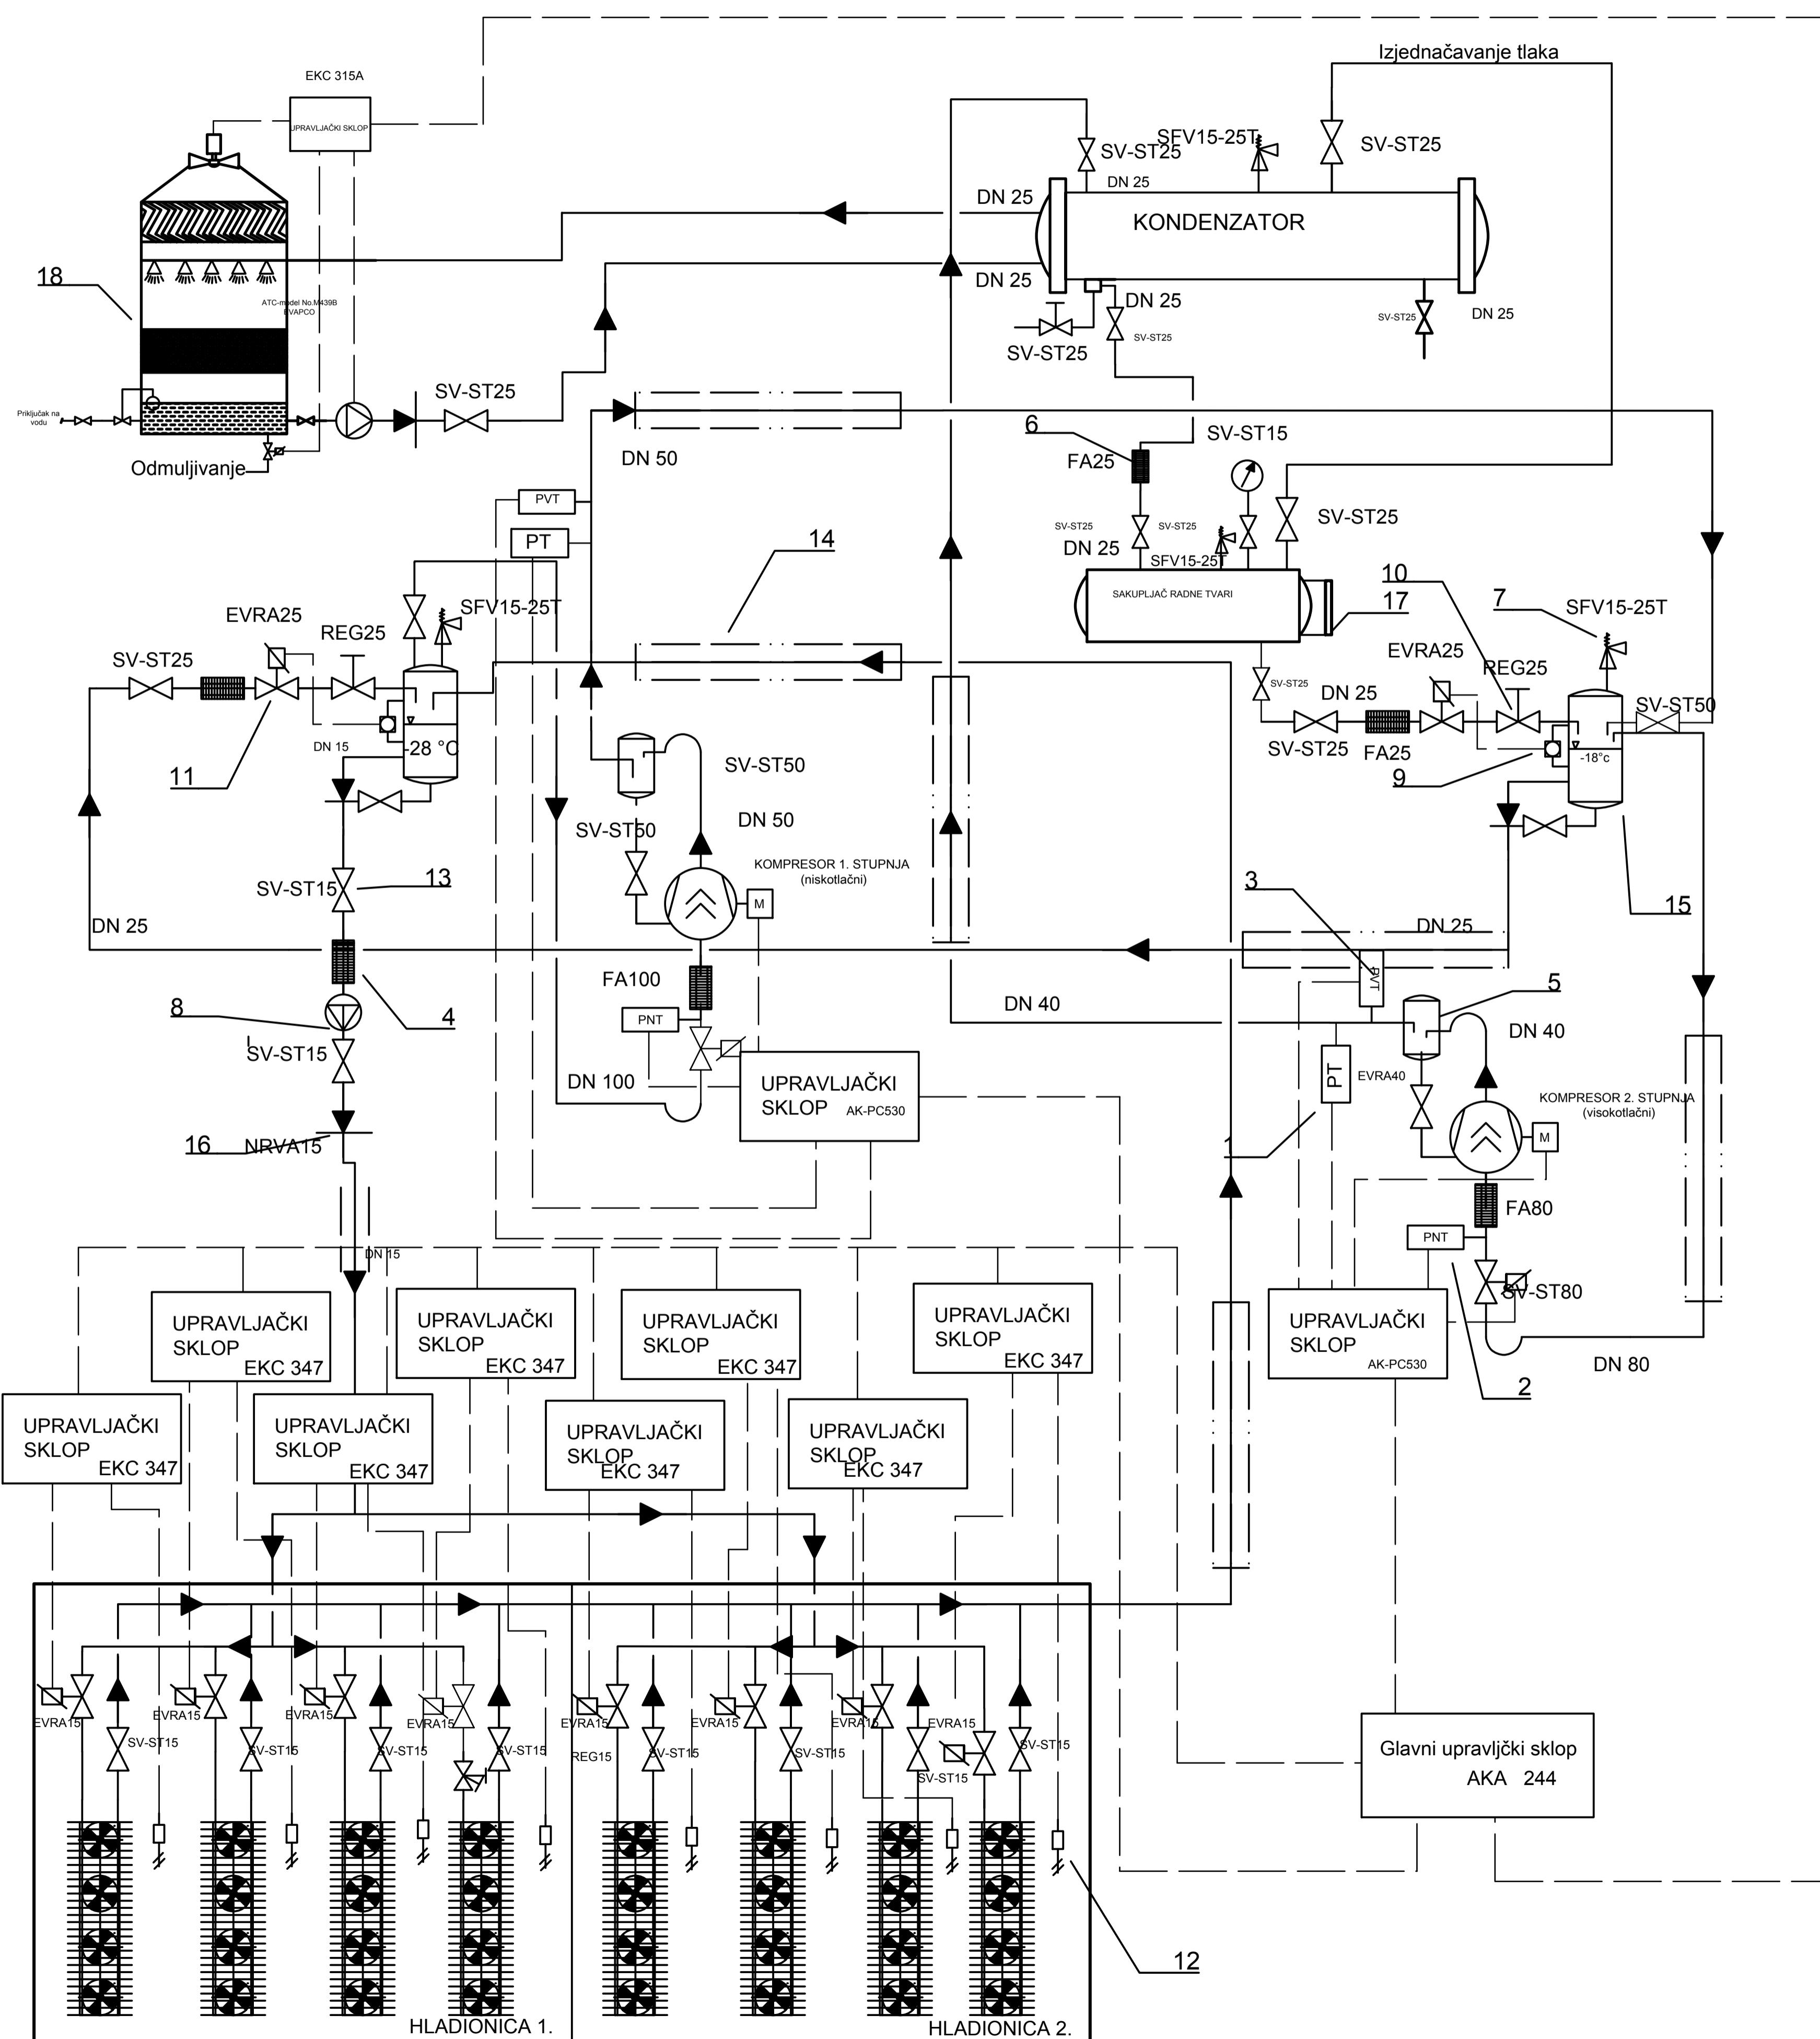


Napomena:
Svaki upravljački sklop (EKC 347)
zasebno spojiti sa glavnim upravljačkim
sklopom (AKA 244)


Poz.	Naziv dijela	Kom.	Crtež broj Norma	Materijal	Sirove dimenzije Proizvođač	Masa		
18.	Rashladni toranj	1						
17.	Pokazivač razine radne tvari	1						
16.	Nepovratni ventil	2						
15.	Odjeljivač radne tvari	2						
14.	Izolacija							
13.	Zaporni ventil	2						
12.	Termostat	8						
11.	Elektro-magnetski ventil	4						
10.	Pružni ventil-ručni	4						
9.	Regulator razine	2						
8.	Pumpa	2						
7.	Sigurnosni ventil	4						
6.	Filtar za nečistoće	5						
5.	Odvajac ulja	2						
4.	Filtar ulja	2						
3.	Presostat viskog tlaka	2						
2.	Presostat niskog tlaka	2						
1.	Pretvarač tlaka	2						
Poz.								
Broj naziva - code								
Robert Marinic	Projektirao	Datum:	Ime i prezime	Potpis:	FSB Zagreb			
	Razradio		Robert Marinic		Studij strojarstva			
	Crtao		Robert Marinic					
	Pregledao		Marino Grozdek					
	Mentor		Marino Grozdek					
ISO - tolerancije								
Objekt:								
Objekt broj:								
R. N. broj:								
Napomena:								
Smjer:								
Materijal:								
Naziv:								
ZAVRŠNI RAD								
Mjerenje originala								
Naziv:								
SHEMA SPAJANJA I AUTOMATSKE REGULACIJE								
Pozicija:								
Format:								
Listova:								
List:								
Crtež broj:								

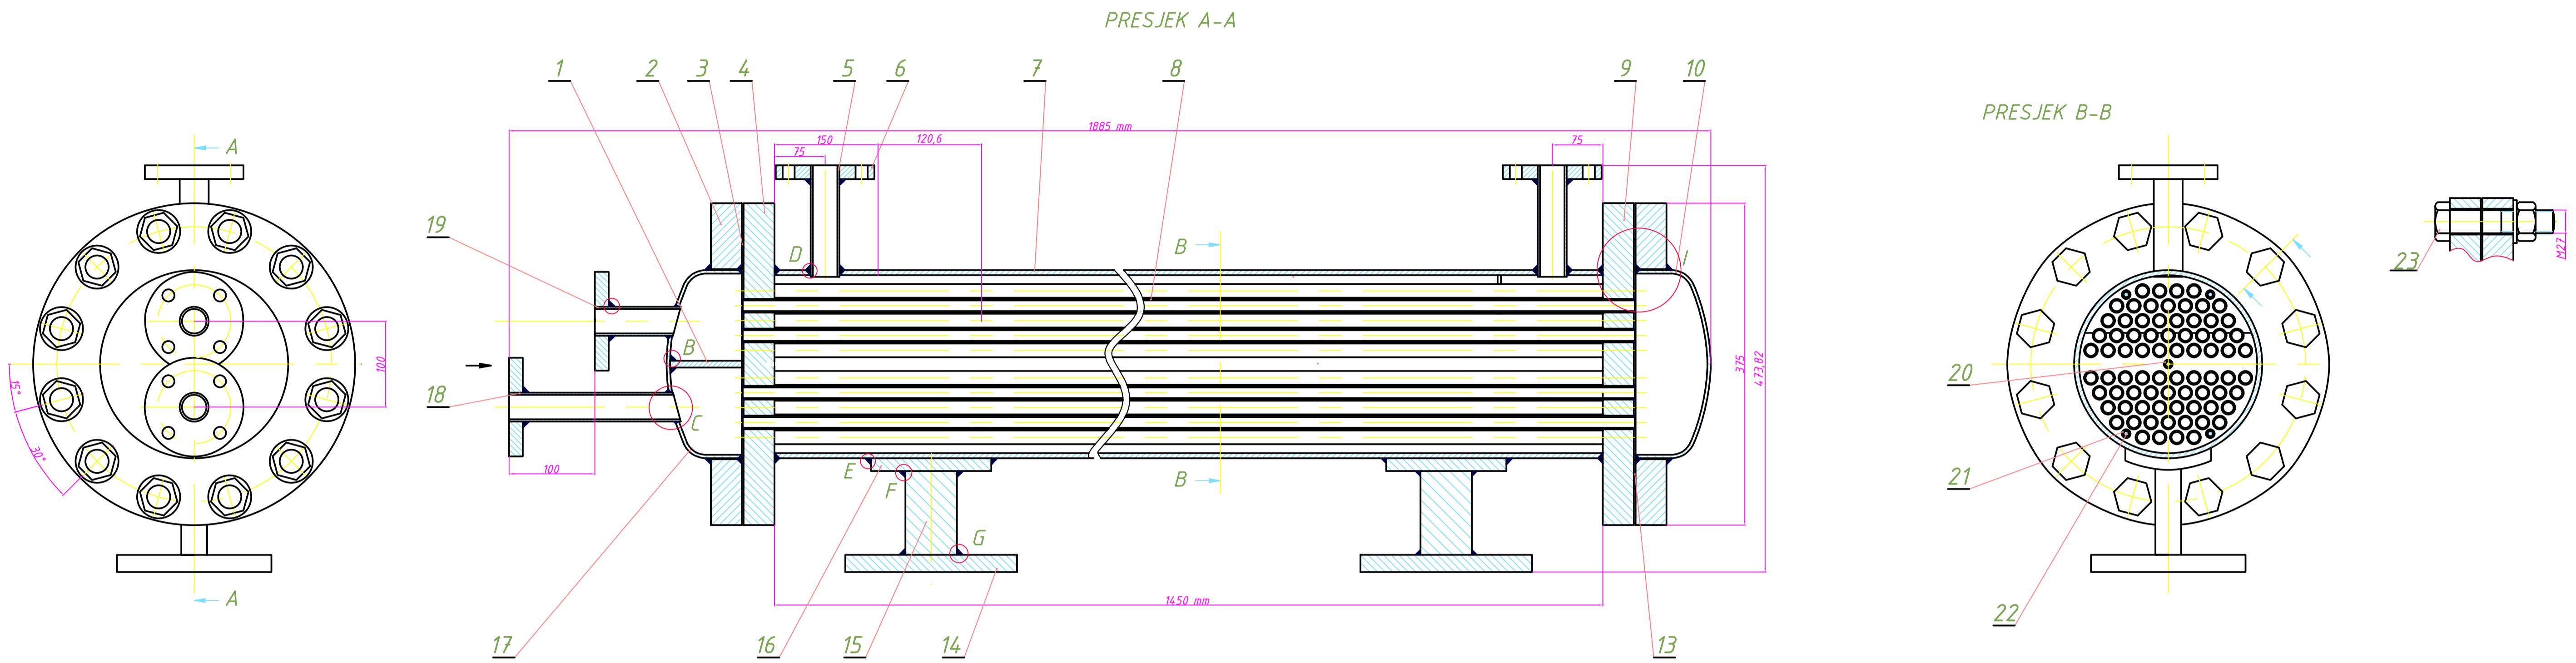


DETALJ A (M1:1)




DETALJ E (M1:1)




DETALJ B (M1:1)




DETALJ F (M1:1)




DETALJ I (M1:1)

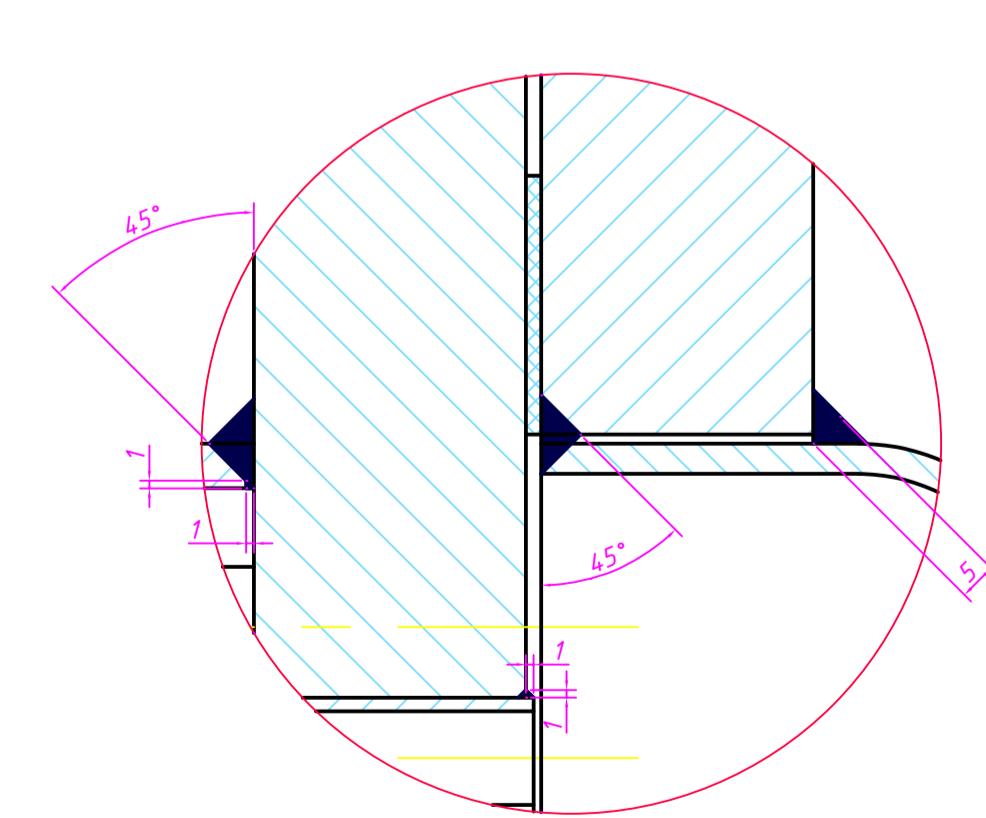


DETALJ C (M1:1)

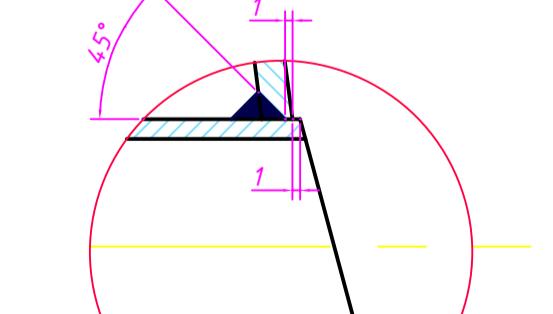


DETALJ G (M1:1)




DETALJ D (M1:1)



DETALJ H (M1:1)




RASPORED CIJEVI (M1:1)

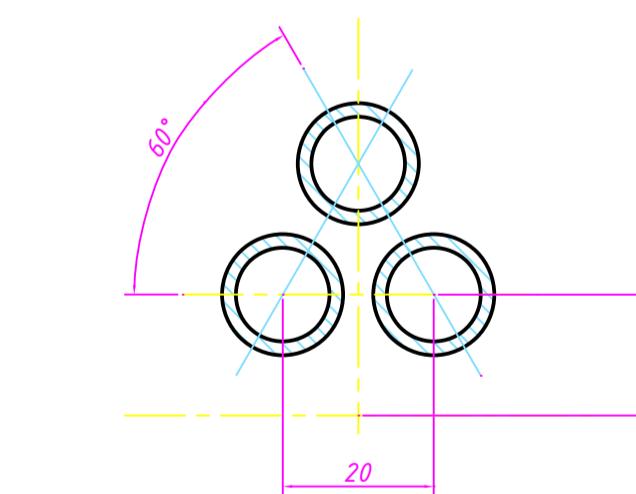

19. Gornji cijevni priključak na podnicu	1	HRN EN 10216-2	1	HRN EN 10216-2	P235TR2
18. Donji cijevni priključak na podnicu	1	DIN 28011	1	DIN 28011	P235TR2
17. Ljeva podnica	2	-	2	-	
16. Noga dio 3	2	-	2	-	S235JR
15. Noga dio 2	2	-	2	-	S235JR
14. Noga dio 1	2	-	2	-	S235JR
13. Desna brtva	1	DIN 2690/66 klingerit	1	-	
12. Desna podnica	1	DIN 28011	1	DIN 28011	P235TR2
11. Desna cijevna stijenka	1	HRN EN 1092-1	1	HRN EN 1092-1	S235JR
10. Zavar podnice i prirubnice	3	HRN EN 10060	3	HRN EN 10060	S235JR
9. Udesna cijevna stijenka	7	-	7	-	P235TR2
8. Cijev izmjenjivača topline	76	HRN EN 10216-2	76	HRN EN 10216-2	P235TR2
7. Plašč	1	HRN EN 10216-2	1	HRN EN 10216-2	
6. Rvana prirubnica	4	HRN EN 1092-1	4	HRN EN 1092-1	
5. Cijevni priključak na plašču	2	HRN EN 10216-2	2	HRN EN 10216-2	P235GH
4. Ljeva cijevna stijenka	1	HRN EN 1092-1	1	HRN EN 1092-1	S235JR
3. Ljeva brtva	1	-	1	-	klingerit
2. Rvana prirubnica od podnice	2	HRN EN 1092-1	2	HRN EN 1092-1	290 x 2
1. Pregrada u podnici	1	-	1	-	P235TR2
Broj naziva - code					211.1 x 83.66 x 8
Projektiraо	Datum	Ime i prezime	Potpis		
		Robert Marinic			
Bazradio		Robert Marinic			
Crtao		Robert Marinic			
Pregledao		doc. dr. Marino Grozdeek			
ISO - tolerancije	Objekt:		Objekt broj:		
	Napomena:	ZAVRSNI RAD	Kopija:		
Materijal:	Naziv:	Masa:	Pozicija:		
Mjerilo originala:	1:4		KONDENZATOR		
Crtež broj:					

FSB Zagreb

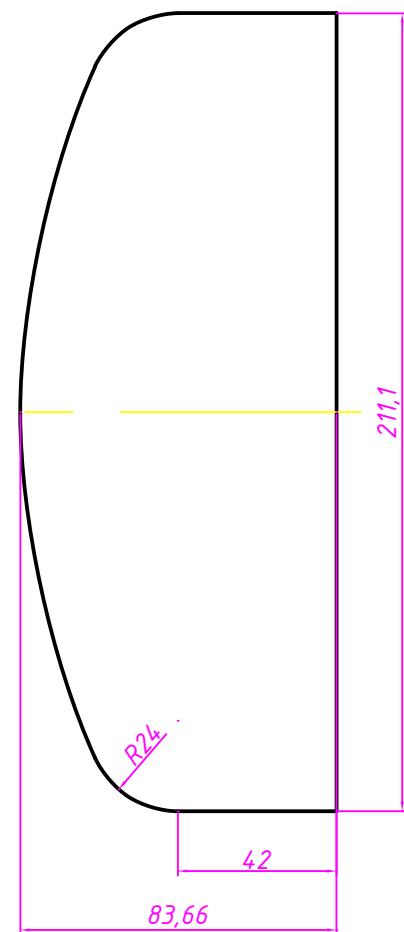


R219,1

8


	Datum	Ime i prezime	Potpis
Projektirao	5.9.2014.	Robert Marinić	
Razradio	5.9.2014.	Robert Marinić	
Črtao	5.9.2014.	Robert Marinić	
Pregledao		M. Grozdek	
<i>Objekt:</i>		<i>Objekt broj:</i>	
		<i>R. N. broj:</i>	
<i>Napomena:</i>			Kopija
<i>Materijal:</i> P235TR2		<i>Masa:</i>	
 Mjerilo originala 1:2	<i>Naziv:</i> Pregrada u podnici		<i>Pozicija:</i> 1
	<i>Crtež broj:</i>		<i>Format:</i> <i>Listova:</i> <i>List:</i>

FSB Zagreb

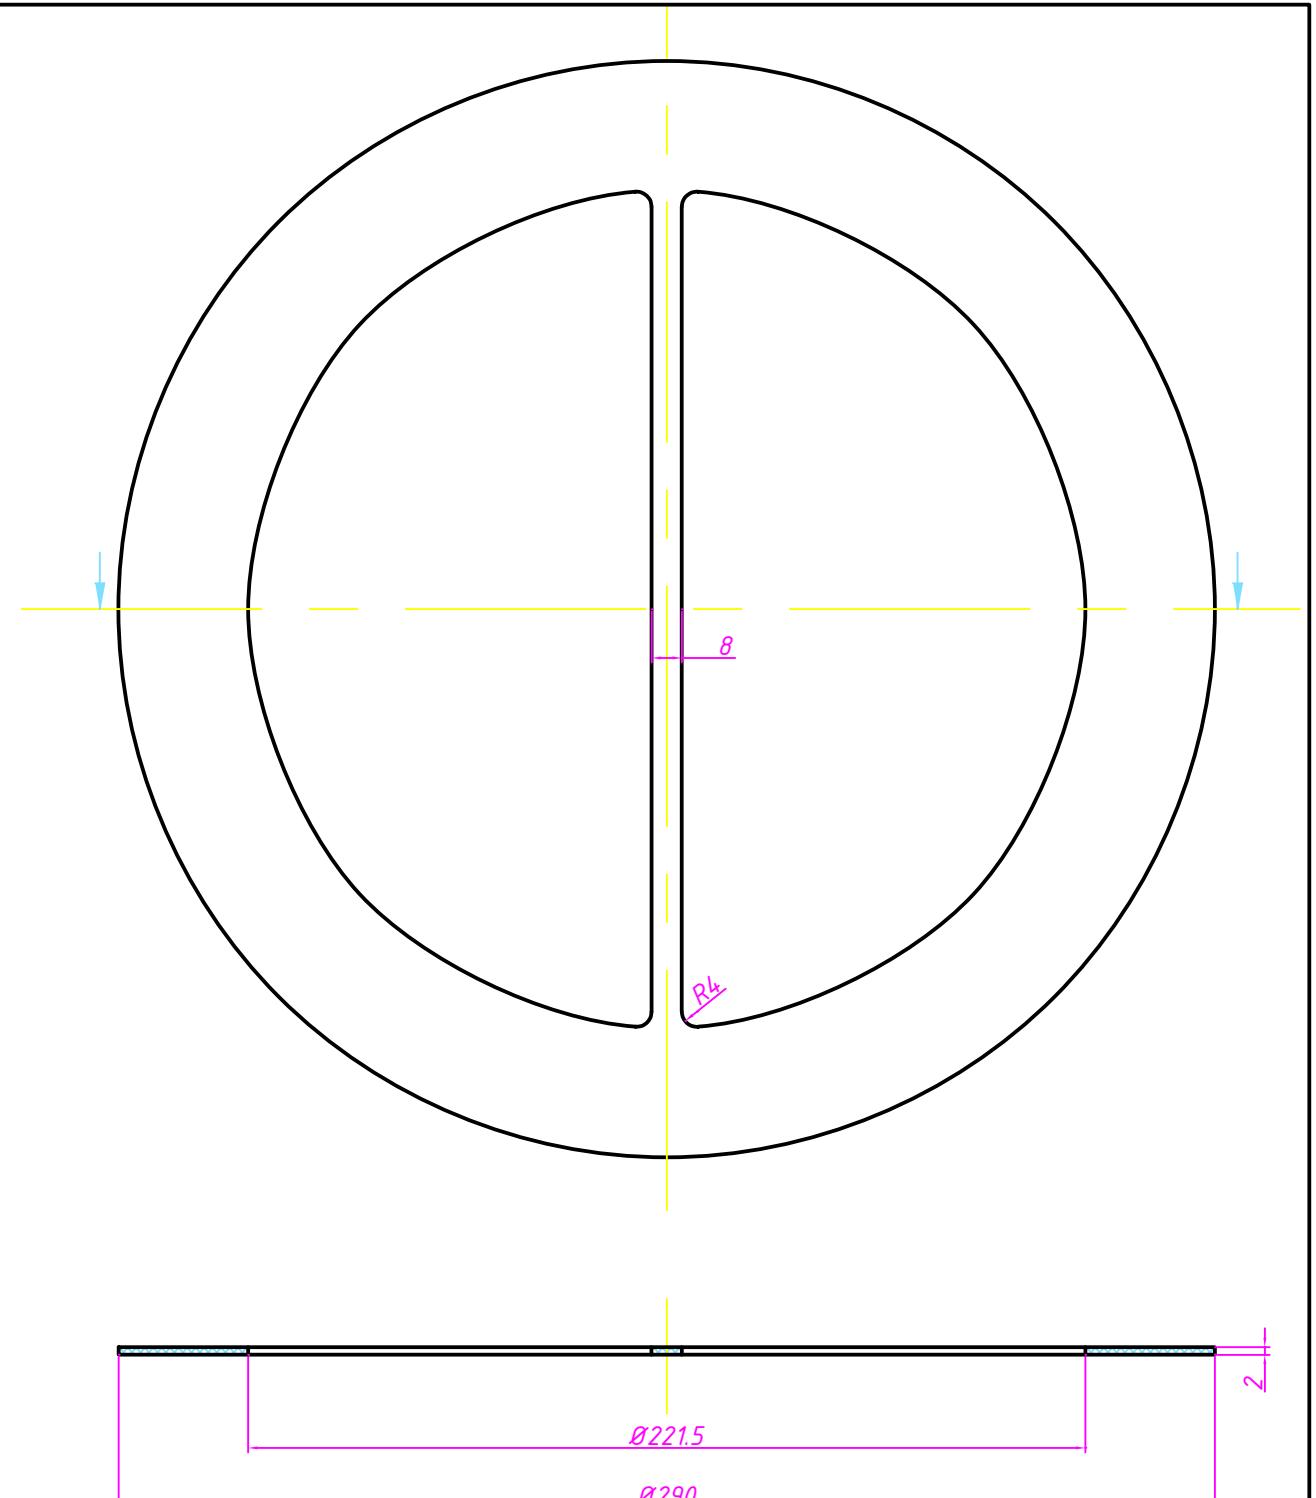

	Datum	Ime i prezime	Potpis
Projektirao	5.9.2014.	Robert Marinčić	
Razradio	5.9.2014.	Robert Marinčić	
Črtao	5.9.2014.	Robert Marinčić	
Pregledao		M. Grozdek	

 FSB Zagreb

Objekt:		Objekt broj:
		R. N. broj:
Napomena:		Kopija
Materijal: Klingerit		Masa:
 Mjerilo originala 1:2	Naziv: Ljeva brtva	
	Pozicija: 3	Format: Listova: List:
Crtež broj:		

1 2 3 4 5 6 7 8

A



E

6


4


E



FADLab

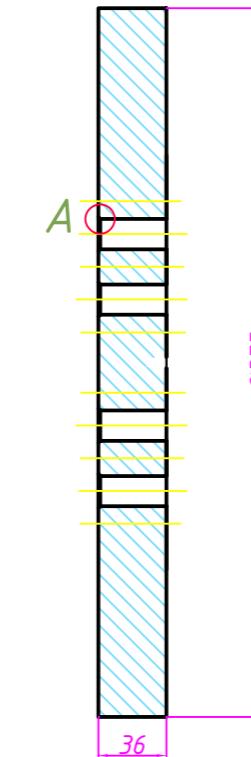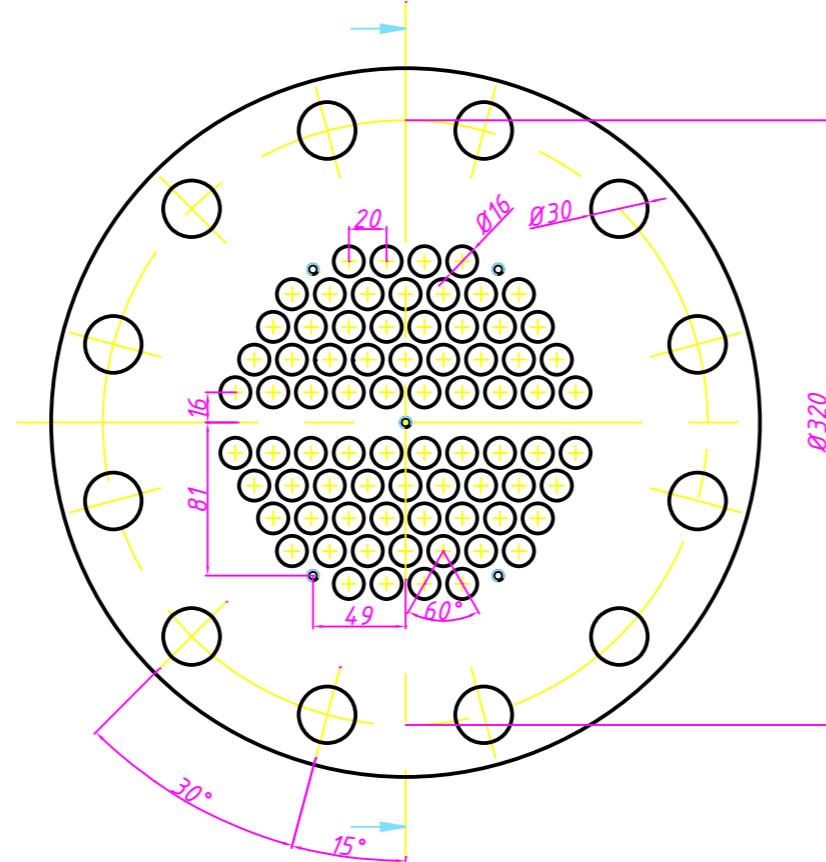

DETALJ A (M1:1)



<i>Datum</i>	<i>Ime i prezime</i>	<i>Potpis</i>	 <i>FSB Zagreb</i>
<i>Projektirao</i>	<i>Robert Marinić</i>		
<i>Razradio</i>	<i>Robert Marinić</i>		
<i>Crtao</i>	<i>Robert Marinić</i>		
<i>Pregledao</i>	<i>M. Grozdek</i>		
<i>Objekt:</i>		<i>Objekt broj:</i>	
		<i>R. N. broj:</i>	
<i>Napomena:</i>			<i>Kopija</i>
<i>Materijal:</i> S235JR		<i>Masa:</i>	<i>ZAVRŠNI RAD</i>
 <i>Mjerilo originala</i> <i>1:4</i>	<i>Naziv:</i> <i>Ljeva cijevna stijenka</i>		<i>Pozicija:</i> 4
	<i>Crtič broj:</i>		<i>Format:</i> <i>Listova:</i> <i>List:</i>

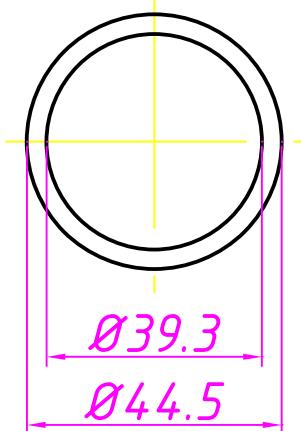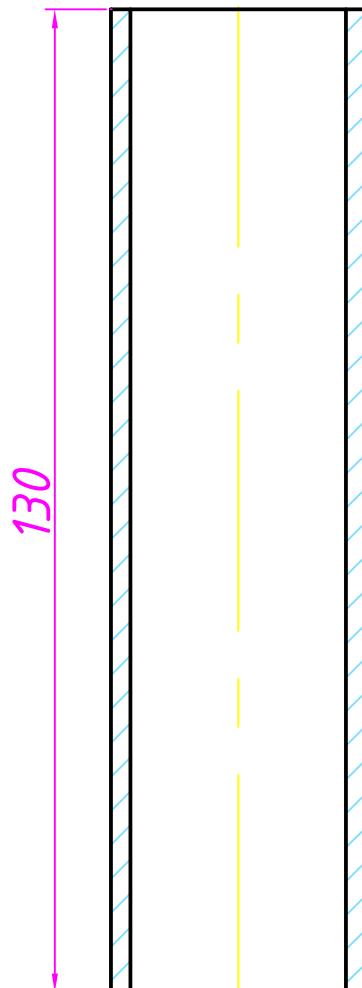

	Datum	Ime i prezime	Potpis	 FSB Zagreb
Projektirao	5.9.2014.	Robert Marinić		
Razradio	5.9.2014.	Robert Marinić		
Črtao	5.9.2014.	Robert Marinić		
Pregledao		M. Grozdek		
Objekt:			Objekt broj:	
			R. N. broj:	
Napomena:			ZAVRŠNI RAD	Kopija
Materijal: P235GH		Masa:		
 Mjerilo originala 1:1	Naziv: Cijevni priključak na plaštu			
	Pozicija: 5	Format: A4		
Crtež broj:			Listova:	List:

1 2 3 4 5 6 7 8

A



B

C


D

E

F

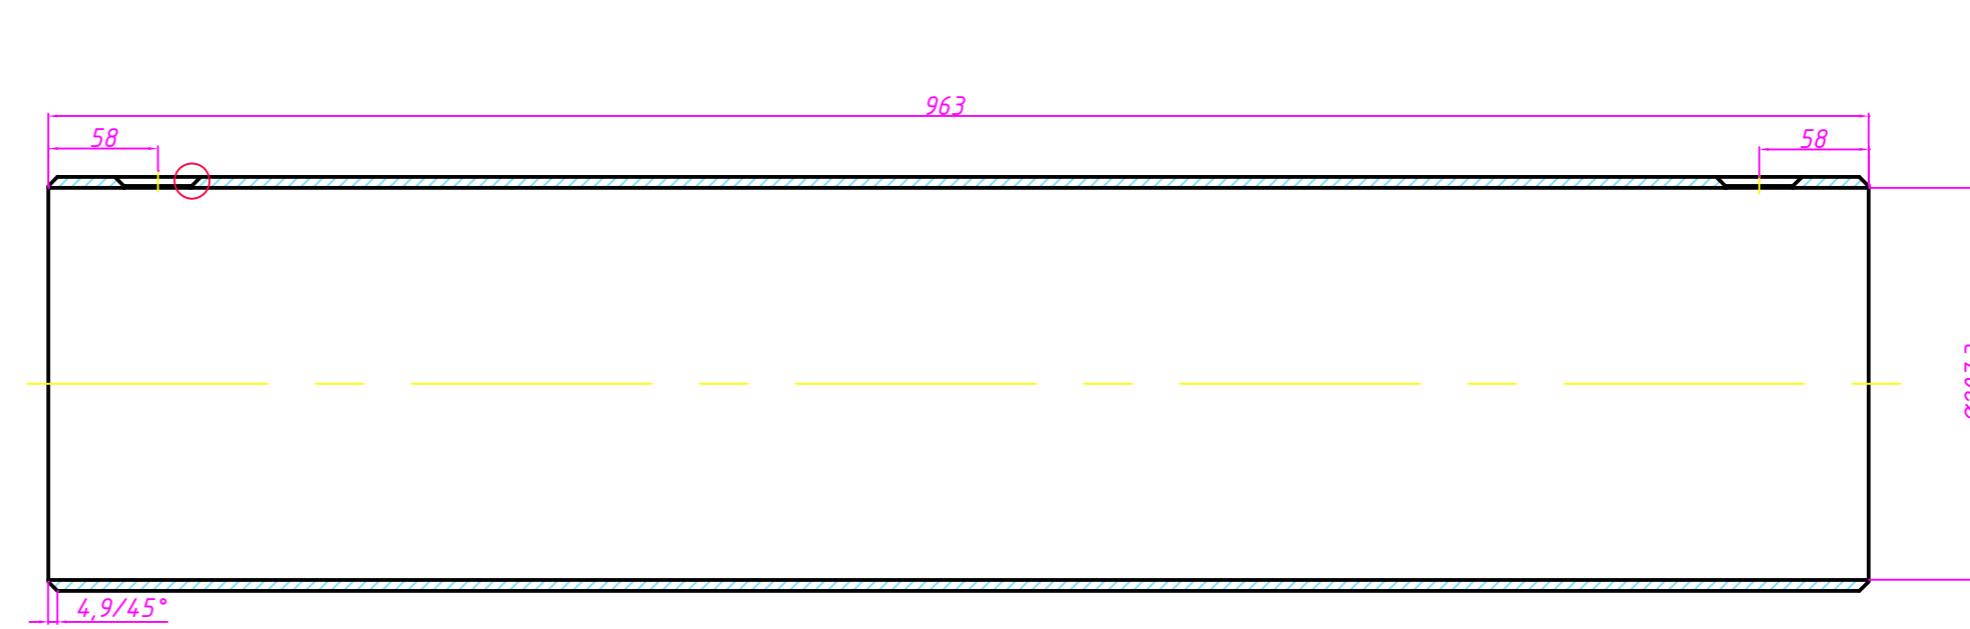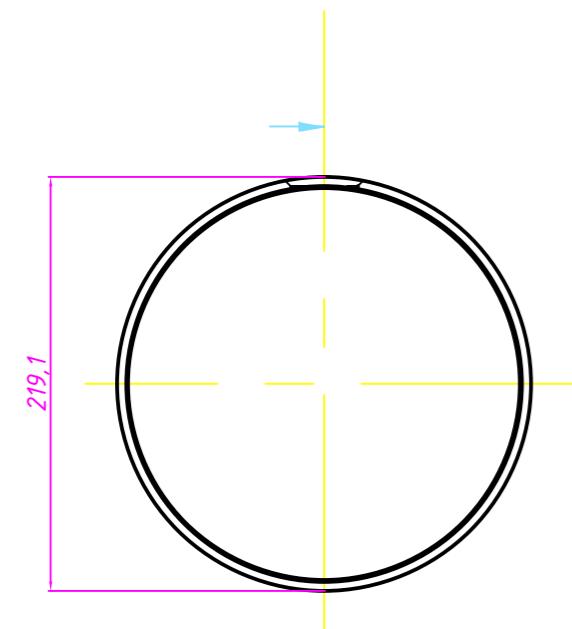

DETALJ A (M1:1)



	Datum	Ime i prezime	Potpis	FSB Zagreb
Projektirao	5.9.2014.	Robert Marinić		
Razradio	5.9.2014.	Robert Marinić		
Crtao	5.9.2014.	Robert Marinić		
Pregledao		M. Grozdek		
Objekt:			Objekt broj:	
			R. N. broj:	
Napomena:				Kopija
Materijal:	P235TR2	Masa:	ZAVRŠNI RAD	
Mjerilo originala	1:4	Naziv:	Plašč	Format: 7
				Listova: List:
			Crtanje broj:	

1 2 3 4 5 6 7 8

A



B

C


D

E


F

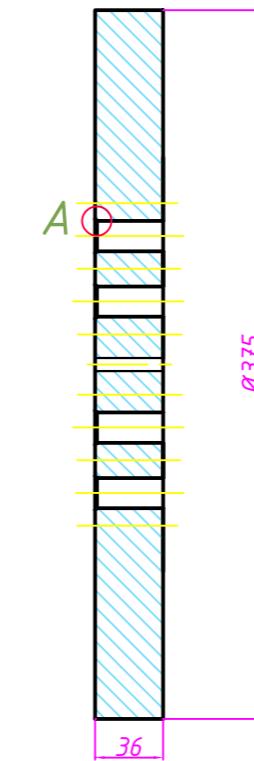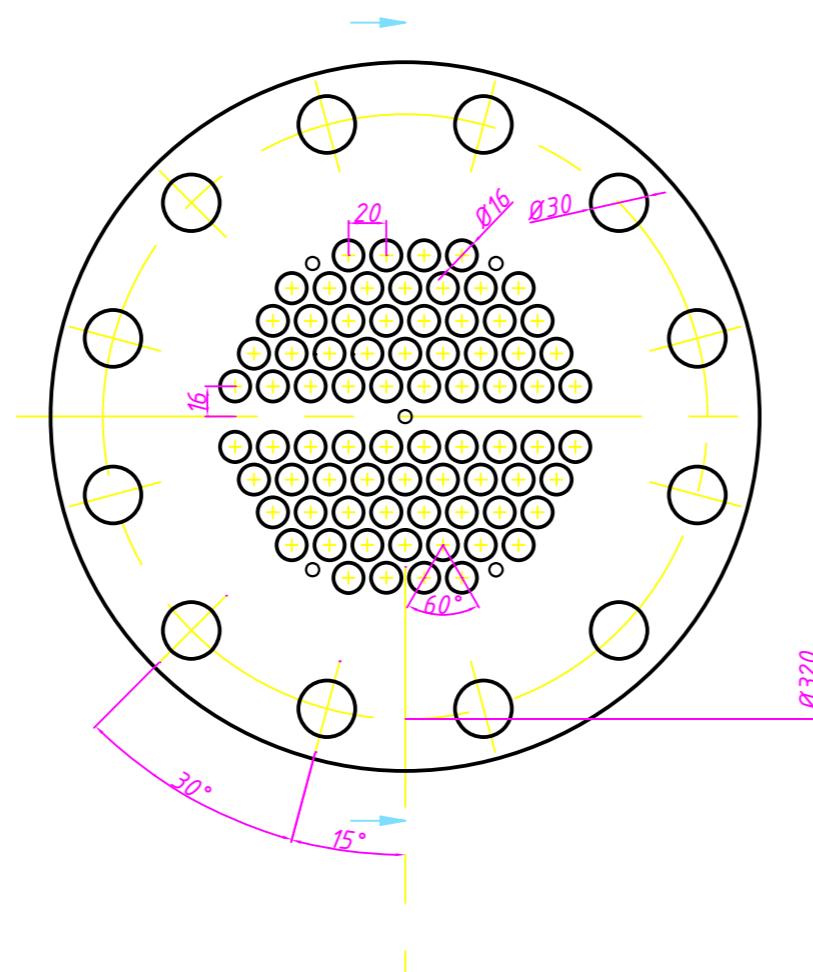


DETALJ A (M1:1)





Datum	Ime i prezime	Potpis	FSB Zagreb
Projektirao	5.9.2014.	Robert Marinić	
Razradio	5.9.2014.	Robert Marinić	
Crtao	5.9.2014.	Robert Marinić	
Pregledao		M. Grozdek	
Objekt:		Objekt broj:	
		R. N. broj:	
Napomena:			Kopija
Materijal:	S235JR	Masa:	ZAVRŠNI RAD
Mjerilo originala	1:4	Naziv:	Desna cjevna stijenka
		Pozicija:	11
		Format:	
		Listova:	
		Crtanje broj:	List:

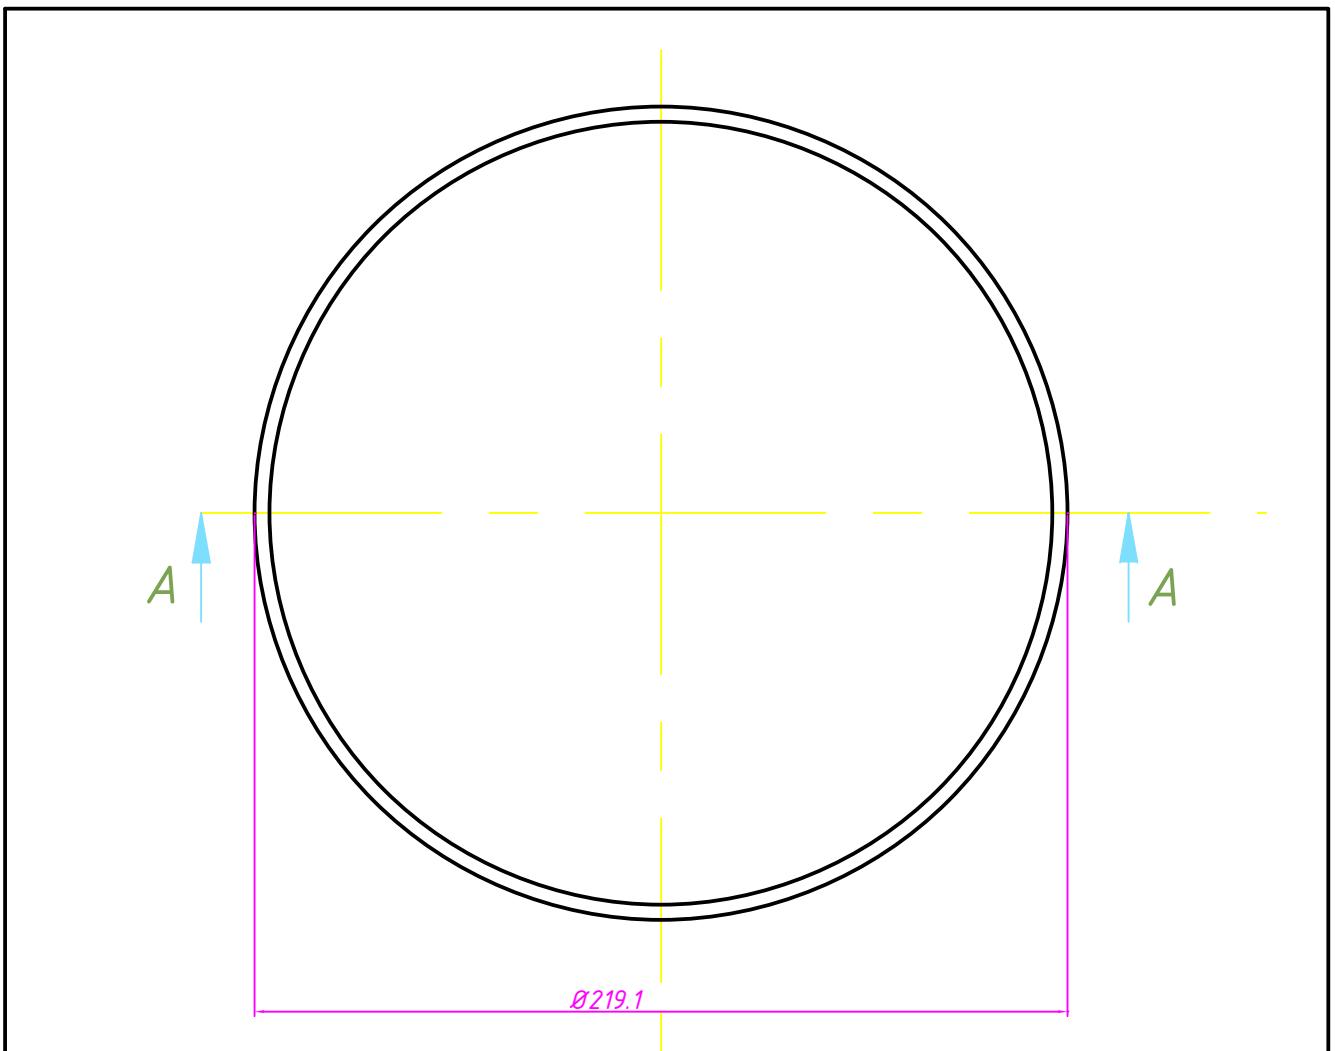




PRESJEK A-A

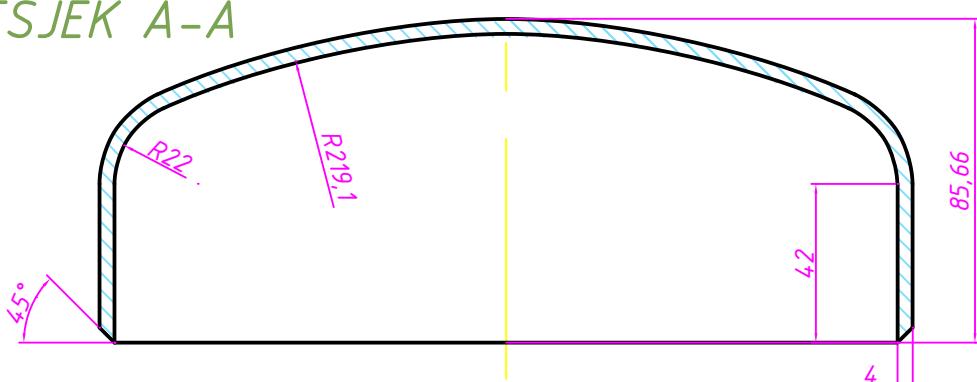



	Datum	Ime i prezime	Potpis	 FSB Zagreb	
Projektirao	5.9.2014.	Robert Marinic			
Razradio	5.9.2014.	Robert Marinic			
Crtao	5.9.2014.	Robert Marinic			
Pregledao		M. Grozdek			
Objekt:		Objekt broj:			
		R. N. broj:			
Napomena:				Kopija	
Materijal: P235TR2		Masa:	ZAVRŠNI RAD		
 Mjerilo originala 1:2	Naziv: Desna podnica				
	Pozicija: 12			Format: Listova:	
Crtež broj:				List:	

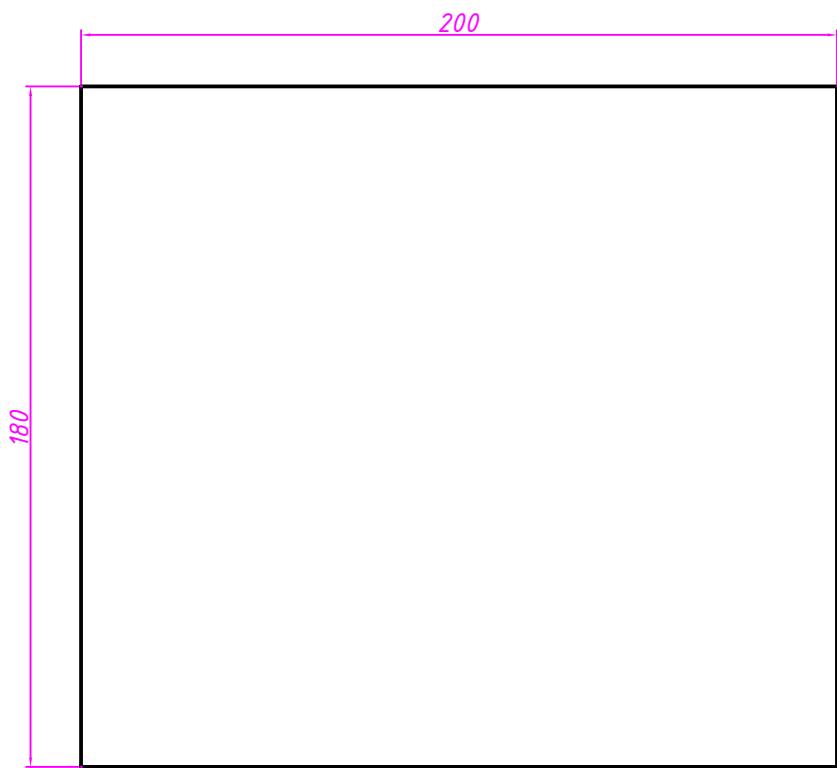



	Datum	Ime i prezime	Potpis	 FSB Zagreb
Projektirao	5.9.2014.	Robert Marinić		
Razradio	5.9.2014.	Robert Marinić		
Črtao	5.9.2014.	Robert Marinić		
Pregledao		M. Grozdek		
Objekt:			Objekt broj:	
			R. N. broj:	
Napomena:				Kopija
Materijal: S235JR		Masa:	ZAVRŠNI RAD	
 Mjerilo originala 1:2	Naziv: Noga dio 1			Pozicija: 14
	Crtež broj:			
				Format: Listova: List:

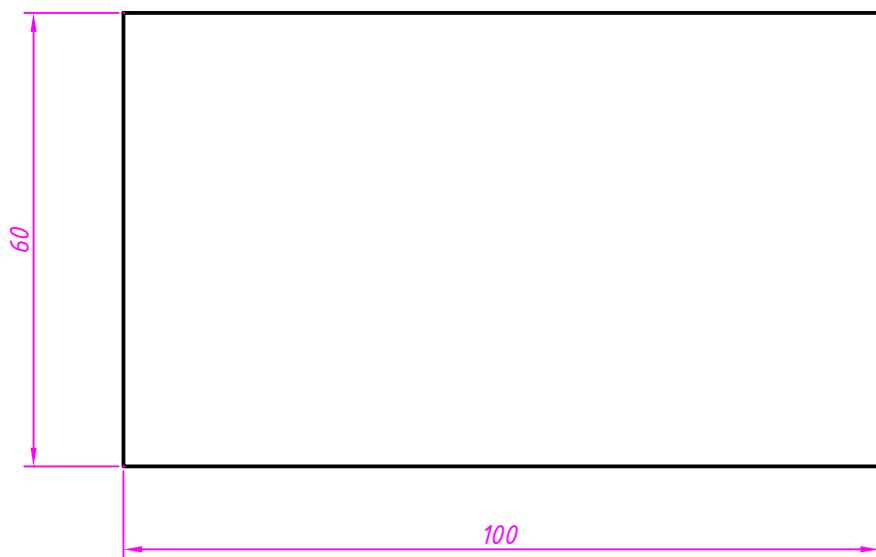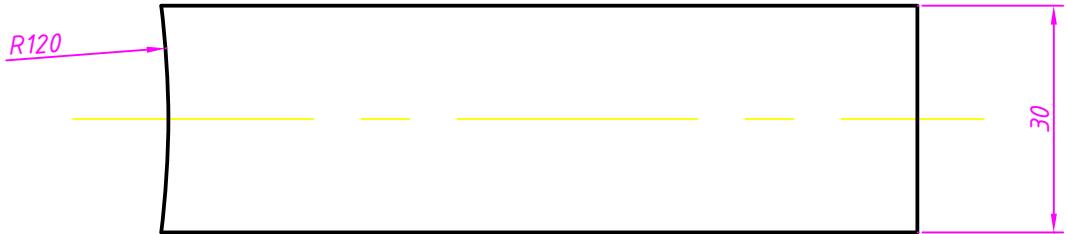


	Datum	Ime i prezime	Potpis	 FSB Zagreb
Projektirao	5.9.2014.	Robert Marinić		
Razradio	5.9.2014.	Robert Marinić		
Crtao	5.9.2014.	Robert Marinić		
Pregledao		M. Grozdek		
Objekt:			Objekt broj:	
			R. N. broj:	
Napomena:			Kopija	
Materijal: S235JR		Masa:		
 Mjerilo originala 1:1	Naziv: Noga dio 2			
	Pozicija: 15	Format: Listova:		
Crtež broj:			List:	

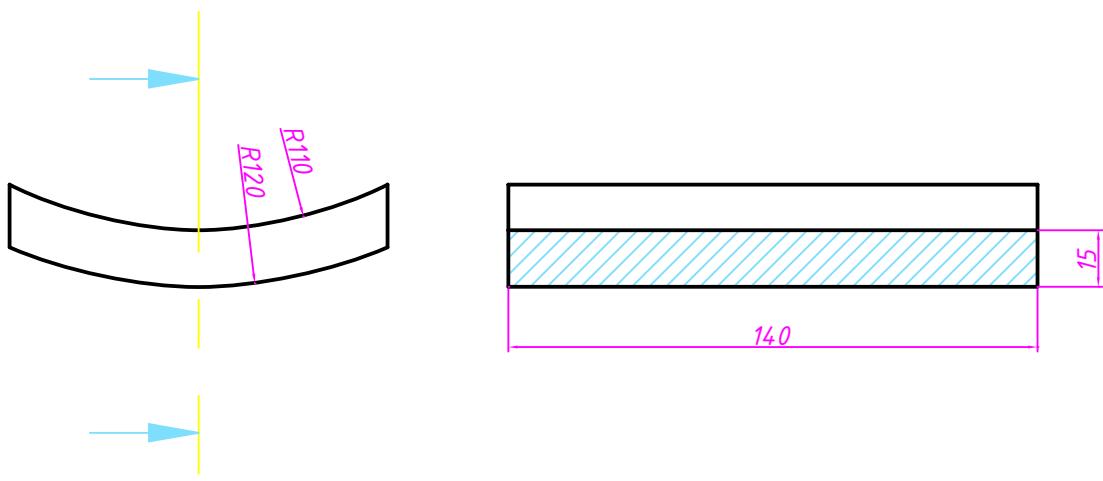

	Datum	Ime i prezime	Potpis	 FSB Zagreb
Projektirao	5.9.2014.	Robert Marinić		
Razradio	5.9.2014.	Robert Marinić		
Črtao	5.9.2014.	Robert Marinić		
Pregledao		M. Grozdek		
Objekt:		Objekt broj:		
		R. N. broj:		
Napomena:		ZAVRŠNI RAD		Kopija
Materijal: S235JR		Masa:		
 Mjerilo originala 1:2	Naziv: Noga dio 3			
	Crtež broj:			Format: Listova: List:


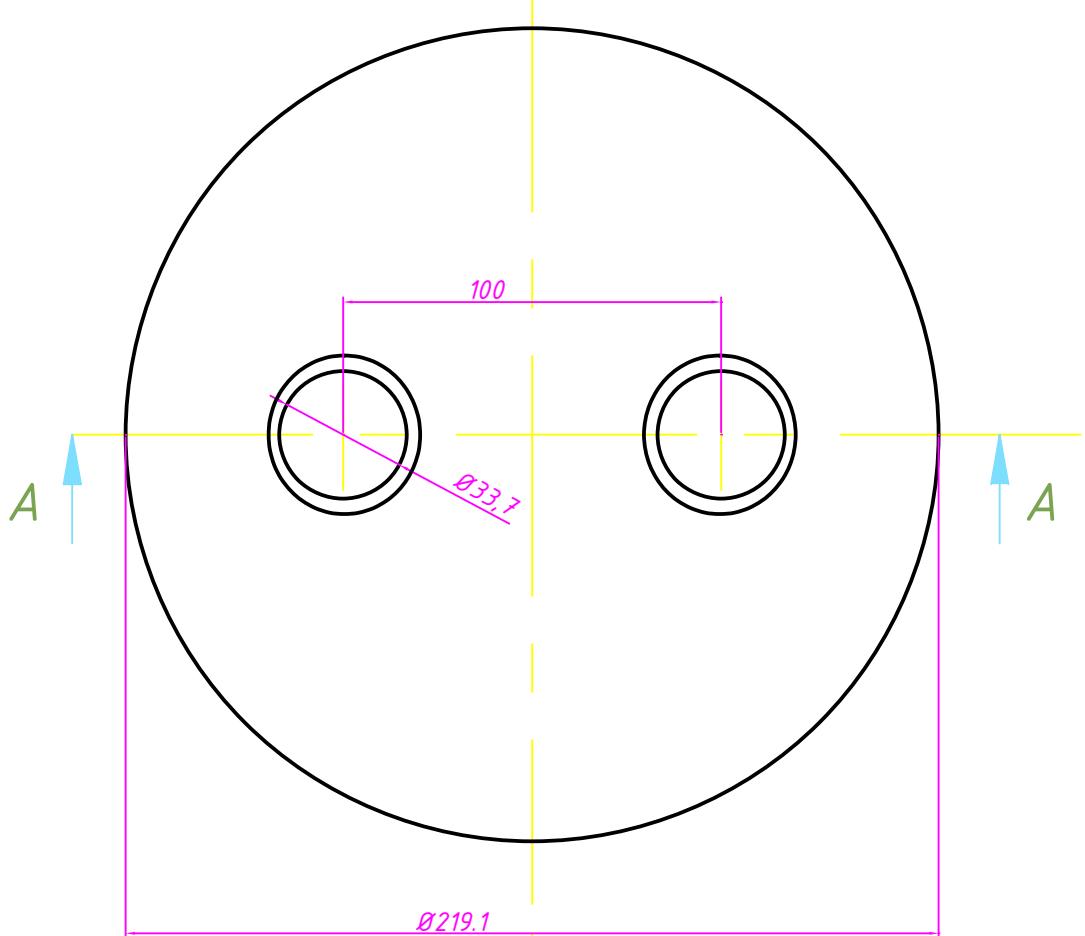


PRESJEK A-A


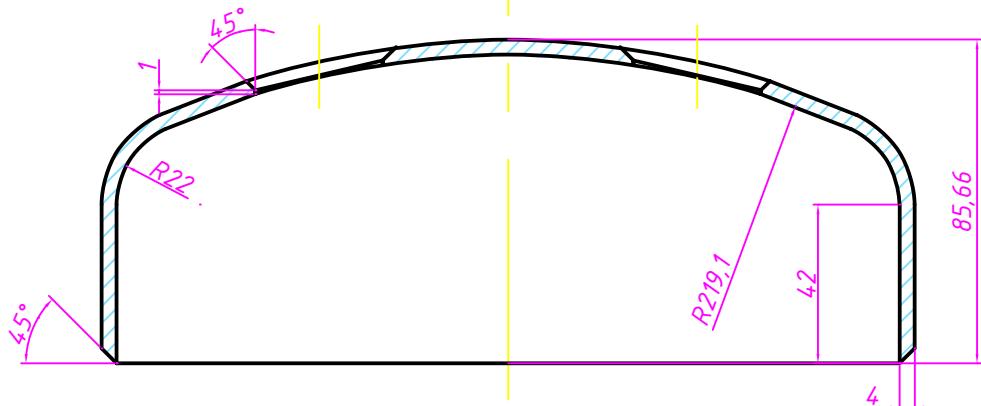



	Datum	Ime i prezime	Potpis
Projektirao		R. Marinić	
Razradio		R. Marinić	
Crtao		R. Marinić	
Pregledao		M. Grozdek	
Objekt:		Objekt broj:	
		R. N. broj:	
Napomena:			Kopija
Materijal: P235TR2	Masa:	ZAVRŠNI RAD	
Mjerilo originala 1:2	Naziv: Ljeva podnica	Pozicija: 17	Format: Listova: List:
	Crtež broj:		

FSB Zagreb

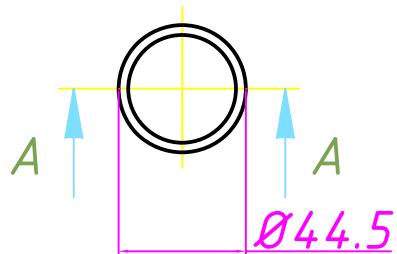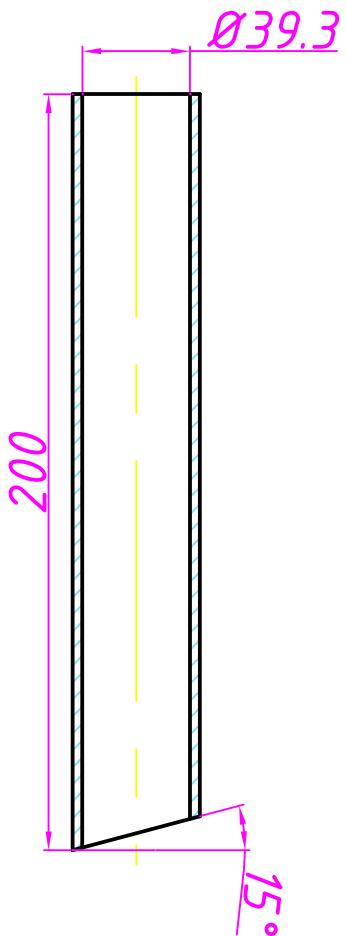


	Datum	Ime i prezime	Potpis	 FSB Zagreb	
Projektirao	5.9.2014.	Robert Marinić			
Razradio	5.9.2014.	Robert Marinić			
Črtao	5.9.2014.	Robert Marinić			
Pregledao		M. Grozdek			
Objekt:		Objekt broj:			
		R. N. broj:			
Napomena:		ZAVRŠNI RAD		Kopija	
Materijal: P235TR2					
Mjerilo originala 1:2		Naziv: Donji cijevni priključak na podnici			
Crtež broj:		Pozicija: 18		Format: Listova: List:	

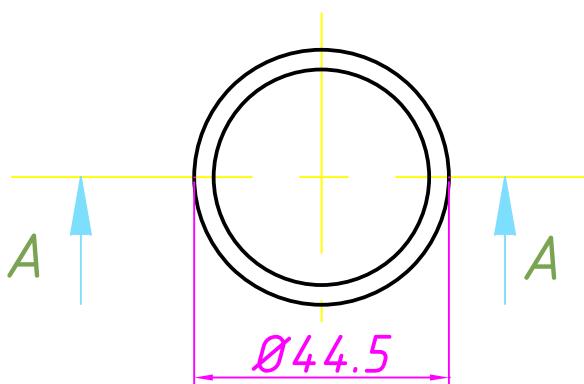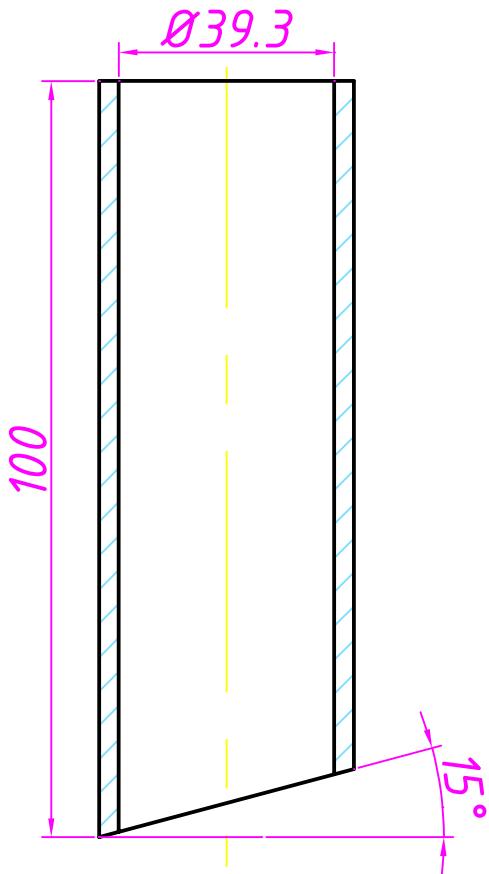


	Datum	Ime i prezime	Potpis	 FSB Zagreb
Projektirao	5.9.2014.	Robert Marinčić		
Razradio	5.9.2014.	Robert Marinčić		
Črtao	5.9.2014.	Robert Marinčić		
Pregledao		M. Grozdek		
Objekt:		Objekt broj:		
		R. N. broj:		
Napomena:				Kopija
Materijal: P235TR2		Masa:	ZAVRŠNI RAD	
 Mjerilo originala 1:1	Naziv: Gornji cijevni priključak na podnici		Pozicija: 19	Format: Listova:
				List:
Crtež broj:				

1 2 3 4 5 6 7 8


A

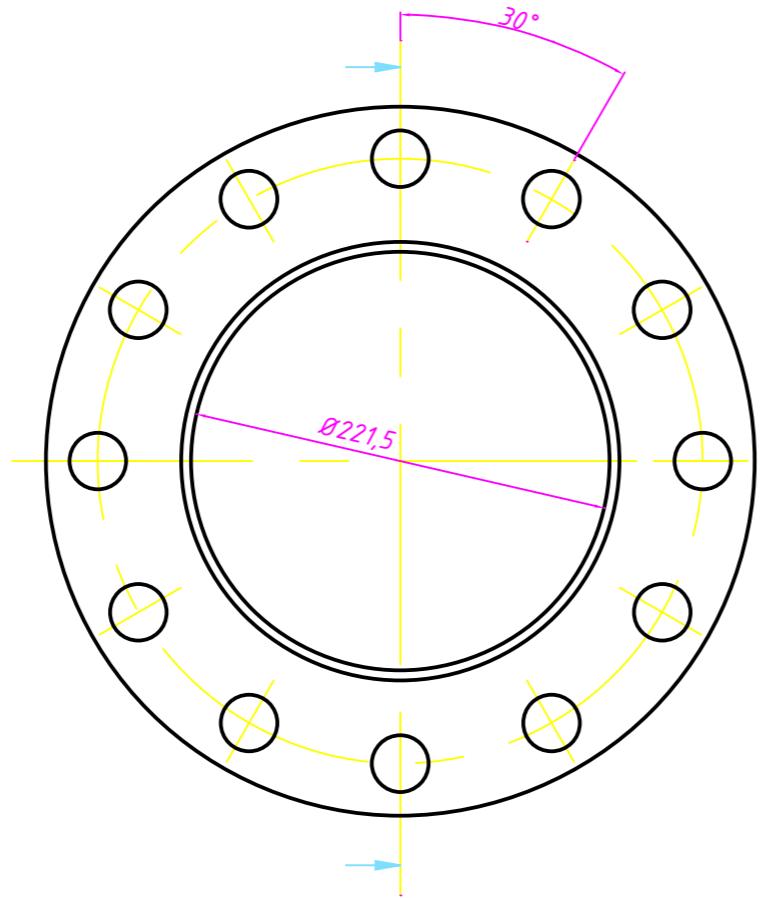

B

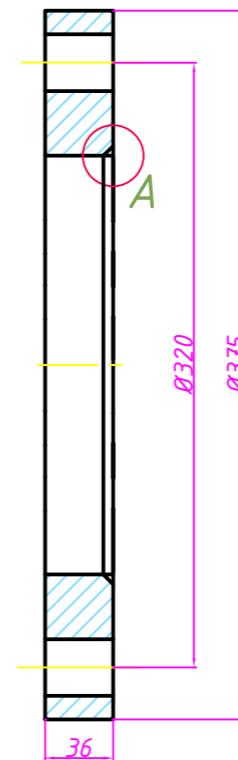

C

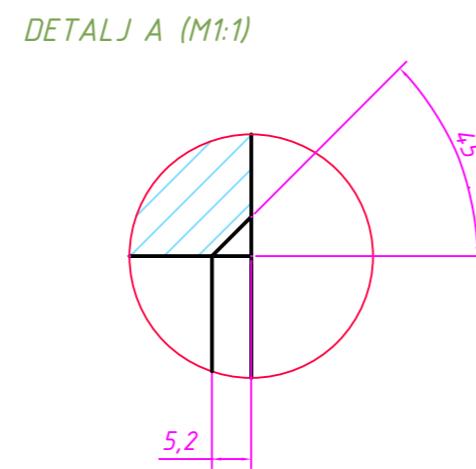

D

DETALJ A (M1:1)

	Datum	Ime i prezime	Potpis	FSB Zagreb
Projektirao	5.9.2014.	Robert Marinić		
Razradio	5.9.2014.	Robert Marinić		
Crtao	5.9.2014.	Robert Marinić		
Pregledao		M. Grozdek		
Objekt:			Objekt broj:	
			R. N. broj:	
Napomena:			Kopija	
Materijal:		Masa:	ZAVRŠNI RAD	
Mjerilo originala 1:4	Naziv: Ravna prirubnica za zavarivanje na podnicu	Pozicija: 2	Format: A4	
			Listova:	
			List:	