

# Zamjena radne tvari R-404A s radnom tvari srednjeg utjecaja na globalno zatopljenje u rashladnom uređaju za potrebe hlađenja na temperature više od 0°C

---

**Hajsok, Luka**

**Undergraduate thesis / Završni rad**

**2018**

*Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje*

*Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/um:nbn:hr:235:141187>*

*Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)*

*Download date / Datum preuzimanja: **2024-08-04***

*Repository / Repozitorij:*

[Repository of Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture University of Zagreb](#)



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

# ZAVRŠNI RAD

**Luka Hajsok**

Zagreb, 2018.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

# ZAVRŠNI RAD

Mentor:

Dr. sc. Marino Grozdek, dipl. ing.

Student:

Luka Hajsok

Zagreb, 2018.

Izjavljujem da sam ovaj rad izradio samostalno koristeći stečena znanja tijekom studija i navedenu literaturu.

Zahvaljujem se dr.sc. Marinu Grozdeku na prihvaćanju mentorstva te na svakom savjetu, pomoći i usmjerenju. Također bih se želio zahvaliti mag. ing. Ivanu Uzbašiću iz tvrtke Danfoss koji je izdvojio dio vremena da mi udijeli pokoji savjet i određenu literaturu za izradu ovog rada.



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

Središnje povjerenstvo za završne i diplomske ispite  
Povjerenstvo za završne ispite studija strojarstva za smjerove:  
procesno-energetski, konstrukcijski, brodostrojarski i inženjersko modeliranje i računalne simulacije



Sveučilište u Zagrebu	
Fakultet strojarstva i brodogradnje	
Datum	Prilog
Klasa:	
Ur.broj:	

## ZAVRŠNI ZADATAK

Student: Luka Hajsok Mat. br.: 0035197997

Naslov rada na hrvatskom jeziku: Zamjena radne tvari R-404A s radnom tvari srednjeg utjecaja na globalno zatopljenje u rashladnom uredaju za potrebe hlađenja na temperature više od 0°C

Naslov rada na engleskom jeziku: Retrofiting of a R-404A condensing unit to a fluorinated medium GWP refrigerant for a medium temperature commercial application

Opis zadatka:

Potrebno je provesti zamjenu radne tvari R-404A s jednom od radnih tvari iz skupine HFC srednjeg utjecaja na globalno zatopljenje te utvrditi utjecaj zamjene na radne karakteristike rashladnog uredaja za potrebe hlađenja robe na temperaturama višim od 0°C (+5°C) u postojećem HCFC-22 rashladnom uredaju smještenom u Laboratoriju za toplinu i toplinske uredaje, Fakulteta strojarstva i brodogradnje.

U radu je potrebno:

- o Istražiti komercijalno dostupne radne tvari iz skupine HFC, srednjeg utjecaja na globalno zatopljenje (engl. medium GWP) adekvatne za zamjenu u postojećem HCFC-22 rashladnom uredaju smještenom u Laboratoriju za toplinu i toplinske uredaje za potrebe hlađenja robe na srednjim temperaturama (+5°C).
- o Provesti termodinamički proračun procesa u uredaju prije i nakon provedbe postupka zamjene.
- o Nacrtati shemu postojećeg rashladnog uredaja s prikazom svih linijskih, elektroničkih i regulacijskih elemenata.
- o Nacrtati shemu rashladnog uredaja nakon provedbe postupka zamjene radne tvari s naznakom svih elemenata (linijskih, elektroničkih i regulacijskih) koje je potrebno zamijeniti.
- o Izvršiti zamjenu radne tvari, provesti mjerenja te analizirati dobivene rezultate.

U radu je potrebno navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.

Zadatak zadan:

30. studenog 2017.

Rok predaja rada:

1. rok: 23. veljače 2018.  
2. rok (izvanredni): 28. lipnja 2018.  
3. rok: 21. rujna 2018.

Predviđeni datumi obrane:

1. rok: 26.2. - 2.3. 2018.  
2. rok (izvanredni): 2.7. 2018.  
3. rok: 24.9. - 28.9. 2018.

Zadatak zadao:

Doc. dr. sc. Marino Grozdek

Predsjednik Povjerenstva:

Prof. dr. sc. Igor Balen

**SADRŽAJ**

SAŽETAK.....	7
1. Uvod.....	9
1.1. Regulacijske uredbe.....	9
1.2. Uredba o fluoriranim stakleničkim plinovima.....	10
1.3. Općeniti opis rashladnog procesa .....	11
1.4. Zeotropske smjese .....	13
1.5. Azeotropske smjese .....	14
2. Zamjene za R-404A .....	16
2.1. Radna tvar R-407F.....	16
2.2. Radna tvar R-449A.....	17
2.3. Ostale zamjene za R404A.....	19
3. Komponente mjerne linije.....	22
3.1. Isparivač.....	22
3.2. Kondenzator.....	23
3.3. Kompresor .....	23
3.4. Ostala oprema .....	24
3.5. Regulacija sustava i ostala oprema .....	26
3.6. Shema mjerne linije .....	27
4. Proračunska usporedba zamjenskih radnih tvari s R-404A .....	28
4.1. Proračun radne tvari R-404.....	30
4.2. Usporedba rezultata proračuna .....	38
5. Postupak zamjene radne tvari .....	42
6. Zaključak.....	44
7. LITERATURA .....	45

**POPIS SLIKA**

Slika 1. Dijagram smanjenja HFC radnih tvari .....	10
Slika 2. Početak zabrane za različita područja primjene .....	11
Slika 3: Carnotov kružni proces .....	12
Slika 4. T-s dijagram rashladnog procesa .....	13
Slika 5. Klizanje temperature zeotropskih smjesa .....	14
Slika 6. Azeotropska smjesa s temperaturnim minimumom vrenja .....	15
Slika 7. Rashladni učin R-449A u odnosu na R-404A .....	17
Slika 8. Faktor hlađenja u odnosu na R-404A .....	18
Slika 9. COP pri hlađenju .....	20
Slika 10. Potrošnja električne energije .....	20
Slika 11. Usporedba svojstava zamjenskih radnih tvari .....	21
Slika 12. Isparivač .....	22
Slika 13. Kondenzator .....	23
Slika 14. Kompresor .....	24
Slika 15. Shema mjerne linije .....	27

**POPIS TABLICA**

Tablica 1. Usporedba svojstava R-404A, R-407F i R-449A.....	19
Tablica 2. Ulagani parametri za kompresor i isparivač.....	28
Tablica 3. Konstrukcijski parametri isparivača.....	29
Tablica 4. Temperature zraka i radne tvari isparivača .....	31
Tablica 5. Svojstva zraka za +3,78°C .....	31
Tablica 6. Faktori vezani za raspored cijevi.....	33
Tablica 7. Podaci o kondenzacijskoj jedinici LH 64/2U-3.2Y .....	36
Tablica 8. Usporedba rezultata proračuna.....	39
Tablica 9. Temperature radnih tvari.....	40
Tablica 10. Tlakovi radnih tvari.....	41

## POPIS OZNAKA

Oznaka	Jedinica	Opis
$\vartheta_e$	°C	Temperatura isparavanja
$\vartheta_k$	°C	Temperatura kondenzacije
$\vartheta_1$	°C	Temperatura na ulazu u kompresor
$\vartheta_2$	°C	Temperatura na ulazu iz kompresora
$\vartheta_{a1}$	°C	Temperatura zraka na ulazu u isparivač
$\vartheta_{a2}$	°C	Temperatura zraka na izlazu iz isparivača
$\vartheta_{c1}$	°C	Temperatura zraka na ulazu u kondenzator
$\vartheta_{c2}$	°C	Temperatura zraka na izlazu iz kondenzatora
$\vartheta_s$	°C	Temperatura zasićenja
$\vartheta_{am}$	°C	Srednja temperatura zraka
$p_1$	bar	Tlak isparavanja
$p_2$	bar	Tlak kondenzacije
$\Delta p_1/p_1$		Omjer pada tlaka na ventilu i tlaka isparavanja
$\Phi_k$	W	Učin kompresora
$\Phi_{kond}$	W	Učin kondenzatora
$q_i$	W/kg	Specifični rashladni učin isparivača(kompresora)
$\Delta \vartheta_m$	°C	Razlika ulazne temperature zraka i isparivanja
$\Delta \vartheta_{mk}$	°C	Srednja logaritamska temperatura kondenzatora
$d_e$	m	Vanjski promjer cijevi
$d_i$	m	Unutarnji promjer cijevi
$s_1$	m	Vertikalni razmak između cijevi
$s_2$	m	Horizontalni razmak izmeđi cijevi
$f_t$	m	Debljina rebra
$i_r$		Broj redova cijevi
$i_t$		Broj cijevi u redu
$i_{in}$		Broj ulaznih cijevi

$A_{mt}$	$m^2$	Vanjska površina cijevi
$A_f$	$m^2$	Površina rebara
$A_{e1}$	$m^2$	Vanjska površina za izmjenu topline po 1 m
$A_{i1}$	$m^2$	Unutarnja površina za izmjenu topline po 1 m
$A_i$	$m^2$	Unutarnja površina za prijelaz topline
$A_v$	$m^2$	Vanjska površina za prijelaz topline
$A_z$	$m^2$	Najmanja površina u presjeku
$L_{ov}$	m	Ukupna duljina cijevi
$L_1$	m	Duljina cijevi u jednom redu
$\beta$	m	Omjer između vanjske i unutarnje površine
$H$	m	Visina izmjenjivača
$L$	m	Dubina izmjenjivača
$B$	m	Širina izmjenjivača
$\rho_a$	$m^3/kg$	Gustoća zraka
$c_a$	J/kg	Specifični toplinski kapacitet zraka
$\lambda_a$	W/m	Koeficijent toplinske provodnosti zraka
$\lambda_f$	W/m	Koeficijent toplinske provodnosti aluminija
$\lambda_{prop}$		Gubitak propuštanja
$\lambda_{topline}$		Gubitak zbog izmjene topline
$\lambda_{usis}$		Gubitak zbog usisavanja
$\lambda$		Ukupni gubici kompresora
$v_a$	$m/s^2$	Kinematička žilavost zraka
$x_1$	$kg/kg_{sz}$	Sadržaj vlage zraka na ulazu u isparivač
$x_2$	$kg/kg_{sz}$	Sadržaj vlage zraka na izlazu iz isparivača
$x_s$	$kg/kg_{sz}$	Sadržaj vlage zraka za temperaturu rošenja
$h_{a1}$	J/kg	Entalpija zraka na ulazu u isparivač
$h_{a2}$	J/kg	Entalpija zraka na izlazu iz isparivača
$h_1$	J/kg	Entalpija radne tvari na ulazu u kompresor
$h_2$	J/kg	Entalpija radne tvari na izlazu iz kompresora
$h_3$	J/kg	Entalpija radne tvari na izlazu iz kondenzatora

$h_4$	J/kg	Entalpija radne tvari na ulazu u isparivač
$q_{mRT}$	kg/s	Maseni protok radne tvari
$q_{va}$	$m^3/s$	Volumni protok zraka
$q_{VRT}$	$m^3/s$	Dobava radne tvari kompresora
$G$	m/s	Brzina radne tvari u cijevima
$\alpha_{RT}$	$W/m^2K$	Koeficijent prijenosa topline na strani radne tvari
$\alpha_a$	$W/m^2K$	Koeficijent prijenosa topline na strani zraka
$\alpha_{aw}$	$W/m^2K$	Uvećani koeficijent prijenosa topline zbog kondenzacije
$\alpha_{ai}$	$W/m^2K$	Koeficijent prijenosa topline sveden na unutrašnju stijenkiju cijevi
$R_0$		Faktor onečišćenja
$R_t$		Toplinski otpor cijevi
$w$	m/s	Brzina u najmanjoj prestrujnoj površini
$d_{ekv}$	m	Ekvivalentni promjer
$Re$		Reynoldsov broj
$Nu$		Nusseltov broj
$h_f$	m	Visina rebara
$mf, \rho_f$		Pomoćne veličine
$E$		Učinkovitost lamela
$k_i$	$W/m^2K$	Koeficijent prolaza topline svedan na unutrašnju stijenkiju cijevi

## SAŽETAK

Danas se sve više teži odabiru radnih tvari koje imaju malen ili neznatan utjecaj na okoliš u obliku GWP broja, zbog uredbi o zabranama radnih tvari s povećanim utjecajem na okoliš. Te će uredbe na snagu nastupiti za nekoliko godina te je u ovom radu cilj istražiti komercijalno područje zamjenskih radnih tvari za R-404A. Radne tvari koje su odabrane kao zamjena su R-407F i R-449A. Nakon odabira, provedena je i proračunska usporedba ovih radnih tvari da bi se dobio uvid u njihove prednosti i mane. Nakon usporedbe rezultata opisan je postupak zamjene radnih tvari.

Ključne riječi: R-404A, R-407F, R-449A, utjecaj na okoliš, proračunska usporedba, zamjena radne tvari

## SUMMARY

Nowadays, the focus is on choosing refrigerants with low GWP potential because of the regulations that forbid use of refrigerants which have high impact on the environment. These regulations will come into force soon, so here is the main goal to explore commerical alternatives for R-404A. Refrigerants that are chosen for retrofit are R-407F and R-449A. Also, the thermodynamic calculations and comparison with these refrigerants is presented so one can see refrigerant's advantages and disadvantages. After the comparison, the retrofit procedure is explained.

Key words: R-404A, R-407F, R-449A, environmental impact, calculation comparison, refrigerant retrofit

## 1. UVOD

U tehnici hlađenja se uvjek teži postignuti što bolji faktor, a što manju potrošnju električne energije. Pri tome najveću ulogu ima dobar odabir radne tvari. Taj odabir se upravo odnosi na radnu tvar prikladnu za hlađenje pri određenim uvjetima. Ti uvjeti podrazumijevaju samu namjenu hlađenja, odnosno koju se temperaturu u hladionici ili hlađenom prostoru želi postići. No, osim na temperaturu u hlađenom prostoru, treba obratiti pozornost i na temperaturu okoliša, tj. na temperaturu medija kojemu će radna tvar predavati toplinu. Upravo se za te različite uvjete biraju određene radne tvari, koje imaju svojstva pogodna upravo za tu namjenu.

No, danas se više nego ikad, uz pogodna termodinamička i fizikalna svojstva, u obzir uzima i utjecaj tih radnih tvari na ozonski omotač i globalno zatopljenje. Zbog toga su uvedene numeričke vrijednosti koje upravo opisuju jačinu tog utjecaja na ozon, u obliku ODP (ozone depletion potential), te utjecaja na atmosferu kao GWP (global warming potential) vrijednosti. Što su te vrijednosti veće, veći je i rizik od dodatnog oštećenja, odnosno globalnog zagrijavanja, čiji je prikaz vidljiv na dolje prikazanoj slici. Same radne tvari nemaju nikakav negativan utjecaj sve dok se nalaze unutar samog sustava hlađenja. Do problema dolazi upravo kada radna tvari iscuri iz sustava, prilikom potrebnog servisa pojedinih dijelova ili slično.

Ozonski omotač nas štiti od UV-B zračenja, a upravo radne tvari koje su između ostalog spojevi sa klorom, najviše uništavaju omotač, uključujući CFC i HCFC spojeve. Kada ti spojevi dospiju u zemljину stratosferu, u kojoj se nalazi 90% ozona, sunčevu zračenje razlaže molekulu klora iz spoja. Jedna molekula klora može uništiti 100,000 molekula ozona što predstavlja veliki rizik trajnog oštećenja [1].


### 1.1. Regulacijske uredbe

Prema [1], radi štetnosti pojedinih radnih tvari, na Montrealskoj konferenciji 1987. godine je donesena uredba kojom se planirala smanjiti proizvodnja radnih tvari štetnih za ozon za 50%. Tu uredbu prihvatio je više od 100 zemalja. Nakon te konferencije sve se više počelo govoriti o problemima koje radne tvari uzrokuju okolišu. Zbog toga se redovitije počela voditi briga o tome te je još jedna značajna odredba donesena 1997. godine u Kyotu.

Uredba je nastupila na snagu 2005. godine, a cilj donesenog protokola je smanjenje emisije stakleničkih plinova u što je većoj mjeri to moguće.

## 1.2. Uredba o fluoriranim stakleničkim plinovima

Ova uredba u obliku 517/2014 prihvaćena je u travnju 2014. godine te je postrožila već postojeće zahtjeve za smanjenjem emisije stakleničkih plinova. Glavni je cilj smanjiti ih za dvije trećine do kraja 2030. godine. Uz to, zahtijeva se i smanjenje fluoriranih stakleničkih plinova (engl. HydroFlouroCarbons, HFC) za 79% do iste godine, usporedno sa razdobljem od 2009. do 2012., što je vidljivo na Slika 1. Time bi se današnji prosječni GWP radnih tvari s 2000 smanjio na 400 [2].

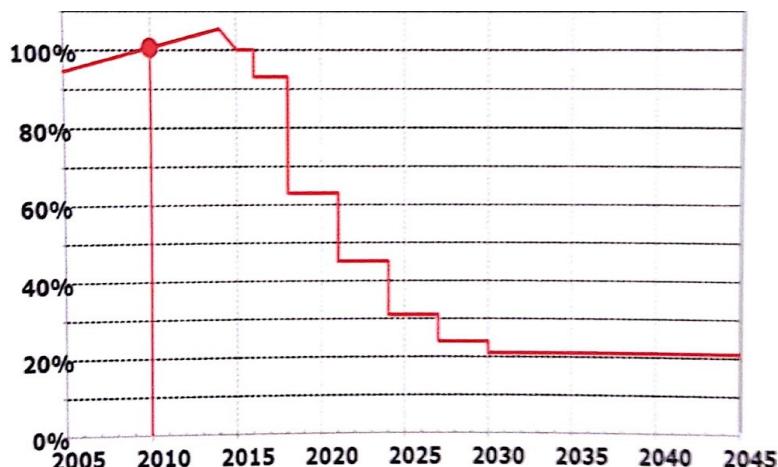

Slika 1. Dijagram smanjenja HFC radnih tvari[2]

Od 2020. godine će za svu novu stacionarnu rashladnu opremu vrijediti zabrana korištenja radnih tvari s GWP-om  $> 2500$ . U tu skupinu ulaze i danas veoma korištene R-507 i R-404A o kojoj će biti više riječi u sljedećim poglavljima.

Zabrana će velik utjecaj imati na komercijalni sektor u kojem se predviđa da će se od 2022. godine korisiti radne tvari s GWP-om  $< 150$ . Sustavi s GWP-om  $< 2500$  i kapacitetom manjim od 40 kW neće biti zabranjeni nakon te godine. U priloženoj se Slici 2. može vidjeti koje će godine početi zabrana za uređaje određene namjene.

Područje primjene	GWP	Početak zabrane
Hladnjaci i zamrzivači za kućnu uporabu	 150	2015
Nepokretna rashladna oprema (izuzev < -50°C)	 2,500	2020
Hermetički zatvorena rashladna oprema	 150	2022
Višeskupni centralizirani rashladni sustavi koji se koriste u komercijalne svrhe (>40kW), osim kaskadnih rashladnih uređaja, u kojima se u gornjoj kaskadi može koristiti radna tvar s GWP<1500 (npr. R134a)	 150	2020
Pokretna sobna klimatizacijska oprema	 150	2020
Jednostruki razdvojeni klimatizacijski sustavi (< 3kg <del>fluoriranih</del> stakleničkih plinova)	 750	2025

Slika 2. Početak zabrane za različita područja primjene [2]


Iz svega navedenog se da zaključiti da se teži promjeni radnih tvari na one sa što manjim utjecajem na okoliš, ali da su i te nove tvari tek kratkoročno rješenje.

### 1.3. Općeniti opis rashladnog procesa

Rashladni proces spada u kružne procese u kojima radna tvar uzastopce prolazi niz radnih stanja te se na kraju vraća u početno stanje. Točnije, rashladni proces je ljevkretni proces te je u njemu rad kompresije veći od rada ekspanzije, što znači da je za njegovu provedbu rad potrebno dovesti.

Idealan Carnotov proces je prikazan na Slika 3. On se sastoji od dvije izoterme i dvije izentrope. No, budući da je to idealan proces kod kojeg se najviše rada može pretvoriti u toplinu i obratno, takav proces onda u prirodi nije moguć. Za razliku od tog idealnog procesa, pravi proces je ponešto promijenjen. Osim što Carnotov proces nije moguć zbog toga što ne postoji proces kod kojega ne bi bilo gubitaka, on također u praksi nebi bio ostvariv. Jedan od primjera za to je što kompresor mora usisavati samo parovitu fazu, a


nikako ne kapljevit u jer postoji velika opasnost od hidrauličkog udara, zbog toga što kapljevita faza nije stlačiva.

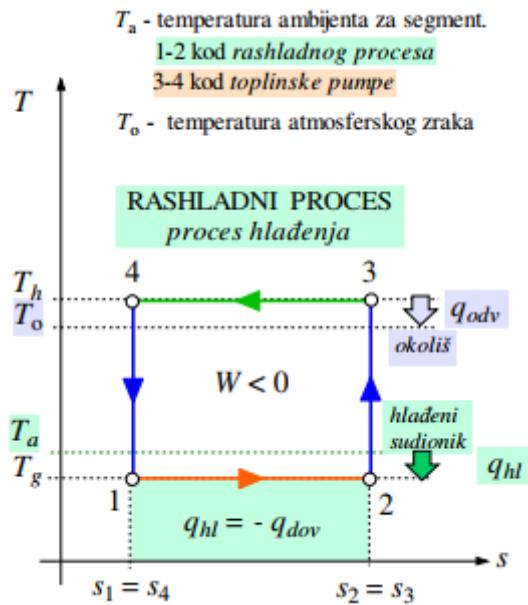

Slika 3: Carnotov kružni proces [3]

Zbog ovakvog i sličnih praktičnih problema, približni realni kružni proces izgleda kao na Slika 4 [3]. U suštini se proces hlađenja odvija kroz 4 osnovne komponente: kompresor, kondenzator, ekspanzijski ventil te isparivač. Točka 1. obavezno mora biti barem suhozasićena para i to je točka ulaska parovite faze u kompresor. Kompresor tu najčešće pregrijanu paru tlači na visok tlak i visoku temperaturu, da bi se sva toplina skupljena u isparivaču mogla izbaciti van u okoliš, odnosno da bi ju grijani medij mogao primiti. Točka 2. je upravo točka na izlasku iz kompresora, te točka ulaska radne tvari u kondenzator. Sada je zadaća kondenzatora prvo da tu pregrijanu paru ohladi do linije rošenja, a nakon toga da počne sam proces kondenzacije koji traje do linije vrenja(točka 3). Temperatura kondenzacije mora obavezno biti veća od topline okoline (grijanog medija) da bi došlo do prijelaza topline. Tada bi se kapljevina trebala dodatno pothladiti, da bi se učin isparavanja kasnije povećao. Nakon toga radna tvar izlazi iz kondenzatora (točka 3'). Bitno je napomenuti da se cijeli proces u kondenzatoru odvija pod stalnim tlakom, iako to opet u realnom slučaju nije moguće. Nakon pothlađenja, kapljevita radna tvar ulazi u ekspanzijski ventil, u kojem se prigušuje pri čemu mora pasti tlak, s tlaka kondenzacije na tlak isparivanja (točka 5). Ta je točka u mokrom području te tu počinje isparivanje koje traje do točke 1.

Cilj je da sva kapljevina ispari, a ako će se dodatno pregrijati to najčešće osigurava sam termoekspanziski.

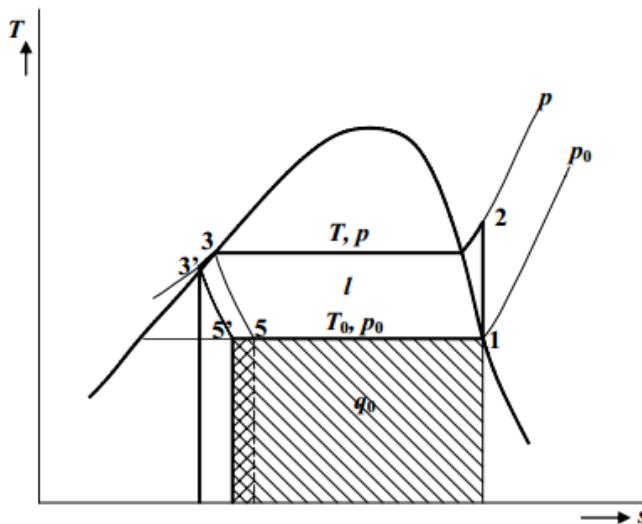


Slika 4. T-s dijagram rashladnog procesa [4]

Površina ispod izoterme 5-1 je upravo rashladni učin kompresora, a što je ta površina veća, veći je i učin. Temperatura isparivanja mora obavezno biti niža od temperature hladionice da bi radna tvar mogla „pokupiti“ toplinsko opterećenje hladionice [4].

#### 1.4. Zeotropske smjese

Kod čistih fluida procesi isparavanja i kondenzacije teku pod stalnim tlakom i stalnom temperaturom što je vidljivo na Slika 4. No, ne ponašaju se sve tvari tako, a u tu skupinu spada i velika većina radnih tvari u tehnici hlađenja.

Smjese dviju ili više radnih tvari kod kojih je prisutna promjena temperature pri stalnom tlaku isparavanja i kondenzacije nazivaju se zeotropskim smjesama. Ta promjena naziva se klizanje temperature i može se vidjeti na Slika 5. Osim klizanja, ovim se smjesama mijenja sastav ravnoteže i pare kapljevine.

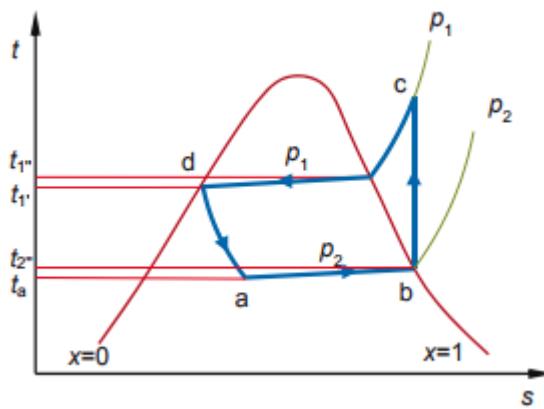


Slika 5. Klizanje temperature zeotropskih smjesa [5]

To klizanje je na ovoj slici lijepo vidljivo i kod isparivanja i kondenzacije. Kod isparivanja je to razlika temperatura ( $t_2'' - t_a$ ) dok je kod kondenzacije to ( $t_1'' - t_1'$ ). Zeotropske smjese se po dogovoru označuju početnim brojem 4, dok „R“ ispred svake smjese govori da se radi o rashladnoj tvari (refrigerant) [4].

## 1.5. Azeotropske smjese

Za razliku od zeotropskih smjesa kod kojih je prisutno klizanje temperature, postoje i dvojne smjese koje pri procesima isparivanja i kondenzacije ne pokazuju promjenu temperature pri starnom tlaku. Te se smjese pri tim procesima ponašaju kao jednostavne tvari i nazivaju se azeotropskim smjesama. Također, budući da su linije vrenja i linije rošenja u dodiru, u toj točki para i kapljevina imaju isti sastav. Povišenjem tlaka povišava se i temperatura isparavanja te se azeotropska točka A pomiče prema jednoj od ordinatnih osi te može i potpuno nestati s jako visokim tlakom. Ovo se vidi na Slika 6. Osim sa temperaturnim minimumom, postoje smjese i sa temperaturnim maksimumom, gdje je temperaturni maksimum viši nego kod temperatura vrenja prvog ili drugog sudionika. Označavaju se sa brojevima koji počinju sa 5 ili 6. Iako R-404A ima klizanje temperature, ono je veoma malo pa se zbog toga naziva približno azeotropskom smjesom [4].

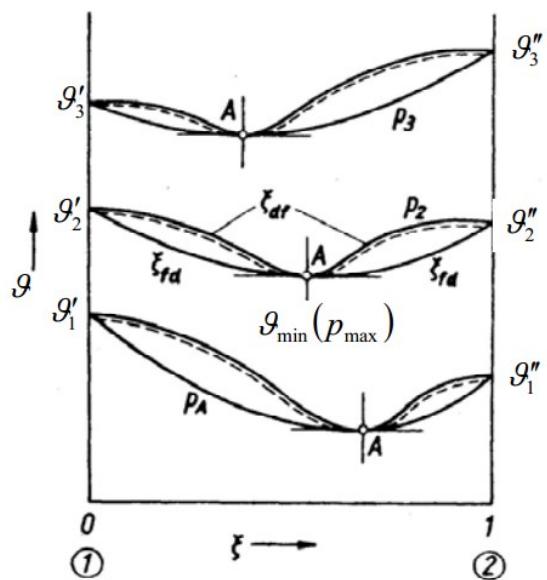

Slika 6. Azeotropska smjesa s temperaturnim minimumm vrenja [4]

## 2. ZAMJENE ZA R-404A

Trenutna radna tvar u postojećem sustavu laboratorija je R-404A. To je radna tvar približno azeotropskih svojstava te je mješavina R-125, R-143A i R-134A. Koristi se primarno u srednjem i niskotemperaturnom području, najčešće kod hlađenja u trgovačkim lancima. R404A je bila predviđena kao dugoročno rješenje za R-502, no ne kao izravna zamjena, nego se uputstva zamjene radne tvari moraju pažljivo slijediti. Ulja koja se koriste za podmazivanje su poliesterska, a budući da je približno azeotropska smjesa, ima malo klizanje temperature, koje je karakteristično za zeotropske smjese. To klizanje iznosi oko 0,75 °C. Tvar nema utjecaja na ozon (ODP=0), no zato je za današnje standarde njezin GWP broj previsok, te iznosi 3922. Tvar je nezapaljiva [1].

U dalnjem tekstu će biti spomenute radne tvari koje se danas mogu koristiti kao zamjena za R-404A. Zamjenskih tvari ima više, no ovdje je napravljen izbor najčešćih zamjena.


### 2.1. Radna tvar R-407F

Posljednjih godina R-407F sve više svoju primjenu pronalazi kao radna tvar u hlađenju u supermarketima. Koristi se najčešće u srednje i niskotemperaturnoj primjeni kao zamjena za R-404A, R-407A i R-22 s malim prilagodbama sustava. Prema istraživanjima, potrošnja energije je manja za oko 15% u usporedbi sa R-404A, dok je emisija ugljikovog dioksid-a smanjena za oko 40%. R-407F radi sa istim uljima kao i R-404A, poliesterskim. Maseni protok te radne tvari je manji od R-404A pa svakako treba provjeriti kompatibilnost promjera cijevi. Problem je što su temperature na kraju kompresije više no kod R-404A, što je problem jer može nastati garež, a i kompresijski omjeri će biti veći.

ODP=0, dok je GWP=1824. Tvar nije otrovna ni zapaljiva (A1 ASHRAE - razred sigurnosti), a sastoji se od R-134A, R-125, R-32. Problem koji se može javiti kod R-407F, i drugih radnih tvari sa nižim GWP-om je taj da se njihove molekule lakše razlažu kada su u prisutnosti zraka, a posebno je to naglašeno u prisutnosti vode. To dovodi do stvaranja fluoridnih iona i organskih kiselina, koje uzrokuju degradaciju poliesterskih ulja, koroziju ekspanzijskih ventila ili začepljenje kapilarnih cijevi [7]. Cijena R-407F iznosi 235kn/kg.


## 2.2. Radna tvar R-449A

R-449A je zeotropska smjesa tvari R-1234yf, R-125, R-32 i R-134a. Ulja koja se sa ovom tvari koriste su također poliesterska. Također, R-449A u sebi ne sadrži klorove atome, pa nema utjecaja na ozon, dok GWP iznosi 1397. Sama po sebi tvar nije zapaljiva, no zbog R-1234yf i R-32 koji su umjereni zapaljivi, ne smiju se vršiti provjere propuštanja pomoću zraka da ne bi došlo da zapaljenja. Usporedba rashladnog učina R-449A i R-452A u odnosu na R-404A je vidljiva na Sliku 7. Temperatura isparavanja je držana konstantnom, pregrijanje iznosi 10K dok pothlađenja nema [7].

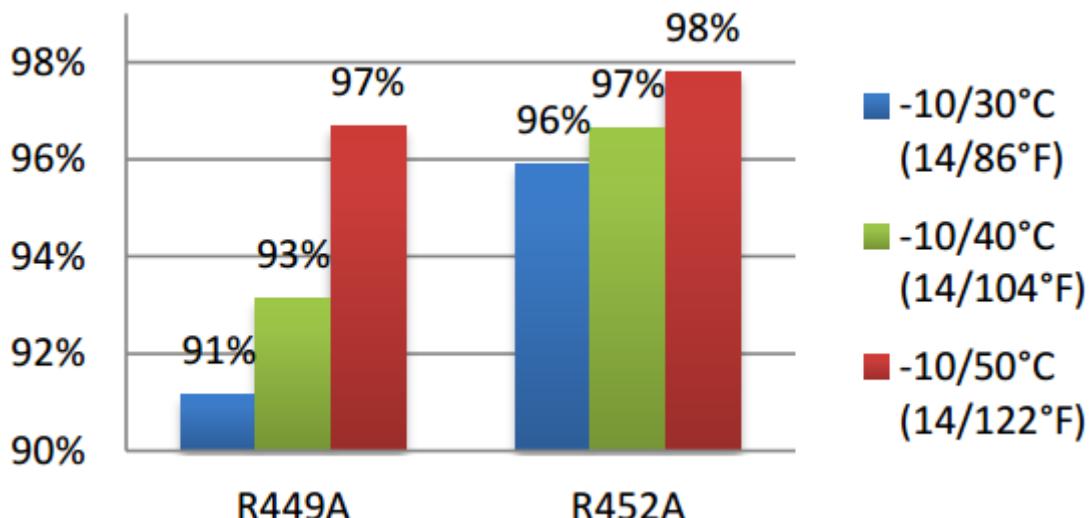

Slika 7. Rashladni učin R-449A u odnosu na R-404A [7]

Što se tiče faktora hlađenja, on je bolji i u slučaju R-449A i R-452A, što znači da je sveukupni proces, odnosno rad sa R-449A energetski učinkovitiji od R-404A (Slika 8). To je jedan od glavnih razloga zašto može poslužiti kao „drop in“ zamjena za R-404A.

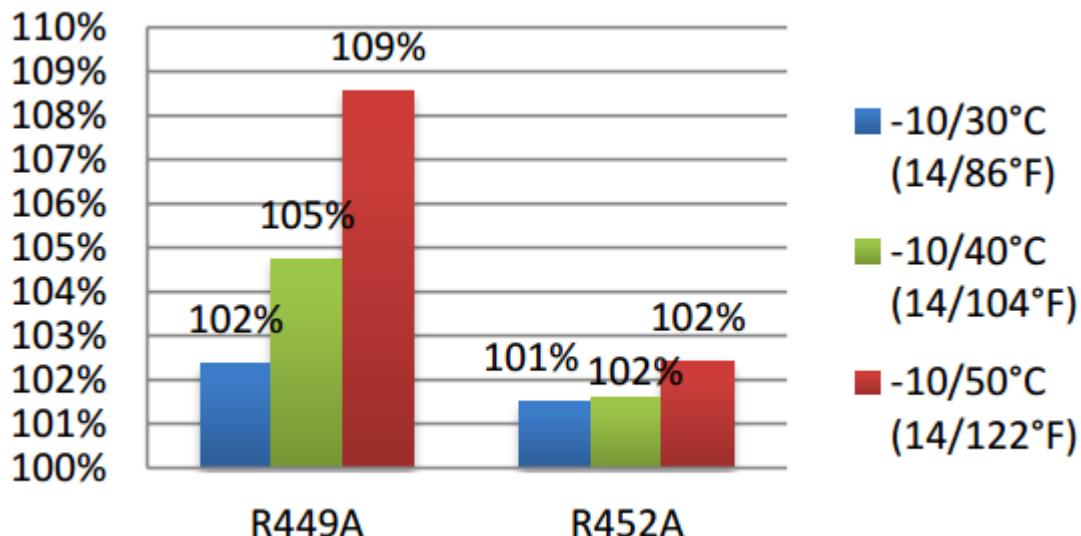

Slika 8. Faktor hlađenja u odnosu na R-404A [7]

Najviši postotak R-125(59%) u R-452A od svih ostalih mogućih zamjena dovodi do toga da su temperature na kraju kompresije najsličnije R-404A, odnosno najniže od svih ostalih zamjenskih tvari. Također, maseni protok će biti najsličniji R-404A pa će prilagodba, odnosno pregrijanje, ekspanzijskog ventila biti veoma malo.

Najvažnija fizikalna i kemijska svojstva R-404A, R-449A, R-407F te njihovi sastavni radni prikazani su u Tablica 1 [8]. Podaci o gustoćama očitani su iz programa Coolselector2. Cijena R-407F iznosi 290kn/kg.


Tablica 1. Usporedba svojstava R-404A, R-407F i R-449A

	R-404A	R-407F	R-449A
Sastav:	R-125, R-43A i R-134A	R-134A, R-125, R-32	R-1234yf, R-125, R-32, R1-34A
ODP:	0	0	0
GWP:	3920	1820	1397
Klizanje temperature(K):	0,75	6	5
Zapaljivost:	Ne	Ne	Ne
Otrovnost:	Ne	Ne	Ne
Gustoća kapljevine pri 0°C(kg/m <sup>3</sup> ):	1150,59	1219	1197
Gustoća pare pri °0C (kg/m <sup>3</sup> ):	30,32	21,55	22,41
Preporučeno ulje:	poliestersko	poliestersko	Poliestersko,
Kritična temperatura(°C):	72	83	82
Kritični tlak(bar):	37	47,5	44,1
Cijena(kn/kg):	475	235	290

### 2.3. Ostale zamjene za R404A


Uz već nabrojane radne tvari R-407F, R-449A, postoji još nekoliko radnih tvari koje mogu poslužiti kao zamjena za R-404A. To su još R-448A, R-407A, R-407C, R-410A i R-442A. Za istraživanje u članku [9] proveden je proračun sa različitim radnim tvarima za ove uvjete:

- temperatura kondenzacije: 50°C
- pothlađenje: 2°C
- pregrijanje: 5°C

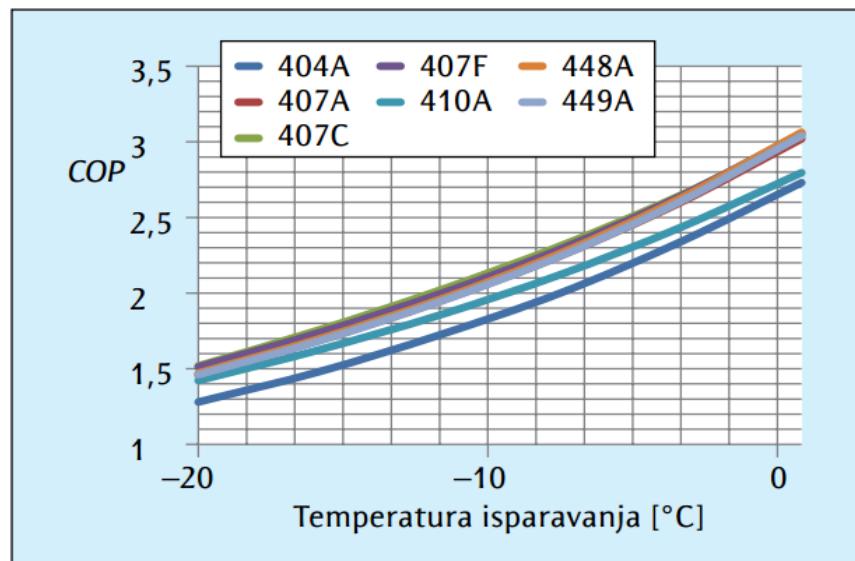

Slika 9. COP pri hlađenju

Za ovaj proračun dobiveni su rezultati koji su prikazani u dijagramima na slikama. Temperatura isparivanja se mijenjala od 0 do -20°C te se vidi da su najviši COP imali R-407F i R-407C, dok su na začelju bili R-404A i R-410A (Slika 9.).

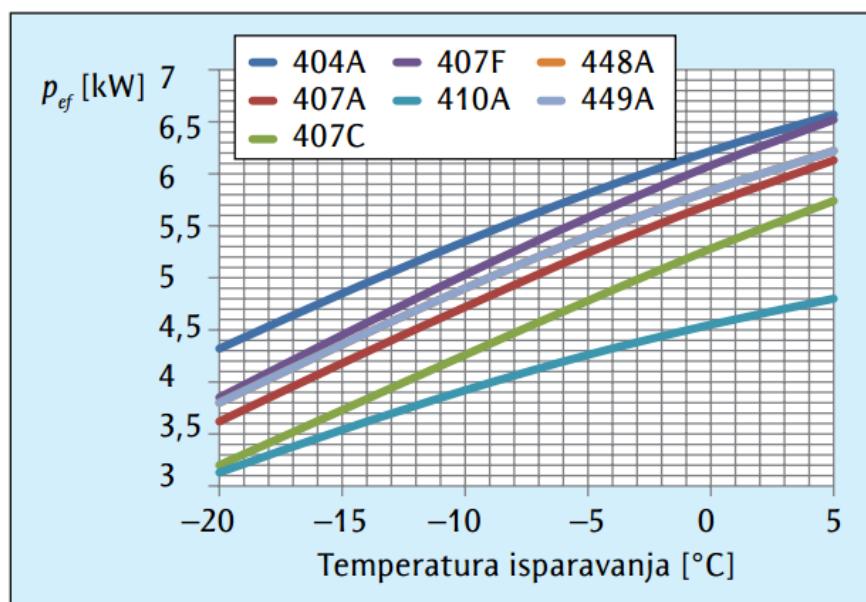

Slika 10. Potrošnja električne energije

No, R-407F koji je pri vrhu sa vrijednosti COP-a, ima i najveću potrošnju električne energije(Slika 10) nakon R-404A. Najmanju potrošnju imaju R-410A i R-407C, dok su ostale radne tvari u umjerenom području.

Usporedba svojstava ostalih radnih tvari koje su u tekstu navedene su prikazane na Slika 11.

Rashladno sredstvo		ODP	GWP	Kritična temperatura [°C]	Temperatura isparavanja na 0 bar [°C]	Sigurnosna klasa	Glide [°C]	Kompressorsko ulje	Sastav	Komercijalni naziv
HFC	R404A	0	3943	73	-45,5	A1	1,1	POE	R125/R143a/134a (44/52/4)	HP-62, FX-70
HFC	R407C	0	1624	87	-36,6	A1	7,4	POE	R32/125/134a (23/25/52)	Klea 66, AC9000
HFC	R410A	0	1924	72	-51,4	A1	0,1	POE	R32/125 (50/50)	AZ20, Suva 9100
HFC	R442A	0	1754	82,4	-46,5	A1		POE	R32/125/134a/152a/227ea (31/31/30/3/5)	RS-50
HFC/ HFO	R448A	0	1273	83,7	-44,8	A1	8,5	POE	R32/R125/134a/1234ze/1234yf (26/26/21/7/20)	Honeywell Solstice N40
HFC	R449A	0	1282	81,5	-46	A1	8	POE	R32/125/1234yf/134a (24.3/24.7/25.3/25.7)	Opteon XP40
HFO	R452A	0	1945	77,9	-47	A1	3,82	POE	R32/R125/134a/1234yf (11/59/30)	DuPont Opteon XP44
HFO	R455A	0	146			A2L		POE		Honeywell-L40
HFC	R32	0	677	78	-52,6	A2		POE	jednogasni – nije mešavina	Daikin R32

Slika 11. Usporedba svojstava zamjenskih radnih tvari [8]

### 3. KOMPONENTE MJERNE LINIJE

#### 3.1. Isparivač

Isparivač koji se nalazi u laboratoriju je GEA Küba SGLE 091. Izведен je sa orebrenjem na vanjskoj strani cijevi, da bi se poboljšala izmjena topline. Također, za istu svrhu, isparivač dolazi sa ventilatorom koji ima dobavu zraka od  $4890 \text{ m}^3/\text{s}$ . Lamele su razmaknute za 12 mm [9]. Isparivač je smješten na zidu pri stropu, u rashladnoj komori. Isparivač i termoekspanzijski ventil su vidljivi na Slika 12.



Slika 12. Isparivač

U isparivaču osim što radna tvari ispari, ona se i dodatno pregrije. Tome služi termoekspanzijski ventil s vanjskim izjednačavanjem tlaka. On osigurava da u isparivaču, s obzirom na opterećenje hladionice, uvijek bude onoliko radne tvari da potpuno ispari te da se pregrije za namješteno pregrijanje. Ono se namješta pomoću navijanja opruge, te se za različite radne tvari mora namjestiti ovisno upravo o svojstvima te radne tvari. Pregrijanje se koristi da se osigura potpuno isparavanje radne tvari, budući da se u kompresoru ne smije naći kapljevina, jer postoji mogućnost od već prije spomenutog hidrauličkog udara.

### 3.2. Kondenzator

Kondenzator je dio kondenzacijske jedinice koju čini sa kompresorom. Jedinica je LH64/2U-3,2Y. Kondenzator je u početku izведен tako da je moguće njegovo hlađenje vodom ili zrakom, no sada je hlađenje vodom maknuto iz njegove izvedbe. Za bolje prostrujanu površinu kondenzatora, te posljedično bolji koeficijent prolaza topline, je opet tu ventilator [10].



Slika 13. Kondenzator

Zadatak kondenzatora je da se temperatura radne tvari prvo pri konstantnom tlaku spusti na temperaturu kondenzacije, a onda kondenzira pri konstantnoj temeperaturi. Pošto su radne tvari zeotropske smjese, zbog klizanja temeperature, ta kondenzacija nije pri konstantnoj temperaturi. Nakon kondenzacije, radna tvar se pothladi.

### 3.3. Kompresor

Kompresor je Bitzerov 2U-3,2Y. Model je poluhermetički, jednostupanjski, trofazni s dva cilindra. Ulje s kojim se kompresor podmazuje je ESTER BSE 32 te ono struji zajedno sa radnom tvari. Ako razlika tlaka ulja padne ispod određene granice, diferencijalni presostat isključuje sustav budući da prati razliku tlaka. Ulje se skuplja u separatoru ulja te

se tada natrag vraća u kompresor. Za kontrolu njegove razine, služi pokazno staklo koje je ugrađeno na karteru kompresora [10].



Slika 14. Kompresor

Pare radne tvari prije nego uđu u sam kompresor imaju funkciju hlađenja elektromotora. Kada je tijelo kompresora hladno, postoji opasnost od otapanja radnog medija u mazivom ulju.

### 3.4. Ostala oprema

#### 3.4.1. Spremnik ukapljene radne tvari

Služi za prihvatanje ukapljene radne tvari iz kondenzatora, čitavog sustava ili pak akumulaciju radne tvari za trenutačne potrebe isparivača. Također, može poslužiti kao pothlađivač radne tvari. Volumen spremnika je 7,8 litara.

### 3.4.2. Filter sušač

Služi za neutralizaciju vlage u sustavu i filtriranje nečistoća. Vlaga i nečistoće skraćuju životni vijek trajanja i to na način da [11]:

- korodiraju metalni elementi
- blokiraju prigušne ventile zbog stvaranja leda
- razgrađuju ulje
- kemijski razaraju izolaciju u hermetičkim ili polu – hermetičkim kompresorima

Filter sušač se treba zamijeniti ako:

- sadržaj vlage u sustavu prevelik
- pad tlaka kroz filter prevelik
- vrši zamjena glavnih dijelova sustava
- uvijek pri otvaranju sustava

### 3.4.3. Kontrolno staklo

Kontrolno staklo služi za pokazivanje stanja radne tvari te se nalazi u sustavu ispred ili iza filter sušača. Ovisno o sadržaju vlage u sustavu dolazi do promjene boje indikatora vlage te indikator može pokazivati[11]:

- zelena boja – vlage u sustavu nema
- žuta boja – vlaga je prisutna u sustavu
- smeđa boja – postoji prljaviština u sustavu
- čista para – nedostaje radne tvari u sustavi, moguće začepljenje itd.
- kapljevina i mjehurići – nedostaje radne tvari u sustavu, djelomično začepljenje itd.

### **3.4.4. Regulator kapaciteta - KVC**

Regulator kapaciteta služi tome da se rashladni učin kompresora prilagodi učinu isparivača, tako da se dovodi zamjenski kapacitet u obliku vrućeg, odnosno hladnog plina. Nalazi se u obilaznom vodu između usisne i tlačne strane. Ovakvim regulatorom se sprječava stalno uključivanje i gašenje kompresora te se tako produžuje vijek njegovog trajanja [12].

### **3.4.5. Regulator tlaka isparivanja - KVP**


Ima ulogu da održava konstantni tlak koji je povezan sa svojom temperaturom isparavanja. Također, štiti sustav od preniskih tlakova isparavanja tako što se zatvara kada tlak padne ispod dozvoljene vrijednosti. Smješten je u usisni vod odmah iza isparivača [13].

## **3.5. Regulacija sustava i ostala oprema**

Regulacija rashladnog sustava je temperaturna. Nakon što se u rashladnoj komori postigne željena temperatura hlađenja, termostat reagira te prekida strujni krug magnetnog ventila(EVR6) koji se zatvara te prestaje dotjecanje radne tvari u isparivač. Kompressor i dalje radi tako dugo dok tlak na usisu u kompressor ne padne ispod minimalne granice. Tada presostat niskog tlaka (KP1) prekida strujni krug elektromagnetne sklopke kompressora i hlađenje prestaje. Nakon što temperatura u hladionici poraste na maksimalnu gornju vrijednost, termostat uključuje strujni krug elektromagnetskog ventila koji se otvara, radna tvar ponovno dotječe u isparivač, a tlak u njemu počinje raste. Tada presostat niskog tlaka uključuje sklopku elektromotora kompressora i hlađenje se nastavlja [4].

Rashladni sustav je uz presostat niskog tlaka, opremljen i presostatom visokog tlaka (KP5) koji otvara prekidač kada tlak u kondenzatoru premaši najviši dopušteni tlak. Nakon toga se prekida napajanje strujnih krugova i sustav se automatski zaustavlja.

### 3.6. Shema mjerne linije

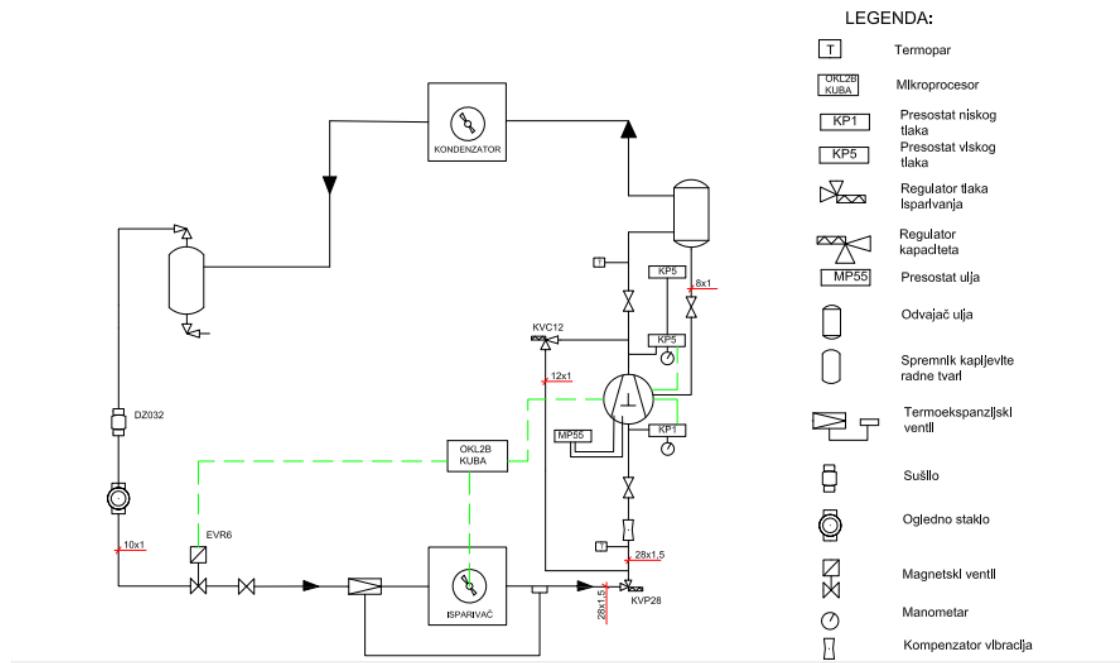

Slika 15. Shema mjerne linije

#### 4. PRORAČUNSKA USPOREDdba ZAMJENSKIH RADNIH TVARI S R-404A

U ovom proračunu cilj je usporediti R-404A sa R-407F i R-449A, tvarima koje se trenutno mogu nabaviti kao zamjena za R-404A. Proračun se provodi tako da se traži ravnotežna točka između isparivača i kondenzacijske jedinice. To se radi tako što se iterira temperatura isparavanja za pretpostavljenu temperaturu kondenzacije, pregrijanja i pothlađenja te se za nju izračuna učin kompresora. Nakon toga, za tu se temperaturu isparavanja pronađe izlazna temperatura zraka iz isparivača te se ide u proračun isparivača. Rashladni učin koji se dobije u početku i koji je zapravo iterirani pošto ovisi o temperaturi isparavanja, se na kraju mora poklopiti sa dobivenim učinom koji je dobiven preko koeficijenta prolaza topline. Kada se ta dva učina poklope, možemo reći da pri toj dobivenoj temperaturi isparavanja, isparivač, kompresor i kondenzator rade u ravnoteži. Podaci o dobavi ventilatora i vanjskoj površini izmjene topline uzeti su iz kataloga proizvođača [9].

Tablica 2. Ulagani parametri za kompresor i isparivač

Dobava kompresora(očitano sa pločice kompresora), $q_{vRT}$	18,6 m <sup>3</sup> /h
Temperatura ulaza zraka u isparivač, $\vartheta_{a1}$	+4°C
Dobava ventilatora(isparivač), $q_{va}$	4890 m <sup>3</sup> /h
Vanjska površina izmjene topline, $A_v$	25,2 m <sup>2</sup>
Temperatura kondenzacije, $\vartheta_k$	38,9°C
Gustoća radne tvari na ulazu u kompresor, $\rho_1$	22,83 kg/m <sup>3</sup>
Entalpija na izlazu iz isparivača, $h_1$	371100 J/kg
Entalpija na ulazu u isparivač, $h_4$	254600 J/kg
Tlok zasićenja na ulazu u isparivač, $p_{s1}$	8,13 mbar
Plinska konstanta za zrak, $R$	287,04 J/(kgK)
Tlok okoline, $p_{amb}$	1 bar
Faktor za rashladne kompresore, $k$	0,068
Tlok na usisu, $p_1$	4,77 bar
Tlok na ispuhu, $p_2$	17,76 bar
Faktor otpora na strani zraka, $R_0: 0,0005 \text{ m}^2\text{K/W}$	0,0005 m <sup>2</sup> K/W
Debljina stijenke, $\delta_t$	0,001 m
Toplinska provodnost bakrene cijevi, $\lambda_t$	370 W/mK

Tablica 3. Konstrukcijski parametri isparivača

Vanjski promjer cijevi, $d_v$	12 mm
Unutarnji promjer cijevi, $d_u$	10 mm
Broj redova cijevi, $i_r$	6
Broj cijevi u redu, $i_l$	12
Broj ulaznih cijevi, $i_{in}$	4
Razmak između cijevi, $s_1=s_2$ :	50 mm
Debljina rebara, $f_t$	0,5 mm
Razmak između rebara, $s_f$	12 mm

Vrijednosti točaka temperatura, tlakova, entalpija i gustoća procesa, dobivene su iz programa Coolselector2. Proračun zrakom hlađenog isparivača rađen je prema knjizi Rista Ciconkova [14].

- vanjska površina cijevi između rebara za 1 m otrebene cijevi:

$$A_m = \pi \cdot d_e \cdot (1 - f_t / s_f) = 0,036 \text{ m}^2/\text{m} \quad (1)$$

- površina rebara za 1 m otrebene cijevi:

$$A_f = 2 \cdot (s_1 \cdot s_2 - \pi \cdot d_e^2 / 4) / s_f = 0,4 \text{ m}^2 \quad (2)$$

- vanjska površina za izmjenu topline po 1 m:

$$A_{e1} = A_m + A_f = 0,43 \text{ m}^2/\text{m} \quad (3)$$

- unutarnja površina za izmjenu topline po 1 m:

$$A_{i1} = \pi \cdot d_i = 0,031 \text{ m}^2/\text{m} \quad (4)$$

- omjer između vanjske i unutarnje površine:

$$\beta = A_{e1} / A_{i1} = 13,82 \quad (5)$$

- visina izmjenjivača:

$$H = i_t \cdot s_1 = 0,6 \text{ m} \quad (6)$$

- dubina izmjenjivača:

$$L = i_r \cdot s_2 = 0,3 \text{ m} \quad (7)$$

#### 4.1. Proračun radne tvari R-404

Za temperaturu isparavanja  $\vartheta_e = -7,42^\circ\text{C}$ , temperaturu kondenzacije  $\vartheta_k = 38,9^\circ\text{C}$ , pregrijanje od 10K te pothlađenje 2K izračunati su gubitci i rashladni učin kompresora.

Gubitci kompresora [15]:

- gubitak propuštanja  $\lambda_{prop}$ : 0,98
- gubitak radi izmjene topline:

$$\lambda_{toplina} = 1 - k \cdot (p_2/p_1 - 1) = 0,81 \quad (8)$$

- gubitak radi usisavanja:

$$\lambda_{usis} = \frac{(p_1 - \Delta p_1)}{p_1} - C \cdot \left( \left( \frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{1}{1.4}} - \frac{p_1 - \Delta p_1}{p_1} \right) = 0,91 \quad (9)$$

- ukupni gubitci:

$$\lambda = \lambda_{prop} \cdot \lambda_{usis} \cdot \lambda_{toplina} = 0,72 \quad (10)$$

- maseni protok radne tvari:

$$q_{mRT} = q_{vRT} \cdot \rho_1 \cdot \lambda = 0,085 \text{ kg/s} \quad (11)$$

- **rashladni učin kompresora:**

$$\Phi_k = q_{mRT} \cdot (h_1 - h_4) = 9947,78 \text{ W} \quad (12)$$

Sada se iz poznatog učina kompresora može izračunati temperatura zraka na izlazu iz isparivača. Svojstva su očitana za temperaturu od  $3,78^\circ\text{C}$  (vidljivo na dnu stranice).

specifični toplinski kapacitet zraka,  $c_{pz}$ : 1005,3 J/kg

gustoća zraka,  $\rho_z$ : 1,25 kg/m<sup>3</sup>

$$\vartheta_{a2} = \frac{-\phi_k}{c_{pz} \cdot q_{vz}} + \vartheta_{a1} = -1,8^\circ\text{C} \quad (13)$$

Nakon što je poznata i temperatura na izlazu, može se krenuti sa proračunom isparivača.

Tablica 4. Temperature zraka i radne tvari isparivača

Ulazna temperatura zraka, $\vartheta_{a1}$	+4°C
Izlazna temperatura zraka, $\vartheta_{a2}$	-1,8°C
Temperatura isparavanja, $\vartheta_e$	-7,42°C
Temperatura suhozasićene pare, $\vartheta_{szp}$	-7,2°C

Prema katalogu proizvođača, proračun njihovih isparivača se provodi prema EN 328. Prema toj normi, ne računa se sa srednjom logaritamskom temperaturnom razlikom, već sa razlikom između ulazne temperature zraka i temperature suhozasićene pare. Radi toga i ovdje je proračun proveden sa tom razlikom. Temperatura kondenzacije se računa kao srednja temperatura između temperature rošenja i vrenja dok se temperatura isparavanja uzima kao srednja temperatura temperature ulaska u isparivač i temperature rošenja.

$$\vartheta_m = \vartheta_{a1} - \vartheta_{szp} = 11,2°C \quad (14)$$

- srednja temperatura zraka:

$$\vartheta_{mz} = \vartheta_e + \vartheta_m = 3,78°C \quad (15)$$

Tablica 5. Svojstva zraka za +3,78°C [16]

Specifični toplinski kapacitet zraka, $c_{pa}$	1005,3 J/kg
Gustoća zraka, $\rho_a$	1,25kg/m <sup>3</sup>
Toplinska provodnost, $\lambda_a$	0,024 W/mK
Kinematicka viskoznost, $v_a$	1,39·10 <sup>-5</sup> m <sup>2</sup> /s

Na strani zraka je obavezno u proračun uključiti i vlagu. U katalogu isparivača navedeno je da je su isparivači proračunati u području između 85% i 95% relativne vlage, te je iz tog razloga ovdje uzeta relativna vlažnost  $\varphi = 88\%$ .

- udio vlage za  $\vartheta_{a1} = 4°C$ :

$$x_1 = 0,622 \cdot \frac{\varphi \cdot p_{s1}}{1 - \varphi \cdot p_{s1}} = 0,0045 \text{ kg/kg} \quad (16)$$

- entalpija na ulazu zraka u isparivač:

$$h_{a1} = 1005 \cdot \vartheta_{a1} + x_1 \cdot (2500 \cdot 10^3 + 1930 \cdot \vartheta_{a1}) = 15258,47 \text{ kJ/kg} \quad (17)$$

- specifični volumen zraka na ulazu u isparivač:

$$v_1 = \frac{R \cdot (273,15 + \vartheta_{a1})}{p_{amb}} 1,6078 \cdot x_1 = 0,8 \text{ m}^3/\text{kg} \quad (18)$$

### Prijenos topline na strani radne tvari( u cijevima)

- brzina mase radne tvari u cijevima:

$$G = \frac{q_{mRT}}{i_{in} \cdot \pi \cdot d_i^2 / 4} = 271,94 \text{ kg/m}^2\text{s} \quad (19)$$

Da bi izračunali koeficijent prijelaza topline na strani radne tvari, potrebno je u sljedećoj jednadžbi prvo izračunati rashladni učin,  $q_i$ . Taj učin će se mijenjati ovisno o iteriranoj temperaturi isparavanja. Kada nam se izračunati učin iz sljedeće jednadžbe poklopi sa učinom izračunatim na kraju proračuna, iteracija se završava. Koeficijent prolaza topline bit će sveden na unutrašnju stranu cijevi.

- unutrašnja površina prijelaza topline:

$$A_i = \frac{Av}{\beta} = 1,82 \text{ m}^2 \quad (20)$$

- specifični rashladni učin:

$$q_i = \frac{\Phi_k}{A_i} = 5455,35 \text{ W/m}^2 \quad (21)$$

- koeficijent prijenosa topline na strani radne tvari, uz faktor C=0,1655:

$$\alpha_{RT} = C \cdot \frac{G^{0,1} \cdot q_i^{0,7}}{d_i^{0,5}} = 1196,8 \text{ W/m}^2\text{K} \quad (22)$$

- otpor prijenosu topline zbog materijala:

$$R_t = \frac{\delta_t}{\lambda_t} = 2,7 \cdot 10^{-6} \quad (23)$$

- srednji promjer cijevi:

$$d_m = \frac{d_i + d_e}{2} = 0,011 \text{ m} \quad (24)$$

- temperatura stijenke:

faktor otpora na strani radne tvari,  $R_i=0$

$$\vartheta_s = \vartheta_e + \left( \frac{1}{\alpha_{RT}} + R_i + R_t \cdot \frac{d_i}{d_m} + R_0 \cdot \frac{1}{\beta} \right) \cdot q_i = -2,65 \text{ } ^\circ\text{C} \quad (25)$$

sadržaj vlage za  $t_s$   $x_s$  [15]: 3,0375 g/kg

- sadržaj vlage izlaznog zraka iz isparivača:

$$x_2 = x_1 - \frac{(x_1 - x_s) \cdot (\vartheta_1 - \vartheta_2)}{(\vartheta_1 - \vartheta_s)} = 0,0032 \text{ kg/kg} \quad (26)$$

- entalpija izlaznog zraka iz isparivača:

$$h_{a2} = 1005 \cdot \vartheta_2 + x_2 \cdot (2500 \cdot 10^3 + 1930 \cdot \vartheta_2) = 6295,59 \text{ J/kg} \quad (27)$$

- ukupna duljina cijevi:

$$L_{ov} = \frac{A_i}{A_{i1}} = 58,07 \text{ m} \quad (28)$$

- duljina cijevi u jednom redu:

$$L_1 = \frac{L_{ov}}{i_r} = 9,68 \text{ m} \quad (29)$$

### Prijenos topline na strani zraka(oko cijevi)

Tablica 6. Faktori vezani za raspored cijevi [14]

Faktor C	0,105
Eksponent, n	0,72
Faktor $C_r$	1
Faktor $C_s$	1

- najmanja površina u presjeku(između cijevi i rebra):

$$A_z = L_1 \cdot (s_1 - d_e) \cdot \left( 1 - \frac{f_t}{s_f} \right) = 0,035 \text{ m}^2 \quad (30)$$

- brzina u najmanjem presjeku:

$$w = \frac{q_{vz}}{A_z} = 3,85 \text{ m/s} \quad (31)$$

- ekvivalentni promjer:

$$d_{ekv} = 2 \frac{(s_1 - d_e)(s_f - f_t)}{(s_1 - d_e + s_f - f_t)} = 0,018 \text{ m} \quad (32)$$

- Reynoldsov broj:

$$Re = \frac{w \cdot d_e}{\nu_a} = 4907,486 \quad (33)$$

- visina rebra:

$$h = \frac{s_1 - d_e}{2} = 0,019 \text{ m} \quad (34)$$

- Nusseltov broj:

$$Nu = C \cdot C_r \cdot C_s \cdot \left(\frac{d_e}{s_f}\right)^{-0,54} \cdot \left(\frac{h}{s_f}\right)^{-0,14} \cdot Re^n = 44,74 \quad (35)$$

- koeficijent prijenosa topline na strani zraka:

$$\alpha_a = \frac{Nu \cdot \lambda_z}{d_{ekv}} = 61,73 \text{ W/(m}^2\text{K}) \quad (36)$$

Budući da je  $x_1 > x_2$ , vanjska površina cijevi je mokra, odnosno dolazi do kondenzacije. Zbog toga, efekt prijelaza topline je pojačan te se to uzima u obzir koefcijentom  $\xi_w$ .

- koeficijent  $\xi_w$ :

$$\xi_w = 1 + 2500 \frac{(x_1 - x_s)}{(\vartheta_{a1} - \vartheta_s)} = 1,53 \quad (37)$$

- koeficijent prijenosa topline na strani zraka uvećan sa  $\xi_w$ :

$$\alpha_{aw} = \xi_w \cdot \alpha_a = 94,65 \text{ W/(m}^2\text{K}) \quad (38)$$

Sada je još potrebno izračunati koeficijent prijenosa topline koji se odnosi na unutrašnji promjer cijevi prema formuli:

$$\alpha_{ai} = \alpha_{ai} \cdot (A_f \cdot E \cdot C_k + A_{mt}) / A_{i1} \quad (39)$$

toplinska provodnost orebrenja(aluminij),  $\lambda_f$ : 209 W/(mK)

- pomoćne veličine:

$$m_f = \sqrt{\frac{2 \cdot \alpha_{aw}}{f_t \cdot \lambda_f}} = 42,56 \text{ 1/m} \quad (40)$$

$$A_f = s_1 = 50 \text{ mm}$$

$$B_f = s_2 = 50 \text{ mm}$$

$$\rho_f = 1,28 \cdot \left(\frac{B_f}{d_e}\right) \cdot \sqrt{\frac{A_f}{B_f} - 0,2} = 4,77 \quad (41)$$

$$h_f = 0,5 \cdot d_e \cdot (\rho_f - 1) \cdot (1 + 0,35 \cdot \ln(\rho_f)) = 0,035 \text{ m} \quad (42)$$

- učinkovitost orebrenja:

$$E = \frac{th(m_f \cdot h_f)}{m_f \cdot h_f} = 0,61 \quad (43)$$

- koeficijent prijenosa topline sveden na unutrašnju stranu cijevi:

$$\alpha_{ai} = \alpha_{ai} \cdot (A_f \cdot E \cdot C_k + A_{mt}) / A_{i1} = 836,12 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$

- **koeficijent prolaza topline sveden na unutrašnju stranu cijevi:**

$$k_i = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_{ai}} + R_0 \cdot \frac{1}{\beta} + R_t \cdot \frac{d_i}{dm} + R_i + \frac{1}{\alpha_{RT}}} = 483,04 \text{ W/(m}^2\text{K}) \quad (44)$$

- rashladni učin:

$$q_i = k_i \cdot \Delta \vartheta_m = 5410,1 \text{ W/m}^2 \approx 5455,35 \text{ W/m}^2 \quad (45)$$

Budući da je izračunati rashladni učin praktično isti rashladni učin sa kojim se ušlo u proračun, zaključujemo da je prepostavljena temperatura ispravna te da se pri toj temperaturi postiže ravnotežna točka.

Uz rad isparivača i kompresora, možemo provjeriti još i učin kondenzatora. Na početku ovog proračuna je prepostavljena temperatura kondenzacije od 38,9°C.

U slučaju kondenzacijske jedinice nemamo podatak iz kataloga o površini kondenzatora, no imamo podatke koji nas mogu dovesti do umnoška  $k \cdot A$  [10]. Budući da površina ostaje ista za sve radne tvari, taj će umnožak biti dovoljan za ocjenu rada kondenzatora za različite radne tvari.

Pošto podaci o pregrijanju i pothlađenju nisu navedeni u katalogu, u drugim Bitzer katalozima pronađeno je da se proračunava po normi EN 13215 po kojoj se uzima pregrijanje od 10 K, dok pothlađenje nije navedeno. Pothlađenje je ovdje uzeto 2 K.

Tablica 7. Podaci o kondenzacijskoj jedinici LH 64/2U-3.2Y

Ulazna temperatura zraka u kondenzator, $\vartheta_{c1}$	27°C
Temperatura isparavanja, $\vartheta_e$	-10°C
Pregrijanje	10 K
Pothlađenje	2 K
Učin kompresora, $\Phi_k$	10400 W
Potrebna snaga kompresora, $P_k$	4300 W
Dobava ventilatora, $q_{vz}$	3890 m³/h
Temperatura kondenzacije, $\vartheta_k$ :	43,6 °C
Maseni protok radne tvari, $q_{mRT}$ :	0,097 kg/s
Entalpija na ulazu kondenzator, $h_2$ :	413800 J/kg
Entalpija na izlazu iz kondenzatora, $h_3$	262400 J/kg

- učin kondenzatora:

$$\Phi_{kond} = \Phi_k + P_k = 14700 \text{ W} \quad (46)$$

Budući da je nepoznata temperatura kondenzacije u katalogu, prepostavljamo ju. Tu nam ponovo olakšava CoolSelector2, u kojem za zadane temperature isparavanja, kondenzacije te pregrijanja i pothlađenja dobivamo iznose entalpija u točkama procesa. Mijenanjem temperature kondenzacije, uz zadan učinak kondenzatora, tražimo učinak isparivača od 10,4 kW. Kada postavljena temperatura kondenzacije odgovara tom učinu isparivača, zaustavljamo iteraciju.

Temperatura kondenzacije od  $43,6^{\circ}\text{C}$  daje traženi učin isparivača. Sada možemo prvo izračunati temperaturu zraka na izlazu iz kondenzatora, a nakon toga srednju logaritamsku temepeaturu. Na kraju računamo umnožak  $k \cdot A$  iz jednadžbe  $\Phi_{\text{kond}} = k \cdot A \cdot \Delta\vartheta_{mk}$ .

- temperatura zraka na izlazu iz kondenzatora:

$$\vartheta_{c2} = \frac{\phi_{kond}}{\rho_a \cdot C_{pa} \cdot q_{vz}} + \vartheta_{c1} = 37,77^{\circ}\text{C} \quad (47)$$

Svojstva zraka su ovdje radi mali promjene gustoće i specifičnog toplinskog kapaciteta ista kao i kod proračuna isparivača.

- srednja logaritamska temperatuta:

$$\Delta\vartheta_{mk} = \frac{\vartheta_{c2} - \vartheta_{c1}}{\ln(\frac{\vartheta_k - \vartheta_{c1}}{\vartheta_k - \vartheta_{c2}})} = 10,3^{\circ}\text{C} \quad (48)$$

- umnožak  $k \cdot A$ :

$$k \cdot A = \frac{\phi_{kond}}{\Delta\vartheta_{mk}} = 1427,75 \text{ W/K} \quad (49)$$

Budući da se koeficijent prolaza topline ne mijenja puno sa promjenom temperatura isparavanja i kondenzacije, umnožak  $k \cdot A$  dobiven iz kataloga će se koristiti za izračun temperature kondenzacije u ovom radu.

entalpija na izlazu iz kompresora,  $h_2: 409500 \text{ J/kg}$

- potrebna snaga kompresora:

$$P_k = q_{mRT} \cdot (h_2 - h_1) = 3278,92 \text{ W} \quad (50)$$

- učin kondenzatora:

$$\Phi_{\text{kond}} = \Phi_k + P_k = 13226,7 \text{ W}$$

temperatura zraka na ulazu u kondenzator,  $\vartheta_{c1}$ (odabrano):  $24^{\circ}\text{C}$

- temperatura zraka na izlazu iz kondenzatora:

$$\vartheta_{c2} = \frac{\phi_{kond}}{\rho_a \cdot c_{pa} \cdot q_{vz}} + \vartheta_{c1} = 33,69^{\circ}\text{C}$$

- srednja logaritamska temperaturna razlika:

$$\Delta\vartheta_{mk} = \frac{\phi_{kond}}{k \cdot A} = 9,26^{\circ}\text{C}$$

- temperatura kondenzacije se izračuna iz formule za srednju logaritamsku temperaturu:

$$\Delta\vartheta_{mk} = \frac{\vartheta_{c2} - \vartheta_{c1}}{\ln(\frac{\vartheta_k - \vartheta_{c1}}{\vartheta_k - \vartheta_{c2}})} \rightarrow \vartheta_k = 38,9^{\circ}\text{C} = 38,9^{\circ}\text{C}$$

Izračunata temperatura kondenzacije je ista kao prepostavljenih  $38,9^{\circ}\text{C}$  te se tu iteracija zaustavlja.

Na kraju možemo izračunati faktor hlađenja.

- faktor hlađenja:

$$\epsilon = \frac{\phi_k}{P_k} = 3,03 \quad (51)$$

## 4.2. Usporedba rezultata proračuna

Proračun R-407F i R-449A je proveden na isti način kao i za R-404A. Kroz proračun su korišteni isti koeficijenti i parametri budući da za R-407F i R-449A ti koeficijenti posebno nisu navedeni. Kod proračuna kondenzatora,  $k \cdot A$  se drži konstantnim za sve radne tvari jer kao što je vidljivo iz proračuna isparivača,  $k \cdot A$  se promijenio za oko 2%. Zbog tako malog odstupanja, prihvatljivo je računati s konstantnim umnoškom.

U sljedećim tablicama prikazani su svi rezultati koji su bitni za usporedbu radnih tvari R-404A, R-407F i R-449A.

Tablica 8. Usporedba rezultata proračuna

Rezultati proračuna	R-404A	R-407F	R-449A
Učin isparivača, $\Phi_k$	9947,78 W	9547,37 W	9268,13 W
Snaga kompresora, $P_k$	3278,92 W	3070 W	2948,68 W
Učin kondenzatora, $\Phi_{kond}$	13226,7 W	12617,37 W	12216,8 W
Maseni protok, $q_{mRT}$	0,085 kg/s	0,056 kg/s	0,06 kg/s
Koeficijent prolaza topline, $k_i$	483,04 W/(m <sup>2</sup> K)	479,31 W/(m <sup>2</sup> K)	468,56 W/(m <sup>2</sup> K)
$k \cdot A$ (kondenzator)	1427,749 W/K	1427,749 W/K	1427,749 W/K
Faktor hlađenja, $\epsilon$	3,03	3,12	3,14
Gustoća radne tvari na ulazu u kompresor, $\rho_1$	22,83 kg/m <sup>3</sup>	15,95 kg/m <sup>3</sup>	16,82 kg/m <sup>3</sup>

Iz tablice je vidljivo da najveći faktor hlađenja ima R-449A, a slijede ju R-407F pa R-404A. Razlika je oko 3%. Ovo znači da je pri istim uvjetima rada najmanje električne energije potrebno da se ostvari rashladni učin isparivača za R-449A. To smanjenje iznosi oko 10% za R-449A te oko 7% za R-407F. Iako najveći učin postiže R-404A, za njegovo postizanje je potrebno i najviše električne energije.

Gustoća kao i maseni protok R-404A je viši od zamjenskih tvari. Maseni protok kod zamjenskih tvari je niži za oko 30% te je posljedica veće razlike entalpija na isparivaču,  $h_1 - h_4$ . Tako će punjenje uređaja biti najmanje sa radnom tvari R-407F. Veća gustoća kapljevine zamjenskih radnih tvari dovodi do smanjenja brzine strujanja u kapljevinskom vodu te bi tu trebalo provesti provjeru cjevovoda s kapljevinske strane. Manji protok zamjenskih radnih tvari dovodi do podopterećenja termoekspanzijskog ventila te je tako upitna njegova regulacijska funkcija.

Koeficijent prolaza topline najveći je kod R-404A, dok je kod zamjenskih tvari neznatno manji. To je posljedica nižeg tlaka isparavanja i manje gustoće pare na ulazu u kompresor kod zamjenskih tvari, čime je manji koeficijent prijenosa topline, a time i koeficijent prolaza topline.

Tablica 9. Temperature radnih tvari

TEMPERATURE	R-404A	R-407F	R-449A
Temperatura isparavanja, $\vartheta_e$	-7,58°C	-9,1°C	-7,49°C
Temperatura kondenzacije, $\vartheta_k$	38,9°C	38,1°C	37,8°C
Temperatura zraka na izlazu iz isparivača, $\vartheta_{a2}$	-1,8°C	-1,56°C	-1,4°C
Temperatura zraka na izlazu iz kondenzatora, $\vartheta_{c2}$	33,69°C	33,76°C	32,95°C
Klizanje temperature	0,4 K	4,2 K	4,18 K
Temperatura suhozasićene pare, $\vartheta_{szp}$	-7,2°C	-7°C	-6,8°C
Temperatura na ulazu u kompresor, $\vartheta_1$	2,8°C	3°C	3,2°C
Temperatura na kraju kompresije, $\vartheta_2$	61,7°C	79,1°C	73,8°C

Temperatura isparavanja najniža je kod R-407F. Niže temperature isparavanja mogu dovesti do većeg odvlaživanja zraka, gubitka vlage iz hlađene robe, povećanje toplinskog opterećenja te ukupnog smanjenja učinkovitosti sustava. Temperatura na ulazu u kompresor viša je kod zamjenskih radnih tvari zbog temperaturnog klizanja, koje je jače izraženo, odnosno, a kod R-404A je neznatno. Temperaturno klizanje također dovodi do smanjenog učinka kompresora, zbog smanjenje „logaritamske“ temperature. Mogu se uočiti i više temperature na kraju kompresije kod zamjenskih tvari, a to je posljedica prvobitno višeg kompresijskog omjera. Visoke temperature mogu dovesti do zapaljivanja ulja i gareži te je ovo najveći problem ovih zamjenskih radnih tvari. Bitno je i odstupanje temperature kondenzacije. Ona je najviša kod R-404A dok je najniža kod R-449A, i to za 1,1 °C. Upravo su sve ove razlike veoma bitne jer se vidi da će sa različitim radnim tvarima, sustav raditi potpuno drugačije. Svaka radna tvar pri ravnotežnim uvjetima rada uvjetuje vlastiti učin, temperaturu isparavanja, temperaturu kondenzacije, kao i sve ostale navedene vrijednosti.

Tablica 10. Tlakovi radnih tvari

TLAKOVI	R-404A	R-407F	R-449A
Tlak isparavanja, p <sub>1</sub>	4,77 bar	4,056 bar	4,02 bar
Tlak kondenzacije, p <sub>2</sub>	17,76 bar	17,35 bar	16,57 bar
Omjer kompresije	3,72	4,28	4,12

R449-A radi sa najnižim tlakom isparavanja, a slijede ju R-407F i R-404A. Omjer kompresije je najviši kod R-407F, a najniži kod R-404A. Visoki kompresijski omjeri dovode do povećane potrošnje električne energije.

## 5. POSTUPAK ZAMJENE RADNE TVARI

Zamjena radne tvari podrazumijeva promjenu radne tvari i/ili ulja u postojećim rashladnim sustavima. Pri toj zamjeni prema [18] treba, između ostalog, obratiti pozornost na kompatibilnost radne tvari i brtvi te na podešenje komponenti poput termoekspanzijskog ventila (pregrijanje). Kod zamjena radnih tvari sličnih kemijskih svojstava, pri čemu se koristi isti tip ulja, promjena radne tvari neće uzrokovati promijenu svojstva materijala brtve. S druge strane, ako su kemijska svojstva radnih tvari različita, a koristi se isti tip ulja, zamjena radnih tvari može dovesti do degradacije i bubrenja brtvi.

Postupak zamjene:

1. Prvo je potrebno provjeriti radne parametre sa postojećom radnom tvari. To podrazumijeva mjerjenje tlakova i temperaturne naponi i stuje izvora napajanja. Također, potrebno je provjeriti protok radne tvari prema isparivaču kroz svaku cijev u razdjelniku kapljevine.
2. Sada je potrebno ukloniti radnu tvar s visokotlačne strane sustava kroz priključak ili ventil u kapljevinskoj cijevi. Nakon što je radna tvar spremljena u bocu za recikliranje, treba zabilježiti masu radne tvari.
3. Treći korak je uklanjanje ulja iz kompresora te uklanjanje brtvi u usisnom i tlačnom priključku. Potrebno je provjeriti sadržaj kiselina u ulju pomoću kiselinskog testa te nakon toga ugraditi novi filter-sušač. Zbog zaostatka ulja u sustavu, bit će ga potrebno ponovo promijeniti za nekoliko dana.
4. Odabratи POE ulje te ga dodati u sustav u iskustvenoj količini ili dok se na nivokaznom staklu ne pojavi tražena razina ulja. Ako je prevelika količina ulja u sustavu može se oštetiti klip kompresora te smanjiti učinkovitost isparivača.
5. Ako je potrebno, treba zamijeniti termoekspanzijski ventil. Treba provjeriti rad tog ventila zbog mogućeg većeg pregrijanja za istu razinu zategnutosti opruge. Uz to, upitna je regulacijska funkcija ventila ako je ventil podopterećen kod djelomičnog opterećenja. To se dešava zbog manjeg protoka zamjenskih radnih tvari.
6. Zrak i vлага u sustavu smanjuju vijek trajanja komponenti, povisuju tlak kondenzacije te uzrokuju visoke temperature na kraju kompresije. Ulje i vлага

zajedno mogu dovesti do nastanka kiselina te tako mogu oštetiti bakrene cijevi i elektromotor kompresora. Zbog svega nabrojanog, potrebno je izvršiti vakumiranje pomoću spajanja vakuum pumpe na nisko ili visokotlačnu stranu kompresora. Pri tome se tlak u rashladnom sustavu postavlja na 0,67 mbar. Ako se tlak u sustavu iznenada povisi, sustav propušta, te se mjesto propuštanja treba sanirati te ponoviti postupak vakumiranja.

7. Potrebno je napuniti sustav zamjenskom radnom tvari u kapljivoj fazi. Punjenje mora odgovarati nominalnoj količini radne tvari u sustavu.
8. Sustav je potrebno pokrenuti. Nakon stabiliziranja sustava postupno se dodaje radna tvar te se podese presostati tlakova i potrebno pregrijanje. Također, potrebno je promijeniti oznake starog radnog medija sa novim.

## 6. ZAKLJUČAK

Cilj ovog rada je bio istražiti komercijalno područje zamjenskih radnih tvari za R-404A te provesti proračunsku usporedbu odabranih radnih tvari. Radne tvari koje su odabrane su R-407F i R-449A kao jedne od najpopularnijih zamjenskih radnih tvari te iz razloga njihove dostupnosti na hrvatskom tržištu.

Prvo je proveden proračun isparivača, kompresora i kondenzatora za R-404A uzimajući u obzir upravo parametre ovih aparata koji se nalazi u mjernom laboratoriju na fakultetu. Da bi mogli usporediti zamjenske radne tvari s R-404A, bilo je potrebno provesti proračun isparivača, kompresora i kondenzatora.

Iz proračuna se vidi da su R-407F i R-449A dobra zamjena za R-404A sa stajališta termodinamičke učinkovitosti. To proizlazi iz faktora hlađenja koji je viši oko 3% te smanjenog masenog protoka za oko 30%. Ovo znači da će potrošnja električne energije biti niža kod zamjenskih radnih tvari.

Najveći problem zamjenskih radnih tvari je visoka temperatura na izlazu iz kompresora koje mogu dovesti do zapaljenja ulja i pojavu gareži u kompresoru, što može dovesti do oštećenja sustava. Da bi se to izbjeglo, potrebno je na presostatu visokog i niskog tlaka podesiti dozvoljeno područje rada, odnosno tako ograničiti visoke temperature kondenzacije. Pri retrofitu svakako bi trebalo promijeniti brtve, filter sušač te ulje kompresora zbog mogućeg zagađenja sustava te smanjenja njegovog propuštanja. Također, potrebno je provjeriti rad termoekspanzijskog ventila i njegovog pregrijanja te provjeriti njegovu regulacijsku funkciju ako je podopterećen zbog djelomičnog opterećenja zamjenskih tvari. Temperaturno klizanje je također jedan od problema zamjenskih radnih tvari pošto je puno više izraženo nego kod R404-A te iznosi oko 4 K. Ono utječe na povećanje učina isparivača i na smanjenje učina kondenzatora.

Konačno, R-407F i R-449A mogu se koristiti i biti dobra zamjena za R-404A iako treba obratiti pozornost na već spomenute probleme ovih tvari. Također, ove tvari imaju niži GWP broj od R-404A što ih čini prihvatljivim sa stajališta zaštite okoliša. No, što se tiče dugoročnog rješenja, sve trenutne tvari su kratkoročne zamjene. U budućnosti će se sve više težiti prema zamjeni sa prirodnim radnim tvarima kao što su R-744, R-290, R-717, koje trebaju predstavljati dugoročno rješenje za sustave hlađenja.


## 7. LITERATURA

- [1] Whitman, B., Johnson B., Tomczyk J., Silberstein E.: Refrigeration & Air Conditioning Technology, Delmar Cengage Learning, USA, 2009.
- [2] Uzbašić, I.: Pregled alternativnih radnih tvari i usporedba s postojećim rashladnim sustavima koji koriste R404A kao radnu tvar, Danfoss d.o.o., rashladna tehnika i klimatizacija, 2017.
- [3] Tadić, M.: Termodinamika, Tehničko veleučilište, Strojarski odjel, 2014.
- [4] Pavković, B., Božunović, A.: Tehnika hlađenja, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- [5] Pavković, B.: Refrigerants – Part 1: Properties and air-conditioning applications, REHVA Journal, 2013., 5, 7-11.
- [6] Honeywell: Solution of Choice for Supermarket and Coldstore Refrigeration, 2014.  
<<https://www.honeywell-refrigerants.com/europe/wp-content/uploads/2014/02/Performax-LT-4pp-130204-low-res.pdf>>. Pristupljeno 1.2.2018.
- [7] Tecumseh: Guidelines for using R449A/R452A, 2016. <[http://www.ecr-nederland.nl/files/documentatie\\_tecumseh\\_guidelines\\_r449a\\_r452a\\_gb.pdf](http://www.ecr-nederland.nl/files/documentatie_tecumseh_guidelines_r449a_r452a_gb.pdf)>. Pristupljeno 1.2.2018.
- [8] Stojanović, M., Milovančević U.: Sintetičke alternative za rashladno sredstvo R404A. 2017.
- [9] <<https://www.climafrigo.ro/imagini/Documentatie/SG.pdf>> Pristupljeno studeni/prosinac 2017.
- [10] <<http://xn--80aaajzhcnfk0a.xn--p1ai/PublicDocuments/06-0005-00.pdf>> Pristupljeno studeni/prosinac 2017.
- [11] Soldo, V., Grozdek, M.: Hlađenje i dizalice topline, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2016.
- [12][http://files.danfoss.com/technicalinfo/dila/01/DKRCC.PD.HE0.A6.22\\_KVC\\_RJA.pdf](http://files.danfoss.com/technicalinfo/dila/01/DKRCC.PD.HE0.A6.22_KVC_RJA.pdf)
- [13] [http://files.danfoss.com/technicalinfo/dila/01/DKRCC.PD.HA0.D7.02\\_KVP.pdf](http://files.danfoss.com/technicalinfo/dila/01/DKRCC.PD.HA0.D7.02_KVP.pdf)
- [14] Ciconkov, R.: Refrigeration Solved Examples, Faculty of mechanical engineering Univerisity „Sv. Kiril & Metodij“, 2016.

- [15] Andrassy, M.: Stupni kompresori, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2004
- [16] Halasz, B., Galavić A., Boras I.: Toplinske tablice, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2013
- [17] Blatz, N., Broughton J., Damgaard Poulsen, R., Legay T.: Zamjena radnih tvari u postojećim sustavima, Danfoss Rashladna tehnika, rujan 2017.

## PRILOZI

- I. CD-R disc
- II. Tehnička dokumentacija
- III. Katalog isparivača
- IV. Katalog kondenzacijske jedinice

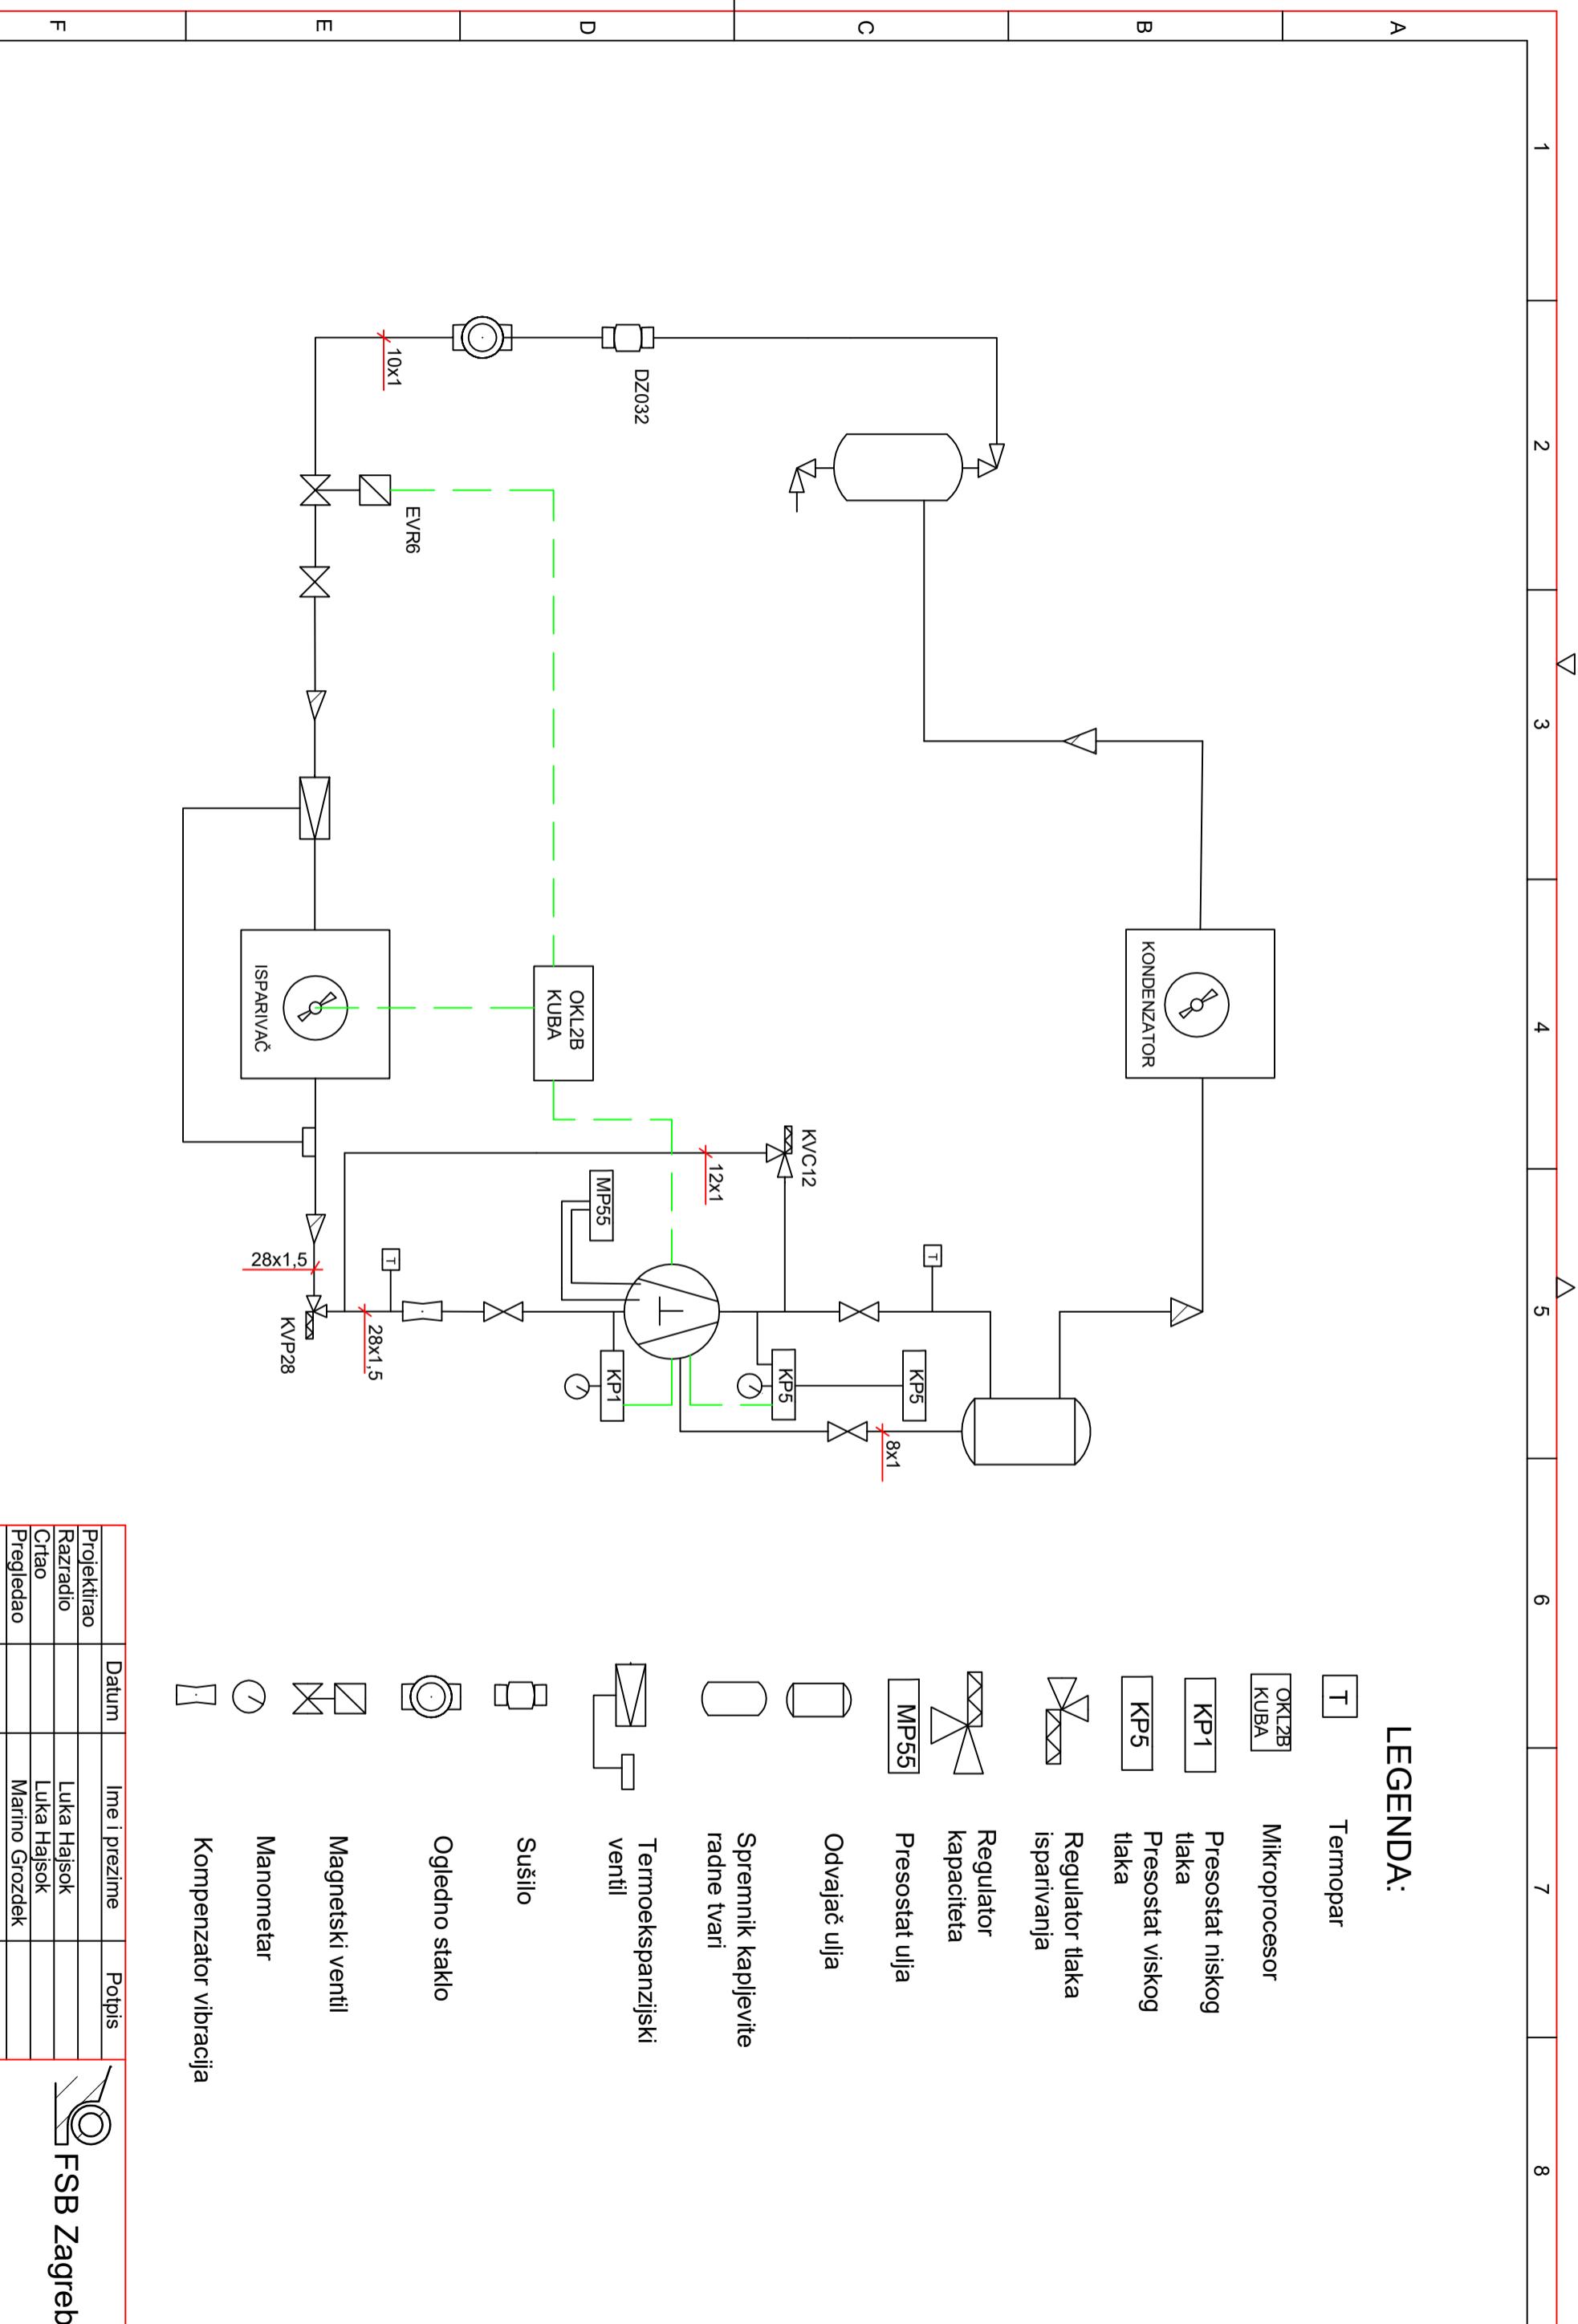




### Küba SG commercial





## Construction

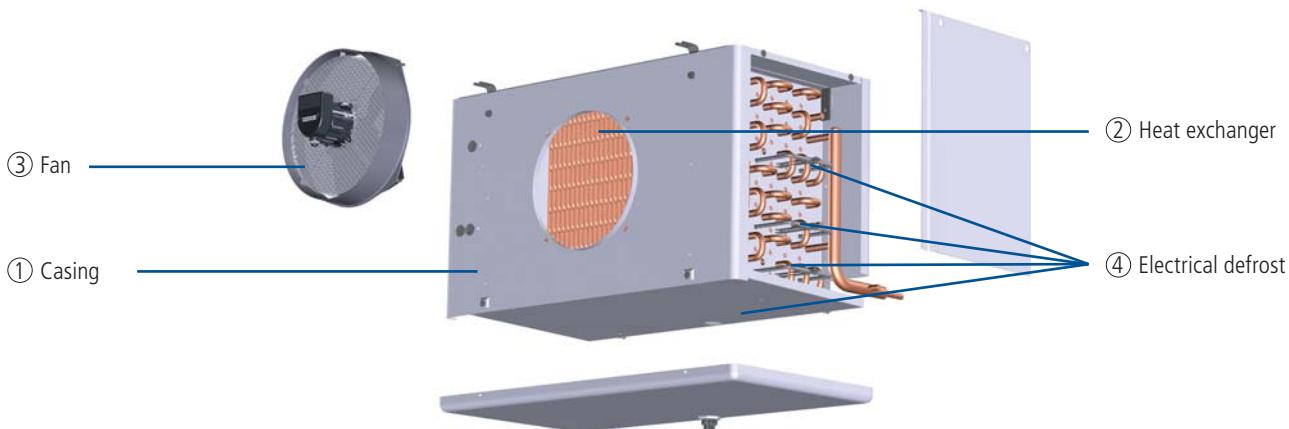

### 1. Casing

- Al-Stucco
- High-grade powder coating, papyrus white RAL 9018
  - Food quality
  - Easy to clean
  - Optimum corrosion protection
- Drip tray and side panels removable
- Stainless steel mounting material and brackets
- Plastic drain

### 2. Heat exchanger

- Fin spacing
 

SGA.C:	4,5mm
SGB.C:	7mm
SGL.C:	12mm
- Tube arrangement aligned, spacing 50 x 50 mm
- HFE® tube / fin system
- Tubing: Cu-special
- Fins: Al
- End plates: Al
- Küba-CAL® refrigerant distributor for multiple injection

### 3. Fans

- Ø 250 to 500 mm
- In accordance with VDE specifications with built-in protector
- Application range: -40°C bis +45°C
- SG. 011 -083C: 230 ±10%V-1~, 50/60Hz
- SG.091 -103C: 400±10%V-3~, 50/60Hz
- Protection class IP44 in accordance with EN 60529
- Insulation class F in accordance with EN 60034
- Operating data can be found with Küba Select or in the technical data

• Optional Controller:	011-083	091-103
Phase control	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Transformer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Delta / star	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frequency converter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

 Please observe the manufacturer's information.

### Motor label data (max. allowable value +40°C)

	50 Hz			60 Hz		
	min <sup>-1</sup>	W	A	min <sup>-1</sup>	W	A
SG.011/021C	1300	38	0,17	1500	52	0,21
SG.031/041C	1300	90	0,40	1415	128	0,51
SG.051-081C	1360	210	0,95	1395	148	0,58
SG.091/101C	1400	450	1,00	1600	630	1,2

#### Note:

4 and 4 motor models on request

### 4. Electrical defrost

- 230 ±10% V-1~ or 400 ±10% V-3~ -Y
- Heaters with CrNi steel sleeve
- Vapour-tight connections
- Connector cable 1.5 mm<sup>2</sup> x 1000 mm
- Designed to defrost the fin package quickly and evenly
- To prevent vapour build-up and to accomplish heat transfer with almost no loss, the heaters are mounted in special expanded tube sleeves
- Wired ready for connection to the connection box in accordance with VDE specifications






12 mm

## Technical data (R404A)

## SGL...C

Model	Rating Q <sub>s</sub> at 50 Hz		Surface	Air flow	Air throw	Tube volume	Connections	Fans (operating values at 50 Hz)			
	t <sub>1</sub> ± 0 °C DT1 = 8K	t <sub>1</sub> -18 °C DT1 = 7K						Inlet	Outlet	Blade	Type of current
	kW	kW	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup> /h	m	dm <sup>3</sup>	Ø mm	Ø mm	Ø mm		
SGL 051C	∅	2,20	1,74	9,5	1910	15	3,8	10	22	400	230±10% V-1~ 50/60 Hz
SGL 061C	∅	2,60	2,06	11,8	1900	15	4,8	10	22	400	1307 105 0,46
SGL 071C	∅	3,69	2,92	14,1	3020	21	5,7	10*	22	400	1362 205 0,90
SGL 081C	∅	4,70	3,73	21,1	3130	21	8,8	10*	28	400	1362 205 0,90
SGL 091C	∅	6,58	5,21	25,2	4890	28	10,6	10*	28	500	230/400 ±10% V-3~ 50/60 Hz
SGL 101C	∅	7,48	5,93	33,5	5020	28	13,6	12*	35	500	1417 360 0,86
SGL 012C	∅∅	1,45	1,15	5,9	1610	14	2,3	10	15	250	1301 32 0,15
SGL 022C	∅∅	1,75	1,39	8,0	1470	14	3,1	10	18	250	1301 32 0,15
SGL 032C	∅∅	2,55	2,02	10,1	2990	19	3,9	10	18	300	230±10% V-1~ 50/60 Hz
SGL 042C	∅∅	3,09	2,45	13,5	2710	19	5,3	10	22	300	1295 86 0,38
SGL 052C	∅∅	4,40	3,49	18,5	3820	21	7,6	10*	28	400	1307 105 0,46
SGL 062C	∅∅	5,21	4,13	23,2	3800	21	9,1	12*	28	400	1307 105 0,46
SGL 072C	∅∅	7,38	5,84	27,8	6050	30	10,6	12*	35	400	1362 205 0,90
SGL 082C	∅∅	9,39	7,45	41,5	6260	30	16,2	15*	35	400	230/400 ±10% V-3~
SGL 092C	∅∅	13,14	10,41	50,0	9780	40	19,8	15*	35	500	1417 360 0,86
SGL 102C	∅∅	14,95	11,85	66,3	10000	40	26,1	15*	42	500	50/60 Hz
SGL 013C	∅∅∅	2,17	1,72	8,7	2410	17	3,4	10	15	250	1301 32 0,15
SGL 023C	∅∅∅	2,63	2,08	11,6	2210	17	4,5	10	22	250	1301 32 0,15
SGL 033C	∅∅∅	3,82	3,03	15,0	4490	24	5,8	10	28	300	230±10%
SGL 043C	∅∅∅	4,63	3,67	20,0	4240	24	8,1	10*	28	300	V-1~ 50/60 Hz
SGL 053C	∅∅∅	6,61	5,23	27,7	5730	26	11,0	12*	35	400	1307 105 0,46
SGL 063C	∅∅∅	7,81	6,19	34,6	5700	26	13,1	12*	35	400	1307 105 0,46
SGL 073C	∅∅∅	11,05	8,75	41,3	9070	37	16,2	15*	35	400	1362 205 0,90
SGL 083C	∅∅∅	14,10	11,17	62,1	9400	37	24,5	22*	42	400	230/400 ±10% V-3~
SGL 093C	∅∅∅	19,72	15,63	74,5	14700	49	29,6	22*	54	500	1417 360 0,86
SGL 103C	∅∅∅	22,43	17,77	99,1	15100	49	38,5	22*	54	500	50/60 Hz
											1417 360 0,86

\* Multiple injection with direct expansion using Küba CAL® distributors. The cooler rating at 60 Hz is 10% higher on average due to the higher speed and higher air flow.

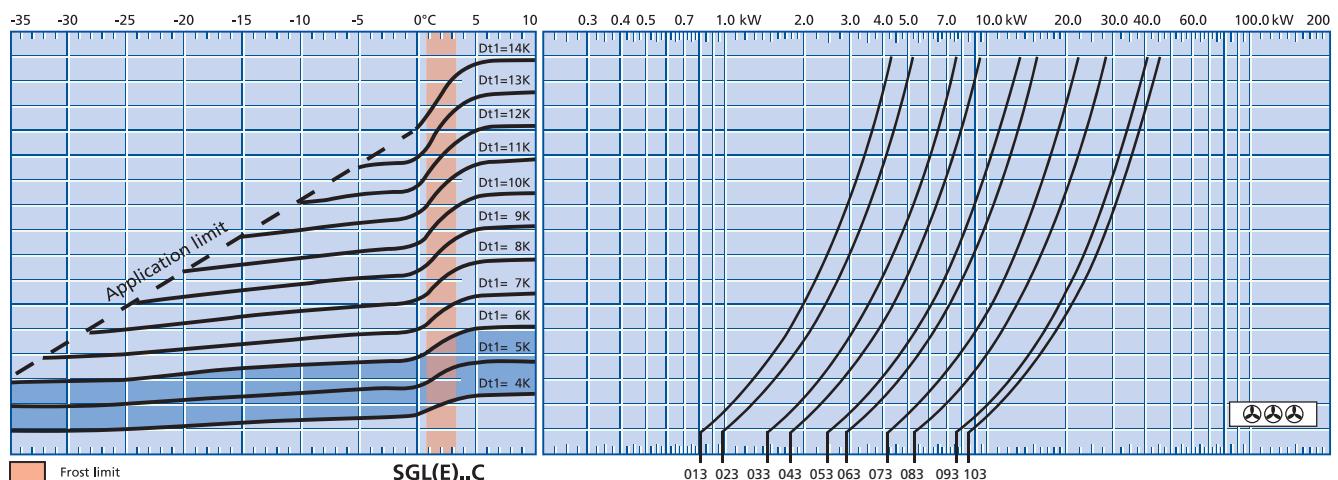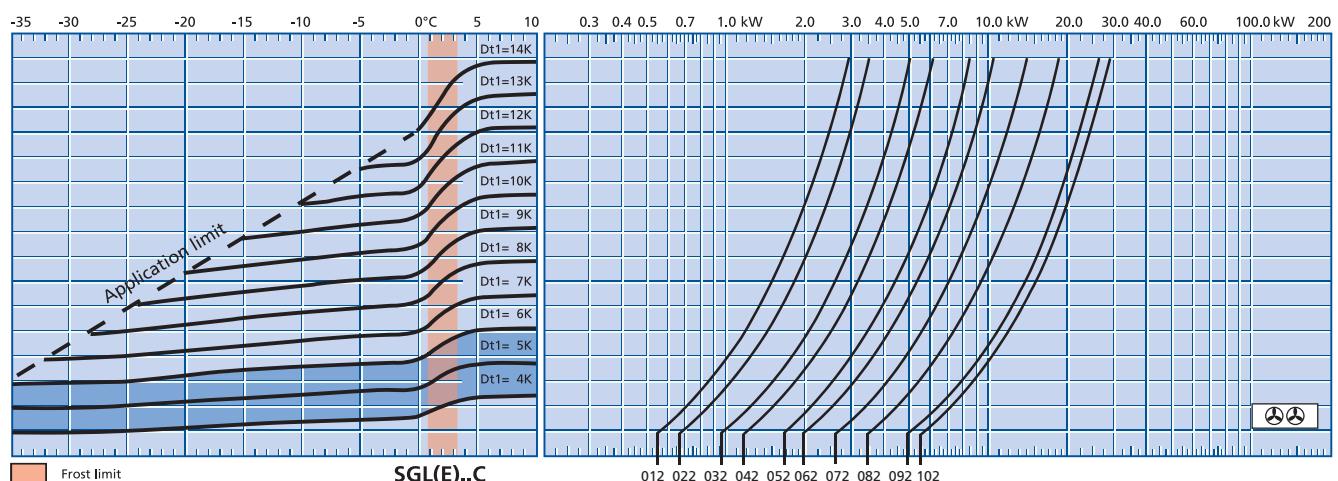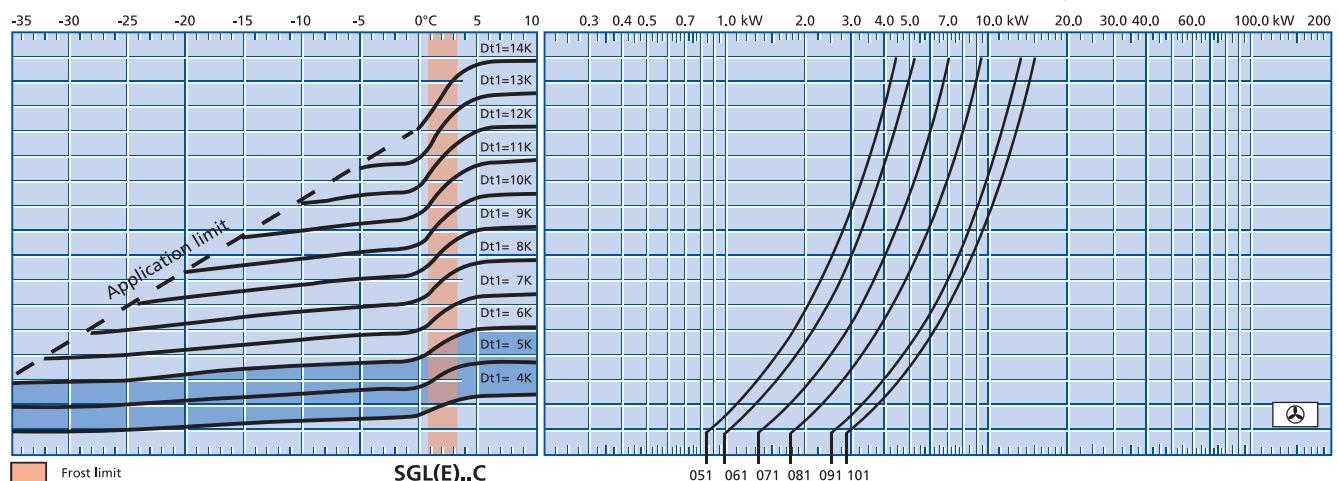**Q<sub>v</sub> chart (EN328, R404A)****SGL...C**
**t<sub>L1</sub> [°C] Air inlet temperature****Q<sub>0</sub> [kW] Cooling capacity** **$Q_0$  = Cooling capacity** **$t_{L1}$  = Air inlet temperature** **$t_0$  [°C] = Evaporating temperature (coil outlet)****DT1 [K] = Temperature difference =  $t_{L1} - t_0$  (°C)**

**DT1 = 4 K bis 6 K**  
with electronic expansion valve

**Example selection:**

For example and explanation, see the information section on p. 136.

ОТДЕЛ  
ПРОДОЛЖЕНИЯ  
КАТАЛОГОВ  
ВНИИПМ

06-0005-0(1)  
2  
621.57.044  
Чередацис  
тг - 1

## Luftgekühlte Verflüssigungs- sätze

mit halbhermetischen  
Hubkolbenverdichtern

## Air-cooled Condensing Units

with Semi-hermetic  
Reciprocating Compressors


**BITZER**  
I-N-T-E-R-N-A-T-I-O-N-A-L

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

МОСКОВСКИЙ



KP-215-4

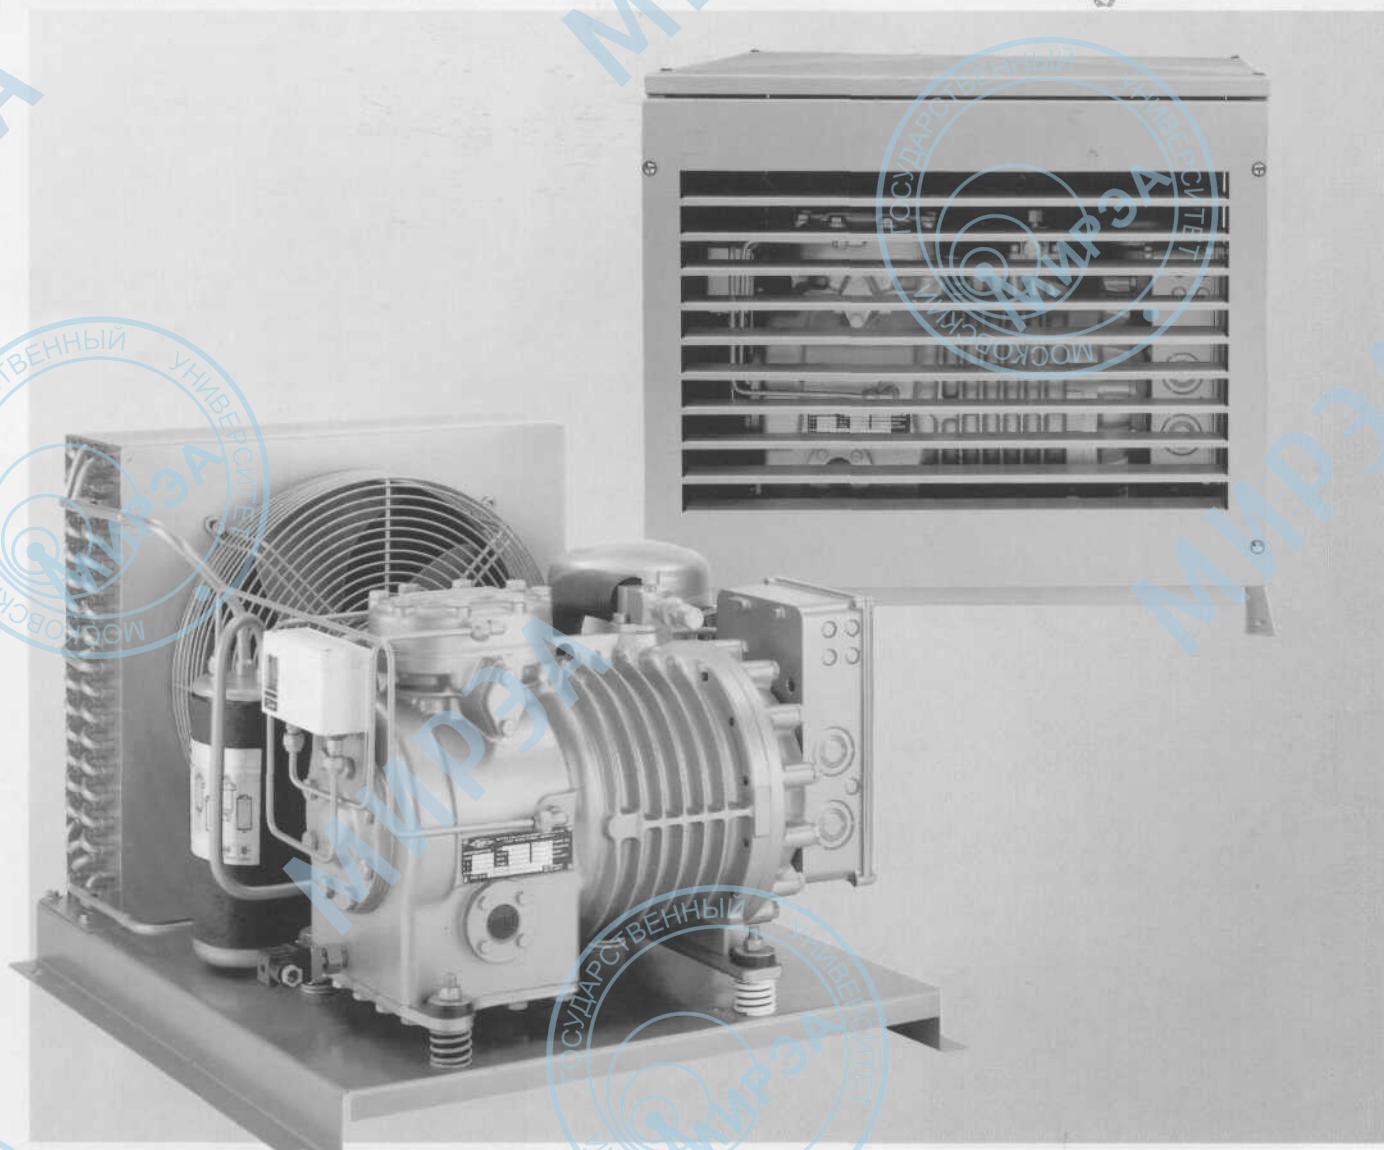

R134a • R404A • R507 • R22

Version 50 Hz

108. 28.

Апробация - 99

**Leistungswerte,**  
bezogen auf 25°C Sauggasttemperatur;  
mit Flüssigkeitsunterkühlung; 50 Hz

**Performance data,**  
based on 25°C suction gas temperature;  
with liquid subcooling; 50 Hz

**Données de puissance,**  
se référant une température de gaz aspiré de  
25°C; avec sous-refroidissement; 50 Hz

Typ. Type Type	Umgeb.- Temp. Temp. ambiente °C	Kaiteileistung Refrigerating capacity Puissance frigorifique	$Q_O$	[Watt]	Leistungsaufnahme Power consumption Puissance absorbée								[kW]
					Verdampfungstemperatur °C				Evaporation temperature °C				
					10	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	
LH 64/2U-3.2Y	27	Q P							10400	8770	7280	5920	4720
	32	Q P							4,30	3,83	3,40	3,01	2,63
	43	Q P							9610	8110	6720	5460	4320
LH 84/2U-5.2Y	27	Q P	17620 5,22	15290 4,77	13110 4,37	11100 4,01	9270 3,66	7630 3,32	6170 2,97	4880 2,62			
	32	Q P	16320 5,53	14190 5,05	12170 4,61	10310 4,21	8600 3,83	7070 3,45	5700 3,07	4480 2,68			
	43	Q P							8480	7070	5780	4620	3580
LH 64/2Q-4.2Y	27	Q P							11900	10120	8460	6930	5550
	32	Q P							5,34	4,74	4,19	3,68	3,21
	43	Q P							10940	9320	7780	6370	5080
LH 84/2Q-6.2Y	27	Q P	20050 6,55	17530 5,95	15140 5,43	12900 4,94	10840 4,49	8970 4,05	7290 3,61	5800 3,17			
	32	Q P	18480 6,90	16200 6,26	14010 5,69	11940 5,17	10030 4,68	8280 4,20	6710 3,72	5320 3,22			
	43	Q P							8170	6720	5410	4220	3,31
LH 84/2N-5.2Y	27	Q P							15270 6,60	12960 5,87	10820 5,19	8860 4,56	7100 3,97
	32	Q P							14050 6,93	11950 6,14	9970 5,40	8160 4,71	6520 4,06
	43	Q P								6590 5,06	5240 4,28	4020 3,52	3780 2,80
LH 104/2N-7.2Y	27	Q P	25200 8,27	22100 7,57	19080 6,90	16270 6,26	13680 5,65	11320 5,07	9210 4,52	7330 3,98			
	32	Q P	23200 8,69	20350 7,96	17620 7,25	15050 6,57	12660 5,91	10470 5,28	8500 4,66	6750 4,06			
	43	Q P							10310 6,49	8530 5,74	6900 4,99	5440 4,26	
LH 104/4Z-8.2Y	27	Q P	25450 7,97	22200 7,30	19090 6,64	16200 6,01	13550 5,40	11140 4,81	8990 4,24	7090 3,67			
	32	Q P	23450 8,43	20500 7,70	17630 6,98	14970 6,28	12500 5,60	10250 4,95	8240 4,32	6440 3,69			
	43	Q P							10150 6,02	8270 5,22	6560 4,46	5020 3,73	
LH 84/4V-6.2Y	27	Q P							17010 7,69	14510 6,77	12140 5,94	9960 5,54	7980 4,47
	32	Q P							15630 8,04	13340 7,02	11160 6,12	9140 5,30	6220 4,54
	43	Q P								7300 5,48	5750 4,61	4480 3,80	4180 3,11
LH 114/4V-10.2Y	27	Q P	29500 9,31	25750 8,54	22200 7,79	18920 7,07	15880 6,38	13120 5,71	10650 5,05	8450 4,40			
	32	Q P	27200 9,86	23800 9,02	20550 8,20	17510 7,41	14690 6,64	12120 5,90	9800 5,18	7740 4,47			
	43	Q P							11980 7,17	9840 6,27	7900 5,42	6140 4,61	
LH 104/4T-8.2Y	27	Q P							21250 9,37	18100 8,28	15160 7,31	12460 6,41	10020 5,57
	32	Q P							19540 9,81	16670 8,61	13960 7,55	11450 6,58	7140 5,67
	43	Q P								9180 6,84	9170 5,80	7280 4,83	5340 3,97
LH 114/4T-12.2Y	27	Q P	33450 11,99	29550 10,94	25750 9,92	22150 8,95	18740 8,03	15610 7,17	12770 6,33	10240 5,51			
	32	Q P	27200 11,52	23750 10,41	20450 9,35	17300 8,35	14400 7,40	11760 6,49	9460 5,61	9380 5,81			
	43	Q P								11660 7,86	9460 6,81	7460 5,81	4010 3,90

① Leistungsaufnahme des Verdichters;  
Werte für Verflüssiger-Ventilatoren siehe  
"Technische Daten" (siehe Seite 16)

① Power consumption of compressor; values  
for condenser fans see "Technical data"  
(see page 16)

① Puissance absorbée du compresseur; pour  
les valeurs des condenseur-ventilateurs  
veuillez vous référer aux "Caractéristique  
techniques" (voir page 16)



## Technische Daten

## Technical data

## Caractéristiques techniques

Verflüssigungs-satz Typ	Verdichter Compressor Compresseur			Lüfter Fan Ventilateur ②		Sammler Receiver Réservoir			
Condensing unit type	Stromart ①	max. Betr. Strom	Strom-aufnahme	Leistungs-aufnahme	Air flow condenser	Standard-Typ	Maximale Kältemittelfüllung ③	Option größerer Sammler	Gewicht (Stand.)
Genre de courant ①	Kind of current ①	max. working current	Current consumption	Power consumption	Standard type	Maximum refrigerant charge ③	Option larger receiver	Weight (Stand.)	
3-Ph	1-Ph „E“	Courant de service max.	Consom. de courant	Débit d'air condenseur	Type standard	Charge maximum de fluide frigorigène ③	Option réservoir plus grand	Poids (Stand.)	
				m³/h		R134a R404A R507 R22		kg	
LH33/2HC-1.2(Y)			5,9/3,4	12,5	0,55	118	1710	FS35	3,1 2,6 3,1
LH33/2HC-2.2(Y)			7,8/4,5	—	0,55	118	1710	FS35	3,1 2,6 3,1
LH33/2GC-2.2(E)(Y)			8,4/4,9	15,0	0,55	118	1710	FS35	3,1 2,6 3,1
LH44/2GC-2.2(E)(Y)			8,4/4,9	15,0	0,56	125	1840	FS55	5,9 4,7 5,8
LH44/2FC-2.2(E)(Y)			8,8/5,1	15,0	0,56	125	1840	FS55	5,9 4,7 5,8
LH44/2FC-3.2(Y)			10,4/6,0	—	0,56	125	1840	FS55	5,9 4,7 5,8
LH44/2EL-2.2(E)(Y)			9,7/5,6	18,0	0,56	125	1840	FS55	5,9 4,7 5,8
LH64/2EL-3.2(E)(Y)			11,3/6,5	19,6	1,41	301	3890	FS75	8,2 6,6 8,0
LH53/2DL-2.2(Y)			12/6,9		0,88	194	2530	FS55	5,9 4,7 5,8
LH64/2DL-3.2(Y)			13,8/8,0		1,41	301	3890	FS75	8,2 6,6 8,0
LH64/2CL-3.2(Y)			13,8/8,0		1,41	301	3890	FS75	8,2 6,6 8,0
LH84/2CL-4.2(Y)			15,5/9,0		3,08	485	4580	FS125	13,6 11,0 13,4
LH64/2U-3.2(Y)			16,9/9,6		1,41	301	3890	FS75	8,2 6,6 8,0
LH84/2U-5.2(Y)			21,6/12,5		3,08	485	4580	FS125	13,6 11,0 13,4
LH64/2Q-4.2(Y)			19,6/11,3		1,41	301	3890	FS75	8,2 6,6 8,0
LH84/2Q-6.2(Y)			23,3/13,5		3,08	485	4580	FS125	13,6 11,0 13,4
LH84/2N-5.2(Y)			22,9/13,2		3,08	485	4580	FS125	13,6 11,0 13,4
LH104/2N-7.2(Y)			31,1/18,0		2 x 1,47	2 x 316	7250	F150H	15,7 12,7 15,4
LH104/4Z-8.2(Y)			17		2 x 1,47	2 x 315	7250	F150H	15,7 12,7 15,4
LH84/4V-6.2(Y)			14		3,08	485	4580	F150H	15,7 12,7 15,4
LH114/4V-10.2(Y)			21		2 x 1,4	2 x 300	7800	F150H	15,7 12,7 15,4
LH104/4T-8.2(Y)			17		2 x 1,47	2 x 318	7250	F150H	15,7 12,7 15,4
LH114/4T-12.2(Y)			24		2 x 1,4	2 x 300	7800	F150H	15,7 12,7 15,4
LH114/4P-10.2(Y)			21		2 x 1,4	2 x 300	7800	F150H	15,7 12,7 15,4
LH135/4P-15.2(Y)			31		2 x 1,62	2 x 750	12650	F300H	31,4 25,4 30,9
LH124/4N-12.2(Y)			24		2 x 3,08	2 x 480	9100	F300H	31,4 25,4 30,9
LH135/4N-20.2(Y)			37		2 x 1,62	2 x 750	12650	F300H	31,4 25,4 30,9
LH135/4J-13.2(Y)			27		2 x 1,62	2 x 750	12650	F300H	31,4 25,4 30,9
LH135/4J-22.2(Y)			39		2 x 1,62	2 x 750	12650	F300H	31,4 25,4 30,9
LH135/4H-15.2(Y)			31		2 x 1,62	2 x 750	12650	F300H	31,4 25,4 30,9
LH135/4H-25.2(Y)			45		2 x 1,62	2 x 750	12650	F300H	31,4 25,4 30,9
LH135/4G-20.2(Y)			37		2 x 1,62	2 x 750	12650	F300H	31,4 25,4 30,9
LH135/6J-22.2(Y)			39		2 x 1,62	2 x 750	12650	F300H	31,4 25,4 30,9
LH135/6H-25.2(Y)			45		2 x 1,62	2 x 750	12650	F300H	31,4 25,4 30,9

① Andere Spannungen und Stromarten auf Anfrage.

② LH33/2HC-1.2(Y) ... LH124/4N-12.2(Y):  
230 V/1/50Hz ±10%;  
LH135/.../...;  
230VΔ/400 VY/3/50 Hz ±10%  
eingebauter Wicklungsthermostat

③ 50°C Flüssigkeitstemperatur,  
95% Behälterinhalt, Standard-Typ

① Other voltages and electrical supplies on request.

② LH33/2HC-1.2(Y) ... LH124/4N-12.2(Y);  
230 V/1/50Hz ±10%;  
LH135/.../...;  
230VΔ/400 VY/3/50 Hz ±10%  
incorporated winding thermostat

③ 50°C liquid temperature,  
95% tank capacity, standard type

① D'autres types de courant et tensions sur demande

② LH33/2HC-1.2(Y) ... LH124/4N-12.2(Y);  
230 V/1/50Hz ±10%;  
LH135/.../...;  
230VΔ/400 VY/3/50 Hz ±10%  
thermostat de bobinage incorporé

③ 50°C température de liquide,  
95% contenance du réservoir, type standard

**BITZER**  
I N T E R N A T I O N A L

Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH  
P. O. Box 240 • D-71044 Sindelfingen (Germany)  
Tel. ++49(0)7031/932-0 • Fax ++49(0)7031/932-146+147  
<http://www.bitzer.de> • [mail@bitzer.de](mailto:mail@bitzer.de)